



# Bilan de l'opération de dépistage du plomb dans l'eau des écoles

**MISE À JOUR : NOVEMBRE 2023**

**Coordination et rédaction**

Direction de l'expertise et de l'innovation  
Direction générale de la planification et de l'expertise  
Secteur de la gouvernance des infrastructures

**Pour information**

Renseignements généraux  
Ministère de l'Éducation  
1035, rue De La Chevrotière, 27<sup>e</sup> étage  
Québec (Québec) G1R 5A5  
Téléphone : 418 643-7095  
Ligne sans frais : 1 866 747-6626

© Gouvernement du Québec  
Ministère de l'Éducation

ISBN 978-2-550-97410-9 (PDF)

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2024

24-110-01-3

## Table des matières

Introduction.....	1
Contexte.....	2
Résultats.....	3
Établissements scolaires publics .....	3
Établissements d'enseignement privés.....	4
Analyse .....	6
Conclusion .....	7
Annexe 1 – Données détaillées mises à jour par centres de services scolaires / commissions scolaires pour les établissements préscolaires et primaires .....	8
Annexe 2 – Données détaillées mises à jour par centres de services scolaires / commissions scolaires pour les établissements secondaires, centres de formation des adultes et centres de formation professionnelle.....	12
Annexe 3 – Données détaillées mises à jour pour les établissements d'enseignement privés ....	16

## Introduction

Soucieux de la santé et du bien-être des élèves et du personnel, le gouvernement du Québec a adopté, dès son approbation en 2019, la nouvelle recommandation de Santé Canada de 5 µg/L comme concentration maximale acceptable de plomb dans l'eau potable, qui est en fait la norme la plus sévère en Amérique du Nord. Le *Règlement sur la qualité de l'eau potable* a été modifié en conséquence et est entré en vigueur le 25 mars 2021.

Pour permettre de vérifier le respect de cette norme, une opération de dépistage du plomb dans l'eau des écoles a été réalisée en moins de 18 mois dans 3 451 bâtiments scolaires du Québec entre l'automne 2019 et le printemps 2021. Cette opération a permis de broser un portrait de la situation sur le terrain et d'instaurer des mécanismes de contrôle immédiats afin d'assurer la sécurité des points d'eau potable dans tous les établissements scolaires.

La première reddition de comptes sur l'avancement global des travaux correctifs effectués a mené à la réalisation du Bilan de l'opération de dépistage du plomb dans l'eau des écoles (le Bilan), publié en octobre 2021.

Les organismes scolaires et les établissements d'enseignement privés devant poursuivre les travaux correctifs de sécurisation de tous les points d'eau non conformes connus, le Ministère leur demande de lui fournir une reddition de comptes annuelle visant à mettre à jour l'état des points d'eau potable utilisés aux fins de consommation.

Le présent document constitue une mise à jour du Bilan publié en octobre 2022, intégrant les nouvelles déclarations d'état de tous les organismes scolaires publics et privés. L'exercice réalisé permet de suivre l'impact des travaux effectués au cours de l'année scolaire 2022-2023 et de l'été 2023 pour pouvoir accéder à des points d'eau potable avec une concentration en plomb inférieure à 5 µg/L dans les infrastructures scolaires.

## Contexte

Afin de mieux cerner et comprendre les résultats présentés, il est important de rappeler certains éléments concernant la campagne de dépistage du plomb dans l'eau des écoles, soit les étapes de l'opération, l'explication du protocole d'échantillonnage ainsi que les critères de classement et de conformité des points d'eau.

- Le déroulement de l'opération de dépistage du plomb dans l'eau des écoles comprenait quatre étapes, soit les mesures des concentrations de plomb, la sécurisation immédiate des points d'eau non conformes (ex. : fermeture du point d'eau ou mise en place d'une procédure de rinçage préventif), la planification des interventions à moyen et long terme, et la reddition de comptes au Ministère.
- Le Ministère a publié, en 2020, la [Procédure visant à mesurer les concentrations de plomb dans l'eau des écoles du Québec](#), qui a été élaborée avec le réseau scolaire, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, le ministère de la Santé et des Services sociaux, l'Institut national de santé publique du Québec et Mme Michèle Prévost, professeure titulaire, ingénieure et experte reconnue mondialement dans le domaine de l'eau potable. Selon le protocole y étant décrit, deux échantillons d'eau devaient être prélevés à chaque point d'eau pour la mesure de la concentration de plomb, soit :
  - P0s : 1<sup>er</sup> jet sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation;
  - P30s : après 30 secondes d'écoulement continu.
- Un point d'eau est non conforme si au moins une des teneurs en plomb, au premier jet (P0s) et après rinçage (P30s), est supérieure à 5 µg/L.

Le tableau 1 résume les actions immédiates demandées par le Ministère en fonction des résultats obtenus (P0s et P30s) pour assurer la sécurisation des points d'eau jusqu'à la mise en place de correctifs.

**Tableau 1 : Résumé des critères de conformité et des actions immédiates à réaliser**

Concentration du premier échantillon (P0s : mesuré à 0 seconde)	Concentration du second échantillon (P30s : mesuré après 30 secondes d'écoulement)	Conformité	Intervention immédiate
Inférieure à 5 µg/L	Inférieure à 5 µg/L	Conforme	Aucune action
Supérieure à 5 µg/L	Inférieure à 5 µg/L	Non conforme	Faire couler l'eau au moins une minute avant de la consommer
Inférieure à 5 µg/L	Supérieure à 5 µg/L	Non conforme	Condamner le point d'eau
Supérieure à 5 µg/L	Supérieure à 5 µg/L		

Les points d'eau corrigés sont considérés conformes après vérification selon la procédure de dépistage appliquée.

## Résultats

Les résultats de la compilation des données reçues des organismes scolaires publics et privés sont présentés aux tableaux 2 à 5 selon la conformité des points d'eau et les critères fournis au tableau 1.

Ils représentent, en date du 22 septembre 2023, l'état de situation à l'échelle provinciale sur la conformité des points d'eau dans les établissements scolaires publics et d'enseignement privés.

### Établissements scolaires publics

**Tableau 2 : Résultats des travaux correctifs pour les établissements scolaires publics en date du 22 septembre 2023**

	Nombre de CSS/CS	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Points d'eau conformes	Points d'eau non conformes et sécurisés
Établissements préscolaires et primaires	72 (100 %)	2 373	50 591	43 182 (85 %)	7 409 (15 %)
Établissements secondaires et autres*	72 (100 %)	783	22 111	16 705 (76 %)	5 406 (24 %)
<b>Total</b>		<b>3 156</b>	<b>72 702</b>	<b>59 887 (82 %)</b>	<b>12 815 (18 %)</b>

\*Centres d'éducation des adultes et centres de formation professionnelle

Il est à noter que le nombre de bâtiments varie entre les exercices en raison de l'ajout ou du retrait de bâtiments dans le parc immobilier scolaire et des changements de vocation (ex. : école primaire abritant maintenant des élèves du secondaire).


**Tableau 3 : Évolution des nombres de points d'eau conformes et non conformes pour les établissements scolaires publics entre la fin de l'opération de dépistage en août 2021 et la mise à jour de septembre 2023**

Année	Points d'eau conformes			Points d'eau non conformes et sécurisés		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Établissements préscolaires et primaires	33 959 (67 %)	39 943 (79 %)	43 182 (85 %)	16 921 (33 %)	10 565 (21 %)	7 409 (15 %)
Établissements secondaires et autres*	12 753 (57 %)	14 207 (67 %)	16 705 (76 %)	9 430 (43 %)	7 080 (33 %)	5 406 (24 %)
<b>Total</b>	<b>46 712 (64 %)</b>	<b>54 150 (75 %)</b>	<b>59 887 (82 %)</b>	<b>26 351 (36 %)</b>	<b>17 645 (25 %)</b>	<b>12 815 (18 %)</b>

\*Centres d'éducation des adultes et centres de formation professionnelle

Il est également à noter que le nombre total de points d'eau varie entre les exercices, ce qui s'explique principalement par la réalisation de travaux de plomberie ou de démolition (ex. : ajout de distributeurs d'eau ou de points de consommation d'eau issus de projets d'ajout d'espace) ou encore par l'ajustement du nombre de points d'eau (ex. : retrait de points d'eau qui n'auraient pas dû être considérés, comme un lavabo de conciergerie).

La figure 1 présente l'évolution de la situation, à l'échelle provinciale, des points d'eau non conformes dans les établissements préscolaires, primaires et secondaires publics d'août 2021 à septembre 2023.

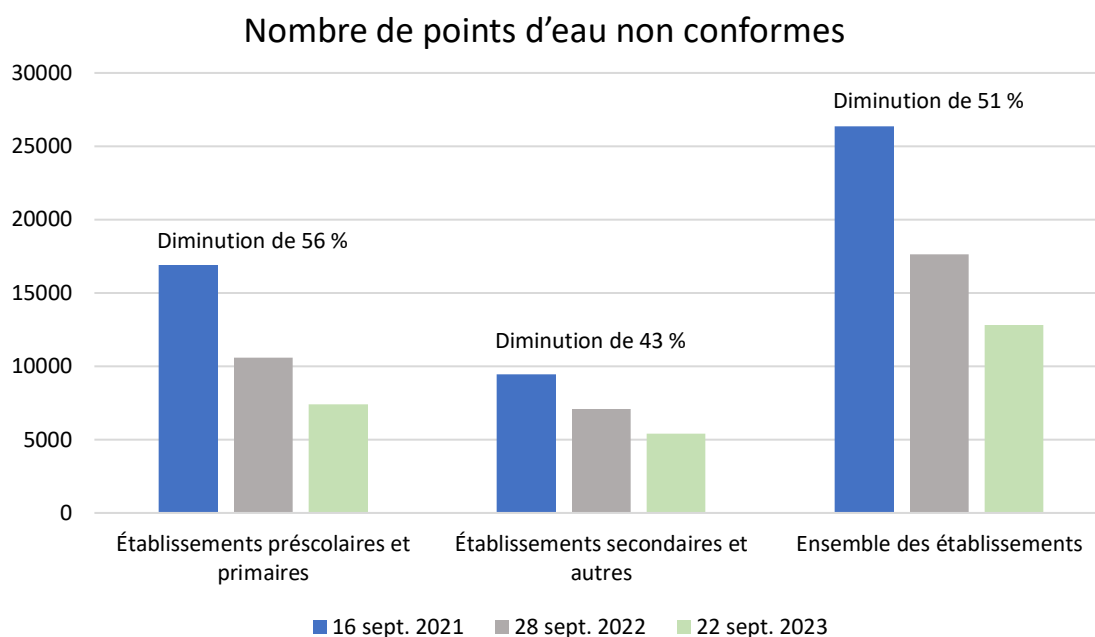

**Figure 1 : Évolution de l'état de la situation pour les établissements scolaires publics entre août 2021 et septembre 2023**

### Établissements d'enseignement privés

**Tableau 4 : Résultats des travaux correctifs pour les établissements d'enseignement privés en date du 22 septembre 2023**

	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Points d'eau conformes	Points d'eau non conformes et sécurisés
Établissements préscolaires et primaires	180	2 002	1 755 (88 %)	247 (12 %)
Établissements secondaires et autres*	126	2 280	1 962 (86 %)	318 (14 %)
<b>Total</b>	<b>306</b>	<b>4 282</b>	<b>3 717</b> (87 %)	<b>565</b> (13 %)

\*Centres d'éducation des adultes et centres de formation professionnelle


Par ailleurs, l'analyse réalisée dans le cadre de l'élaboration du présent bilan a permis de déceler certaines anomalies dans l'ensemble des données recueillies depuis la fin de l'opération de dépistage en septembre 2021 pour les établissements d'enseignement privés. Conséquemment, les constats présentés dans le bilan de 2022 étaient erronés. La situation ayant été corrigée, le bilan de 2023 permet de dresser un portrait à jour de l'avancement des travaux.

Considérant ce qui précède, l'évolution du nombre de points d'eau conformes et non conformes présentée au tableau 5 ainsi que l'évolution de l'état de la situation, à l'échelle provinciale, présentée à la figure 2 pour les établissements d'enseignement privés excluent l'année 2022.

**Tableau 5 : Évolution des nombres de points d'eau conformes et non conformes pour les établissements d'enseignement privés entre la fin de l'opération de dépistage en septembre 2021 et la mise à jour de septembre 2023.**

Année	Points d'eau conformes		Points d'eau non conformes et sécurisés	
	2021	2023	2021	2023
Établissements préscolaires et primaires	1 563 (88 %)	1 755 (88 %)	220 (12 %)	247 (12 %)
Établissements secondaires et autres*	1 604 (83 %)	1 962 (86 %)	332 (17 %)	318 (14 %)
Total	3 167 (85 %)	3 717 (87 %)	552 (15 %)	565 (13 %)

\*Centres d'éducation des adultes et centres de formation professionnelle

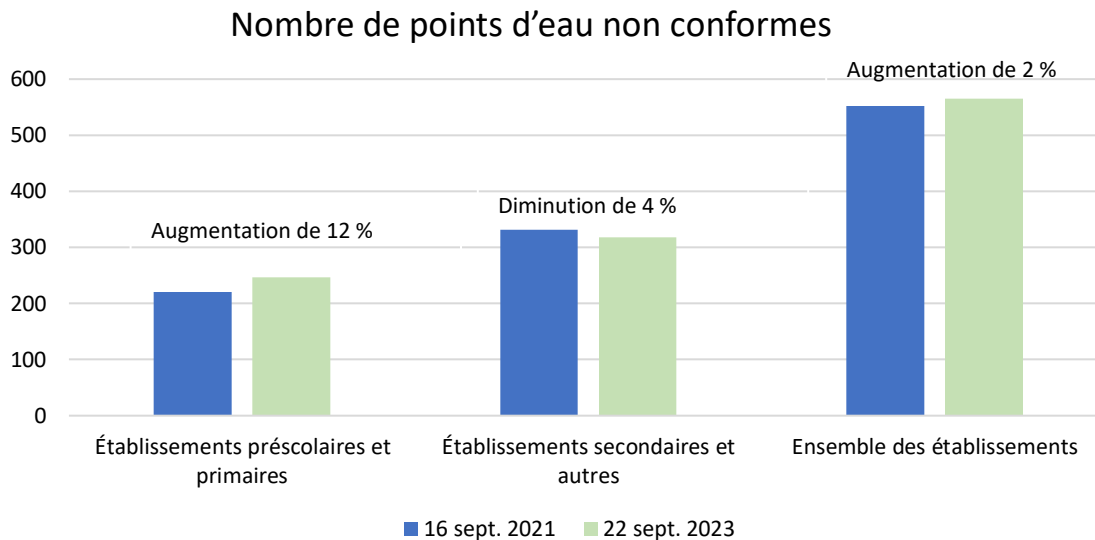

**Figure 2 : Évolution de l'état de la situation pour les établissements d'enseignement privés entre septembre 2021 et septembre 2023**

Les augmentations constatées, en nombre, s'expliquent principalement par la mise à jour et l'ajout de déclarations dans la base de données pour de nouveaux établissements ou points de consommation d'eau.



## Analyse

Les points d'eau non conformes ont essentiellement été identifiés dans les bâtiments scolaires du Québec entre l'automne 2019 et le printemps 2021. Pour sécuriser chacun de ces points d'eau, les organismes scolaires ont effectué des interventions immédiates selon les directives du Ministère figurant dans la [Procédure visant à mesurer les concentrations de plomb dans l'eau des écoles du Québec](#).

Ainsi, tous les points d'eau pour lesquels la mesure de concentration en plomb ne respectait pas le critère de 5 µg/L ont été sécurisés, soit par leur fermeture, par l'installation de filtres certifiés pour le plomb ou encore par la mise en place d'une procédure de rinçage préventif.

Depuis, le Ministère demande aux organismes scolaires de continuer à mettre en place des interventions correctives à moyen terme (installation de filtres anti-plomb) et à long terme (remplacement de plomberie) pour corriger définitivement tous les points d'eau jugés non conformes.

Les organismes scolaires étant responsables de réaliser de manière continue les travaux correctifs requis, il importe de rappeler que le Bilan représente un état de la situation à une date donnée à partir de l'exercice de reddition de comptes. À titre indicatif, le détail des données analysées est fourni aux annexes 1, 2 et 3.

### Établissements scolaires publics

- Les travaux correctifs réalisés depuis la fin de la campagne de dépistage à l'été 2021 ont permis de corriger 13 536 points d'eau au total, soit environ 51 % du nombre de points d'eau non conformes.
- Pour l'ensemble des bâtiments préscolaires, primaires et secondaires (incluant les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation des adultes), soit 72 702 points d'eau, 82 % des points d'eau sont jugés conformes et 18 % des points d'eau non conformes demeurent sécurisés.
- Pour les bâtiments préscolaires et primaires, sur l'ensemble des 50 591 points d'eau testés, 85 % sont jugés conformes.
- Pour les bâtiments secondaires, les centres d'éducation des adultes et les centres de formation professionnelle, 76 % de l'ensemble des 22 111 points d'eau testés sont jugés conformes.

## Établissements d'enseignement privés

- Pour l'ensemble des bâtiments préscolaires, primaires et secondaires (incluant les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation des adultes), la proportion de points d'eau non conformes a baissé légèrement de 15 % à 13 % entre septembre 2021 et septembre 2023.
- Sur un total de 4 282 points d'eau testés, 87 % des points d'eau sont jugés conformes et 13 % des points d'eau non conformes demeurent sécurisés.
- Pour les bâtiments préscolaires et primaires, sur l'ensemble des 2 002 points d'eau testés, 88 % sont jugés conformes.
- Pour les bâtiments secondaires, les centres d'éducation des adultes et les centres de formation professionnelle, 86 % de l'ensemble des 2 280 points d'eau testés sont jugés conformes.

## Conclusion

À la lumière des résultats obtenus dans le cadre de la présente mise à jour du Bilan, on constate que les travaux correctifs réalisés ont permis de réduire le nombre de points d'eau non conformes de 51 % dans les établissements scolaires publics (en date du 22 septembre 2023). Pour les établissements d'enseignement privés, la proportion de points d'eau non conformes a légèrement diminué de 2 % (en date du 22 septembre 2023).

Environ 18 % des points d'eau du réseau scolaire public et 13 % des points d'eau du réseau scolaire privé ne respectent toujours pas la nouvelle recommandation de Santé Canada de 5mg/L comme concentration maximale acceptable de plomb dans l'eau potable, adoptée par le Québec. Or, le Ministère et les organismes scolaires continuent de travailler en étroite collaboration pour apporter les correctifs nécessaires aux points d'eau non conformes, mais sécurisés (disponibles avec une consigne de laisser couler l'eau une minute avant de la consommer ou condamnés temporairement).

Le Ministère continuera également de faire un suivi de l'état d'avancement de ces travaux par le biais d'une reddition de comptes annuelle. Un soutien personnalisé sera également offert par le Ministère aux organismes scolaires qui présentent encore un taux élevé de points d'eau non conformes.

Enfin, un guide de référence permettant d'encadrer les bonnes pratiques de suivi et de correction des points d'eau, élaboré conjointement avec le réseau scolaire public, sera disponible prochainement.

Annexe 1 – Données détaillées mises à jour par centres de services scolaires / commissions scolaires pour les établissements préscolaires et primaires

N° CSS/CS	Nom du CSS/CS	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
				Conformes	Non conformes
689	du Littoral	9	31	24 (77 %)	7 (23 %)
711	des Monts-et-Marées	24	267	267 (100 %)	0 (0 %)
712	des Phares	29	666	540 (81 %)	126 (19 %)
713	du Fleuve-et-des-Lacs	33	302	302 (100 %)	0 (0 %)
714	de Kamouraska–Rivière-du-Loup	32	446	303 (68 %)	143 (32 %)
721	du Pays-des-Bleuets	25	320	318 (99 %)	2 (1 %)
722	du Lac-Saint-Jean	20	151	142 (94 %)	9 (6 %)
723	des Rives-du-Saguenay	32	811	811 (100 %)	0 (0 %)
724	De La Jonquière	18	294	156 (53 %)	138 (47 %)
731	de Charlevoix	12	130	130 (100 %)	0 (0 %)
732	de la Capitale	52	1 879	1 608 (86 %)	271 (14 %)
733	des Découvreurs	26	899	791 (88 %)	108 (12 %)
734	des Premières-Seigneuries	59	1 415	1 371 (97 %)	44 (3 %)
735	de Portneuf	21	298	298 (100 %)	0 (0 %)
741	du Chemin-du-Roy	57	1 550	1 433 (92 %)	117 (8 %)
742	de l'Énergie	39	977	950 (97 %)	27 (3 %)
751	des Hauts-Cantons	30	188	140 (74 %)	48 (26 %)
752	de la Région-de-Sherbrooke	40	1 186	974 (82 %)	212 (18 %)

N° CSS/CS	Nom du CSS/CS	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
				Conformes	Non conformes
753	des Sommets	29	439	439 (100 %)	0 (0 %)
759	crie	13	363	300 (83 %)	63 (17 %)
761	de la Pointe-de-l'Île	51	1 822	1 692 (93 %)	130 (7 %)
762	Montréal	167	4 995	3 736 (75 %)	1 259 (25 %)
763	Marguerite-Bourgeoys	85	2 234	2 187 (98 %)	47 (2 %)
769	Kativik	14	114	95 (83 %)	19 (17 %)
771	des Draveurs	36	507	381 (75 %)	126 (25 %)
772	des Portages-de-l'Outaouais	32	930	658 (71 %)	272 (29 %)
773	au Cœur-des-Vallées	16	361	361 (100 %)	0 (0 %)
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	17	95	90 (95 %)	5 (5 %)
781	du Lac-Témiscamingue	10	80	75 (94 %)	5 (6 %)
782	de Rouyn-Noranda	16	287	190 (66 %)	97 (34 %)
783	Harricana	17	237	159 (67 %)	78 (33 %)
784	de l'Or-et-des-Bois	16	180	170 (94 %)	10 (6 %)
785	du Lac-Abitibi	14	280	207 (74 %)	73 (26 %)
791	de l'Estuaire	21	400	400 (100 %)	0 (0 %)
792	du Fer	13	194	143 (74 %)	51 (26 %)
793	de la Moyenne-Côte-Nord	8	87	87 (100 %)	0 (0 %)
801	de la Baie-James	7	106	62 (58 %)	44 (42 %)

N° CSS/CS	Nom du CSS/CS	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
				Conformes	Non conformes
811	des Îles	5	53	47 (89 %)	6 (11 %)
812	des Chic-Chocs	18	362	250 (69 %)	112 (31 %)
813	René-Lévesque	23	240	186 (78 %)	54 (22 %)
821	de la Côte-du-Sud	38	458	329 (72 %)	129 (28 %)
822	des Appalaches	19	49	49 (100 %)	0 (0 %)
823	de la Beauce-Etchemin	54	855	855 (100 %)	0 (0 %)
824	des Navigateurs	53	834	736 (88 %)	98 (12 %)
831	de Laval	81	1 363	1 341 (98 %)	22 (2 %)
841	des Affluents	60	2 411	2 321 (96 %)	90 (4 %)
842	des Samares	74	1 411	979 (69 %)	432 (31 %)
851	des Mille-Îles	67	2 424	1 325 (55 %)	1 099 (45 %)
852	de la Rivière-du-Nord	45	1 015	819 (81 %)	196 (19 %)
853	des Laurentides	25	314	187 (60 %)	127 (40 %)
854	des Hautes-Laurentides	22	270	259 (96 %)	11 (4 %)
861	de Sorel-Tracy	14	322	178 (55 %)	144 (45 %)
862	de Saint-Hyacinthe	40	910	490 (54 %)	420 (46 %)
863	des Hautes-Rivières	44	692	661 (96 %)	31 (4 %)
864	Marie-Victorin	59	1 057	1 055 (100 %)	2 (0 %)
865	des Patriotes	59	2 168	1 979 (91 %)	189 (9 %)

N <sup>o</sup> CSS/CS	Nom du CSS/CS	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
				Conformes	Non conformes
866	du Val-des-Cerfs	37	1 216	881 (72 %)	335 (28 %)
867	des Grandes-Seigneuries	37	434	411 (95 %)	23 (5 %)
868	de la Vallée-des-Tisserands	26	351	141 (40 %)	210 (60 %)
869	des Trois-Lacs	34	748	747 (100 %)	1 (0 %)
871	de la Riveraine	24	408	394 (97 %)	14 (3 %)
872	des Bois-Francs	43	913	881 (96 %)	32 (4 %)
873	des Chênes	48	1 309	1 309 (100 %)	0 (0 %)
881	Central Québec	14	221	221 (100 %)	0 (0 %)
882	Eastern Shores	4	52	41 (79 %)	11 (21 %)
883	Eastern Townships	20	190	190 (100 %)	0 (0 %)
884	Riverside	21	328	328 (100 %)	0 (0 %)
885	Sir-Wilfrid-Laurier	29	558	558 (100 %)	0 (0 %)
886	Western Québec	19	357	307 (86 %)	50 (14 %)
887	English-Montréal	32	410	385 (94 %)	25 (6 %)
888	Lester-B.-Pearson	35	308	298 (97 %)	10 (3 %)
889	New Frontiers	10	59	54 (92 %)	5 (8 %)
<b>Total</b>		<b>2 373</b>	<b>50 591</b>	<b>43 182</b>	<b>7 409</b>

Annexe 2 – Données détaillées mises à jour par centres de services scolaires / commissions scolaires pour les établissements secondaires, centres de formation des adultes et centres de formation professionnelle

N <sup>o</sup> CSS/CS	Nom du CSS/CS	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
				Conformes	Non conformes
689	du Littoral	1	4	4 (100 %)	0 (0 %)
711	des Monts-et-Marées	8	125	118 (94 %)	7 (6 %)
712	des Phares	9	218	176 (81 %)	42 (19 %)
713	du Fleuve-et-des-Lacs	10	127	125 (98 %)	2 (2 %)
714	de Kamouraska–Rivière-du-Loup	3	177	53 (30 %)	124 (70 %)
721	du Pays-des-Bleuets	13	190	186 (98 %)	4 (2 %)
722	du Lac-Saint-Jean	4	113	105 (93 %)	8 (7 %)
723	des Rives-du-Saguenay	9	614	610 (99 %)	4 (1 %)
724	De La Jonquière	3	47	22 (47 %)	25 (53 %)
731	de Charlevoix	2	45	45 (100 %)	0 (0 %)
732	de la Capitale	12	376	282 (75 %)	94 (25 %)
733	des Découvreurs	13	263	207 (79 %)	56 (21 %)
734	des Premières-Seigneuries	19	514	504 (98 %)	10 (2 %)
735	de Portneuf	4	53	53 (100 %)	0 (0 %)
741	du Chemin-du-Roy	18	1 442	506 (35 %)	936 (65 %)
742	de l'Énergie	12	977	950 (97 %)	27 (3 %)
751	des Hauts-Cantons	4	77	66 (86 %)	11 (14 %)
752	de la Région-de-Sherbrooke	16	352	259 (74 %)	93 (26 %)
753	des Sommets	10	166	166	0

N <sup>o</sup> CSS/CS	Nom du CSS/CS	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
				Conformes	Non conformes
				(100 %)	(0 %)
759	crie	5	114	76 (67 %)	38 (33 %)
761	de la Pointe-de-l'Île	19	1 697	1 550 (91 %)	147 (9 %)
762	Montréal	60	1 812	1 282 (71 %)	530 (29 %)
763	Marguerite-Bourgeoys	27	665	636 (96 %)	29 (4 %)
769	Kativik	10	18	8 (44 %)	10 (56 %)
771	des Draveurs	4	160	71 (44 %)	89 (56 %)
772	des Portages-de-l'Outaouais	3	103	47 (46 %)	56 (54 %)
773	au Cœur-des-Vallées	5	145	132 (91 %)	13 (9 %)
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	10	80	71 (89 %)	9 (11 %)
781	du Lac-Témiscamingue	4	120	110 (92 %)	10 (8 %)
782	de Rouyn-Noranda	4	142	90 (63 %)	52 (37 %)
783	Harricana	8	436	195 (45 %)	241 (55 %)
784	de l'Or-et-des-Bois	4	98	72 (73 %)	26 (27 %)
785	du Lac-Abitibi	3	265	166 (63 %)	99 (37 %)
791	de l'Estuaire	5	79	79 (100 %)	0 (0 %)
792	du Fer	5	101	59 (58 %)	42 (42 %)
793	de la Moyenne-Côte-Nord	3	35	35 (100 %)	0 (0 %)
801	de la Baie-James	6	121	46 (38 %)	75 (62 %)
811	des Îles	1	33	32 (97 %)	1 (3 %)
812	des Chic-Chocs	8	60	40 (67 %)	20 (33 %)



N° CSS/CS	Nom du CSS/CS	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
				Conformes	Non conformes
813	René-Lévesque	7	102	69 (68 %)	33 (32 %)
821	de la Côte-du-Sud	8	259	141 (54 %)	118 (46 %)
822	des Appalaches	5	46	46 (100 %)	0 (0 %)
823	de la Beauce-Etchemin	7	270	237 (88 %)	33 (12 %)
824	des Navigateurs	21	208	174 (84 %)	34 (16 %)
831	de Laval	31	623	598 (96 %)	25 (4 %)
841	des Affluents	25	368	325 (88 %)	43 (12 %)
842	des Samares	22	475	258 (54 %)	217 (46 %)
851	des Mille-Îles	16	399	250 (63 %)	149 (37 %)
852	de la Rivière-du-Nord	9	164	126 (77 %)	38 (23 %)
853	des Laurentides	8	277	125 (45 %)	152 (55 %)
854	des Hautes-Laurentides	4	134	98 (73 %)	36 (27 %)
861	de Sorel-Tracy	6	111	44 (40 %)	67 (60 %)
862	de Saint-Hyacinthe	12	721	258 (36 %)	463 (64 %)
863	des Hautes-Rivières	10	229	192 (84 %)	37 (16 %)
864	Marie-Victorin	23	657	657 (100 %)	0 (0 %)
865	des Patriotes	16	418	389 (93 %)	29 (7 %)
866	du Val-des-Cerfs	10	1 313	753 (57 %)	560 (43 %)
867	des Grandes-Seigneuries	30	252	229 (91 %)	23 (9 %)
868	de la Vallée-des-Tisserands	13	396	205 (52 %)	191 (48 %)
869	des Trois-Lacs	13	266	265	1

N° CSS/CS	Nom du CSS/CS	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
				Conformes	Non conformes
				(100 %)	(0 %)
871	de la Riveraine	9	143	127 (89 %)	16 (11 %)
872	des Bois-Francs	9	197	197 (100 %)	0 (0 %)
873	des Chênes	11	225	225 (100 %)	0 (0 %)
881	Central Québec	11	185	159 (86 %)	26 (14 %)
882	Eastern Shores	12	181	131 (72 %)	50 (28 %)
883	Eastern Townships	4	93	93 (100 %)	0 (0 %)
884	Riverside	8	126	126 (100 %)	0 (0 %)
885	Sir-Wilfrid-Laurier	10	247	247 (100 %)	0 (0 %)
886	Western Québec	9	157	129 (82 %)	28 (18 %)
887	English-Montréal	21	415	354 (85 %)	61 (15 %)
888	Lester-B.-Pearson	17	243	208 (86 %)	35 (14 %)
889	New Frontiers	2	47	36 (77 %)	11 (23 %)
<b>Total</b>		<b>783</b>	<b>22111</b>	<b>16 705</b>	<b>5 406</b>

### Annexe 3 – Données détaillées mises à jour pour les établissements d'enseignement privés

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
Académie Antoine Manseau	1	12	12 (100 %)	0 (0 %)
Académie Blaise Pascal	1	4	3 (75 %)	1 (25 %)
Académie Chrétienne Rive Nord	1	6	6 (100 %)	0 (0 %)
Académie culturelle de Laval	1	6	6 (100 %)	0 (0 %)
Académie des pompiers	1	2	0 (0 %)	2 (100 %)
Académie des Sacrés-Cœurs	1	20	20 (100 %)	0 (0 %)
Académie Étoile du Nord Laval	1	2	2 (100 %)	0 (0 %)
Académie François-Labelle	1	13	13 (100 %)	0 (0 %)
Académie hébraïque	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
Académie Ibn Sina	2	11	11 (100 %)	0 (0 %)
Académie internationale Zig Zag	4	5	5 (100 %)	0 (0 %)
Académie Kells	3	12	12 (100 %)	0 (0 %)
Académie Kuper	3	25	25 (100 %)	0 (0 %)
Académie Lafontaine	1	40	40 (100 %)	0 (0 %)
Académie Lavalloise	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
Académie Louis-Pasteur	1	10	10 (100 %)	0 (0 %)
Académie Marie-Claire	2	2	2 (100 %)	0 (0 %)
Académie Marie-Laurier	4	34	34 (100 %)	0 (0 %)
Académie Michèle-Provost	1	24	24 (100 %)	0 (0 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
Académie Saint-Louis	2	72	72 (100 %)	0 (0 %)
Académie Solomon Schechter	2	64	37 (58 %)	27 (42 %)
Académie Ste-Thérèse	2	113	113 (100 %)	0 (0 %)
Académie St-Margaret	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
Académie Trivium	1	7	6 (86 %)	1 (14 %)
Alexander von Humboldt École internationale allemande	1	5	5 (100 %)	0 (0 %)
Campus Notre-Dame-de-Foy	1	55	54 (98 %)	1 (2 %)
Centre académique de Lanaudière	1	12	12 (100 %)	0 (0 %)
Centre académique de l'Outaouais	1	2	2 (100 %)	0 (0 %)
Centre académique Fournier	2	30	18 (60 %)	12 (40 %)
Centre de formation professionnelle d'électrolyse et d'esthétique	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
Centre d'intégration scolaire	1	6	6 (100 %)	0 (0 %)
Centre François-Michelle	3	65	48 (74 %)	17 (26 %)
Cestar Collège, Campus Longueuil	3	3	3 (100 %)	0 (0 %)
Collège Beaubois	1	6	6 (100 %)	0 (0 %)
Collège Bourget	2	12	5 (42 %)	7 (58 %)
Collège CDI Administration. Technologie. Santé	2	11	11 (100 %)	0 (0 %)
Collège Champagneur	1	35	31 (89 %)	4 (11 %)
Collège Charlemagne	1	16	16 (100 %)	0 (0 %)
Collège Charles-Lemoyne	4	71	70 (99 %)	1 (1 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
Collège Citoyen	1	16	16 (100 %)	0 (0 %)
Collège Claretain de Victoriaville	1	14	14 (100 %)	0 (0 %)
Collège d'Anjou	1	25	25 (100 %)	0 (0 %)
Collège de Champigny	1	18	18 (100 %)	0 (0 %)
Collège de L'Assomption	1	24	24 (100 %)	0 (0 %)
Collège de Lévis	1	39	32 (82 %)	7 (18 %)
Collège de l'Ouest de l'Île	1	33	33 (100 %)	0 (0 %)
Collège de Montréal	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière	1	35	35 (100 %)	0 (0 %)
Collège des Hauts Sommets	1	12	12 (100 %)	0 (0 %)
Collège du Mont-Sainte-Anne	1	5	3 (60 %)	2 (40 %)
Collège Durocher Saint-Lambert	2	46	46 (100 %)	0 (0 %)
Collège Esther-Blondin	1	15	15 (100 %)	0 (0 %)
Collège Français	3	32	32 (100 %)	0 (0 %)
Collège Français	1	14	14 (100 %)	0 (0 %)
Collège François-Delaplace	1	3	2 (67 %)	1 (33 %)
Collège François-de-Laval	1	31	14 (45 %)	17 (55 %)
Collège Héritage de Châteauguay	1	18	18 (100 %)	0 (0 %)
Collège Herzing	1	3	3 (100 %)	0 (0 %)
Collège international Marie de France	3	57	57 (100 %)	0 (0 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
Collège Jacques-Prévert	1	17	17 (100 %)	0 (0 %)
Collège Jean de la Mennais	2	70	52 (74 %)	18 (26 %)
Collège Jean-De-Brébeuf	1	68	66 (97 %)	2 (3 %)
Collège Jean-Eudes	1	66	55 (83 %)	11 (17 %)
Collège Jésus-Marie de Bellechasse	1	18	17 (94 %)	1 (6 %)
Collège Jésus-Marie de Sillery	1	42	42 (100 %)	0 (0 %)
Collège LaSalle	1	44	31 (70 %)	13 (30 %)
Collège Laurentien	1	5	3 (60 %)	2 (40 %)
Collège Laval	1	131	120 (92 %)	11 (8 %)
Collège Letendre	1	22	22 (100 %)	0 (0 %)
Collège Marie-de-l'Incarnation	1	30	11 (37 %)	19 (63 %)
Collège mariste de Québec	1	55	15 (27 %)	40 (73 %)
Collège Milestone	1	5	5 (100 %)	0 (0 %)
Collège Mont-Royal	2	26	22 (85 %)	4 (15 %)
Collège Mont-Sacré-Coeur	1	27	27 (100 %)	0 (0 %)
Collège Mont-Saint-Louis	1	29	29 (100 %)	0 (0 %)
Collège Notre-Dame	1	28	28 (100 %)	0 (0 %)
Collège Notre-Dame-de-l'Assomption	1	14	14 (100 %)	0 (0 %)
Collège Notre-Dame-de-Lourdes	1	29	29 (100 %)	0 (0 %)
Collège Nouvelles Frontières	1	15	15 (100 %)	0 (0 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
Collège Pasteur	2	25	21 (84 %)	4 (16 %)
Collège Prep International	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
Collège Regina Assumpta	1	6	6 (100 %)	0 (0 %)
Collège Reine-Marie	1	34	32 (94 %)	2 (6 %)
Collège Rivier	1	8	8 (100 %)	0 (0 %)
Collège Saint-Alexandre de la Gatineau	1	32	13 (41 %)	19 (59 %)
Collège Saint-Bernard	1	1	0 (0 %)	1 (100 %)
Collège Saint-Charles-Garnier	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
Collège Sainte-Anne	2	58	40 (69 %)	18 (31 %)
Collège Sainte-Marcelline	1	12	9 (75 %)	3 (25 %)
Collège Saint-Hilaire	1	9	9 (100 %)	0 (0 %)
Collège Saint-Joseph de Hull	1	28	22 (79 %)	6 (21 %)
Collège Saint-Maurice	1	50	34 (68 %)	16 (32 %)
Collège Saint-Paul	1	2	2 (100 %)	0 (0 %)
Collège Saint-Sacrement	1	41	41 (100 %)	0 (0 %)
Collège Stanislas	2	74	45 (61 %)	29 (39 %)
Collège Stanstead	1	7	7 (100 %)	0 (0 %)
Collège St-Jean-Vianney	3	10	10 (100 %)	0 (0 %)
Collège Supérieur de Montréal	1	5	5 (100 %)	0 (0 %)
Collège Trafalgar pour filles	2	29	14 (48 %)	15 (52 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
Collège Trinité	1	12	12 (100 %)	0 (0 %)
Collège Ville-Marie	1	15	10 (67 %)	5 (33 %)
ÉcolACTion	1	6	6 (100 %)	0 (0 %)
École à pas de géant	1	26	6 (23 %)	20 (77 %)
École Akiva	1	21	21 (100 %)	0 (0 %)
École Alex Manoogian	2	22	22 (100 %)	0 (0 %)
École Anglissimo	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
École au Jardin Bleu	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
École Augustin Roscelli	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
École Bee Lingue	1	2	2 (100 %)	0 (0 %)
École bilingue Notre-Dame de Sion	1	6	5 (83 %)	1 (17 %)
École Buissonnière	1	25	21 (84 %)	4 (16 %)
École Charles Perrault (Laval)	1	15	12 (80 %)	3 (20 %)
École Charles-Perrault (Pierrefonds)	1	18	18 (100 %)	0 (0 %)
École communautaire Belz	4	4	4 (100 %)	0 (0 %)
École de la Synergie	2	2	2 (100 %)	0 (0 %)
École de l'Excellence	1	9	9 (100 %)	0 (0 %)
École de technologie gazière	1	9	9 (100 %)	0 (0 %)
École du Routier G.C.	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
École du Routier R.C.	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)



Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
École Imagine	2	8	7 (88 %)	1 (12 %)
École internationale des Apprenants	1	2	2 (100 %)	0 (0 %)
École Jésus-Marie de Beauceville	1	57	33 (58 %)	24 (42 %)
École la Nouvelle Vague	1	8	8 (100 %)	0 (0 %)
École Le Sommet	3	56	56 (100 %)	0 (0 %)
École Les Mélèzes	1	2	2 (100 %)	0 (0 %)
École Les Trois Saisons	1	17	17 (100 %)	0 (0 %)
École Lucien-Guilbault	1	10	10 (100 %)	0 (0 %)
École Maïmonide	2	10	8 (80 %)	2 (20 %)
École Marcelle-Mallet	1	14	9 (64 %)	5 (36 %)
École Marie Gibeau	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
École Marie-Anne	1	18	17 (94 %)	1 (6 %)
École Marie-Clarac	2	26	26 (100 %)	0 (0 %)
École Miss Edgar et Miss Cramp	1	24	22 (92 %)	2 (8 %)
École Montessori	2	18	18 (100 %)	0 (0 %)
École Montessori de la Mauricie	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
École Montessori de Laval	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
École Montessori de l'Outaouais	1	15	15 (100 %)	0 (0 %)
École Montessori de Montréal	1	5	5 (100 %)	0 (0 %)
École Montessori de Québec	1	15	15 (100 %)	0 (0 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
École Montessori de Saint-Lazare	1	6	6 (100 %)	0 (0 %)
École Montessori International Blainville	1	8	8 (100 %)	0 (0 %)
École Montessori International Montréal	1	1	0 (0 %)	1 (100 %)
École Montessori Ville-Marie	1	4	4 (100 %)	0 (0 %)
École nationale de cirque	1	13	13 (100 %)	0 (0 %)
École Notre Dame de Nareg	1	15	13 (87 %)	2 (13 %)
École orale de Montréal pour les sourds	1	15	8 (53 %)	7 (47 %)
École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds	1	19	19 (100 %)	0 (0 %)
École Peter Hall	2	126	126 (100 %)	0 (0 %)
École Plein Soleil, Coopérative de solidarité	1	12	12 (100 %)	0 (0 %)
École première Mesifta du Canada	1	4	4 (100 %)	0 (0 %)
École Rudolf Steiner de Montréal	1	15	10 (67 %)	5 (33 %)
École Sainte-Anne	1	9	8 (89 %)	1 (11 %)
École Sainte-Famille	1	3	3 (100 %)	0 (0 %)
École Saint-Joseph (1985)	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
École secondaire de Bromptonville	1	14	14 (100 %)	0 (0 %)
École secondaire du verbe divin	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
École secondaire Duval	1	4	4 (100 %)	0 (0 %)
École secondaire Loyola	1	8	8 (100 %)	0 (0 %)
École secondaire Marcellin-Champagnat	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
École secondaire Mont-Saint-Sacrement	1	21	21 (10 %)	0 (0 %)
École secondaire privée François-Bourrin	1	8	8 (100 %)	0 (0 %)
École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe	1	25	22 (88 %)	3 (12 %)
École Selwyn House	2	50	25 (50 %)	25 (50 %)
École Socrates-Démosthène	6	6	6 (100,0%)	0 (0,0%)
École trilingue Vision Beauce	1	4	4 (100,0%)	0 (0,0%)
École trilingue Vision Québec nord	1	8	8 (100 %)	0 (0 %)
École trilingue Vision Rive-Sud	1	7	4 (57 %)	3 (43 %)
École trilingue Vision Rivière Du Loup	1	2	2 (100 %)	0 (0 %)
École trilingue Vision Saguenay	1	7	7 (100 %)	0 (0 %)
École trilingue Vision St-Augustin	1	11	11 (100 %)	0 (0 %)
École Trilingue Vision St-Jean	1	11	11 (100 %)	0 (0 %)
École trilingue Vision Terrebonne	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
École trilingue Vision Trois-Rivières	2	11	11 (100 %)	0 (0 %)
École trilingue Vision Varennes	2	11	10 (91 %)	1 (9 %)
École Trilingue Vision Victoriaville	1	8	8 (100 %)	0 (0 %)
École Val Marie	1	60	59 (98 %)	1 (2 %)
École Vanguard	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
École Vision Sherbrooke	1	14	14 (100 %)	0 (0 %)
École Yaldei	3	3	3 (100 %)	0 (0 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
Édu2	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
Éducation Plus	1	3	3 (100 %)	0 (0 %)
Église-École Académie chrétienne de la Foi	1	4	3 (75 %)	1 (25 %)
Église-École Alpha Oméga	1	3	3 (100 %)	0 (0 %)
ESIDEM	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
Externat Mont-Jésus-Marie	1	17	17 (100 %)	0 (0 %)
Externat Sacré-Coeur	1	20	19 (95,0%)	1 (5,0%)
Externat Saint-Coeur de Marie	1	26	26 (100 %)	0 (0 %)
Externat St-Jean-Berchmans	1	25	25 (100 %)	0 (0 %)
Extra Centre de Formation	1	4	4 (100 %)	0 (0 %)
Institut chrétien d'enseignement de l'Estrie	2	6	6 (100 %)	0 (0 %)
Institut d'enseignement de Sept-Îles	1	4	3 (75 %)	1 (25 %)
Institut Saint-Joseph	1	25	25 (100,0%)	0 (0,0%)
Institut secondaire Keranna	1	67	37 (55 %)	30 (45 %)
Institut Teccart	4	9	9 (100 %)	0 (0 %)
Institut technique Aviron de Montréal	2	3	3 (100 %)	0 (0 %)
Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent	1	29	27 (93 %)	2 (7 %)
La Petite Académie	1	12	4 (33 %)	8 (67 %)
La Réussite	1	3	3 (100 %)	0 (0 %)
L'Académie Beth Rivkah pour filles	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
L'Académie Centennial	3	3	3 (100 %)	0 (0 %)
L'Académie de la Vallée du Roy	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
Le Salésien	1	14	12 (86 %)	2 (14 %)
Le Séminaire Sainte-Marie	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
L'École Ali Ibn Abi Talib	1	10	9 (90 %)	1 (10 %)
L'École arménienne Sourp Hagop	1	28	22 (79 %)	6 (21 %)
L'École des Premières Lettres	1	12	10 (83 %)	2 (17 %)
L'École des Ursulines de Québec	2	11	4 (36 %)	7 (64 %)
L'École du Routier Professionnel du Québec (1996)	1	1	1 (100 %)	0 (0 %)
L'École l'Eau-Vive	1	10	10 (100 %)	0 (0 %)
L'École Sacré-Cœur de Montréal	1	18	18 (100 %)	0 (0 %)
L'École St-Georges de Montréal	2	21	21 (100 %)	0 (0 %)
Les écoles Azrieli Talmud Torah - Herzliah	4	28	28 (100 %)	0 (0 %)
Les écoles communautaires Skver	2	2	2 (100 %)	0 (0 %)
Les Écoles juives populaires et les Écoles Peretz	1	19	19 (100 %)	0 (0 %)
Les Filles de Sainte-Marie de Leuca	1	2	2 (100,0%)	0 (0,0%)
OneSchool Global Campus de Montréal	1	1	0 (0 %)	1 (100 %)
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie	1	50	50 (100 %)	0 (0 %)
Pensionnat Notre-Dame-des-Anges	1	7	7 (100 %)	0 (0 %)
Saint-Jean-Eudes	1	31	30 (97 %)	1 (3 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
Séminaire de Chicoutimi - services éducatifs	1	13	13 (100 %)	0 (0 %)
Séminaire de Sherbrooke	1	40	34 (85 %)	6 (15 %)
Séminaire du Sacré Cœur	1	12	10 (83 %)	2 (17 %)
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé	1	8	7 (88 %)	1 (12 %)
Séminaire Saint-François	1	30	26 (87 %)	4 (13 %)
Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières	1	34	32 (94 %)	2 (6 %)
Succès Scolaire	1	1	0 (0 %)	1 (100 %)
The Study	2	26	26 (100 %)	0 (0 %)
Villa Maria	1	73	38 (52 %)	35 (48 %)
Villa Sainte-Marcelline	4	27	27 (100 %)	0 (0 %)
<b>Total</b>	<b>306</b>	<b>4 282</b>	<b>3 717 (87 %)</b>	<b>565 (13 %)</b>

