



énergie

Gazifère

*Environnement,
Lutte contre
les changements
climatiques,
Faune et Parcs*

Québec 

Présentation exécutive

Trajectoires de décarbonation efficiente

Mai 2024



Table des matières

1. Contexte

- 1.1 [Introduction](#)
- 1.2 [Contexte](#)
- 1.3 [Planification](#)
- 1.4 [Méthodologie](#)
- 1.5 [Trajectoires types](#)
- 1.6 [Fiches techniques types](#)
- 1.7 [Éléments à retenir](#)

A1. Fiches techniques

- A1.1 [Mesures de décarbonation efficiente](#)

A2. Trajectoires santé

- A2.1 [Index des archétypes](#)
- A2.2 [Hôpital](#)
- A2.3 [CLSC](#)
- A2.4 [CHSLD](#)

A3. Trajectoires éducation

- A3.1 [Index des archétypes](#)
- A3.2 [Écoles primaires](#)
- A3.3 [Écoles secondaires](#)
- A3.4 [Cégeps/Universités](#)

A4. Trajectoires administration publique

- A4.1 [Index des archétypes](#)
- A4.2 [Édifices à bureaux](#)
- A4.3 [Pénitenciers](#)
- A4.4 [Immeubles à logement](#)


Afin de démontrer l'exemplarité de l'État québécois dans la transition énergétique, les secteurs phares de santé, éducation et administration doivent mettre en œuvre des solutions ambitieuses visant à accroître l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), tout en prenant en compte l'impact sur le réseau électrique afin d'assurer la faisabilité à grande échelle.

« La décarbonation efficiente mise sur le recours prioritaire des énergies renouvelables et en ce sens sur une utilisation judicieuse de l'énergie pour réduire les émissions de GES au moindre coût pour la société québécoise. Elle priorise la réduction de la consommation d'énergie, l'implantation de solutions efficaces & performantes, alimentées par une combinaison énergétique complémentaire permettant la gestion de la demande de puissance électrique en période de pointe »

- [L'exemplarité de l'État en un coup d'œil](#)

Ce rapport propose des trajectoires respectant ces contraintes de décarbonation efficace pour plusieurs bâtiments types des secteurs de santé, éducation et administration québécois, et vise à soutenir les décideurs dans la planification de leur transition. Les trajectoires sont composées de mesures d'efficacité énergétique, de gestion de la pointe électrique, et de décarbonation, chaque mesure étant choisie pour répondre aux opportunités et défis du bâtiment type.

Le principe de ces trajectoires n'est toutefois pas de remplacer l'expertise d'ingénierie, mais plutôt d'initier la réflexion et d'orienter une éventuelle discussion avec des experts.

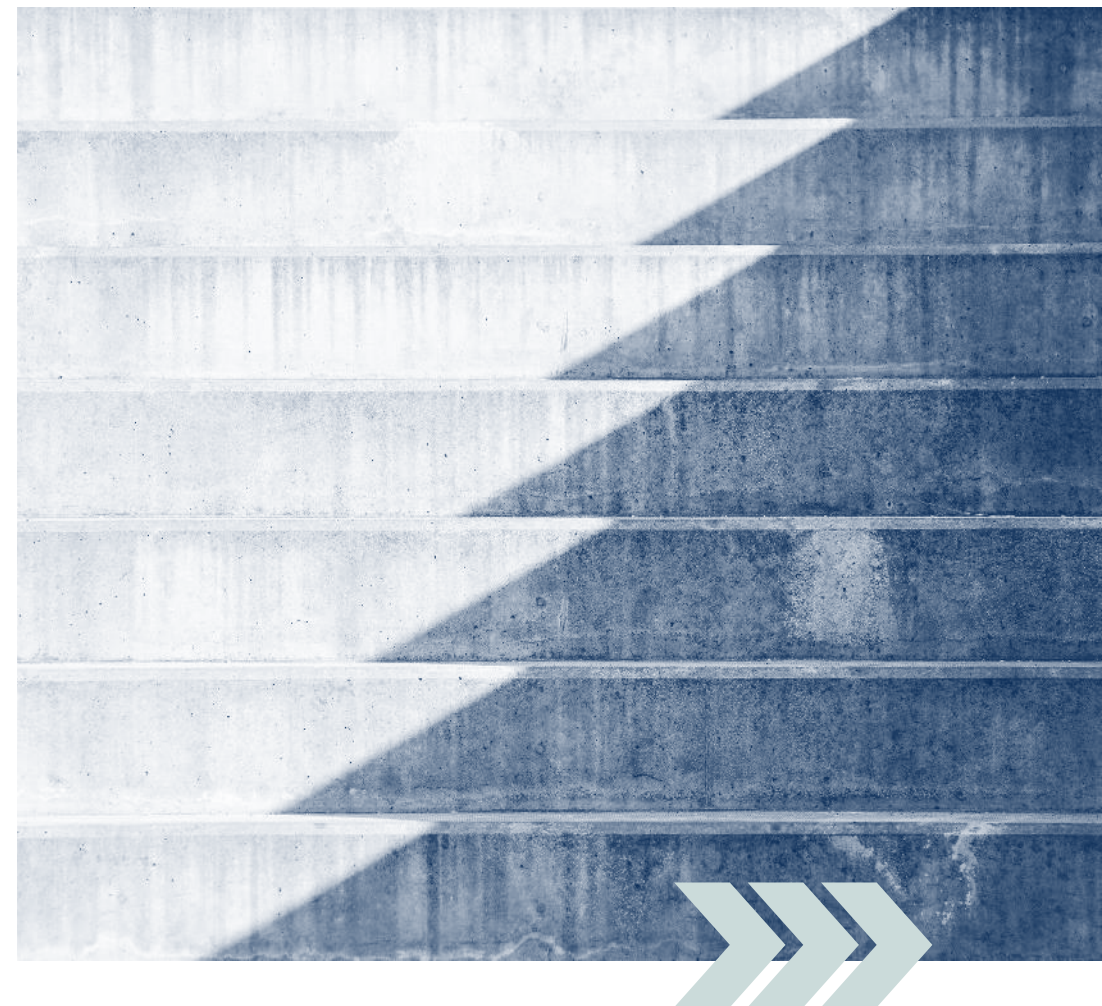

Contexte

Les trajectoires qui suivent sont conçues en fonction des modalités de l'exemplarité de l'État et les cibles de décarbonation connexes. L'exemplarité de l'État a pour but de démontrer la faisabilité de la décarbonation de son parc immobilier en rehaussant la performance énergétique et de rendre prioritaire l'usage de l'énergie renouvelable comme moyen de chauffage principal dans les bâtiments gouvernementaux. Des modalités spécifiques, incluses à la page suivante, indiquent la quantité minimale d'énergie renouvelable exigée pour chaque projet de conversion, ainsi qu'un rappel des obligations associées. Les solutions retenues pour les trajectoires correspondent à ces normes.

Ressources disponibles pour en apprendre davantage:

- [L'exemplarité de l'État en un coup d'œil](#)
- [Guides et outils pour les gestionnaires](#)



Modalités de l'exemplarité de l'état

Obligations pour projets de conversion

Conversion requise lorsqu'un projet touche:

- Systèmes au mazout (CTA d'un bâtiment >15 %)
- Systèmes au gaz naturel en fin de vie ou lors d'une augmentation de la capacité

Obligations associées aux conversions:

- Étude technico-économique horizon 2040
- Prioriser la gestion de la pointe
- Diversifier les sources d'énergies renouvelables
- Conception 100 % d'énergie renouvelable à partir de 2030
- Respects des cibles minimales d'utilisation des énergies renouvelables

Cibles d'utilisation des énergies renouvelables

Conversion avant 31 décembre 2025:

- 75 % des BEC par énergie renouvelable
- 85 % des CTA par énergie renouvelable

Conversion avant 31 décembre 2030:

- 85 % des BEC par énergie renouvelable
- 90 % des CTA par énergie renouvelable

Conversion après 2030:

- 100 % des BEC par énergie renouvelable
- 100 % des CTA par énergie renouvelable

BEC: Besoins d'énergie annuelle de chauffage

CTA: Consommation totale annuelle


Cibles gouvernementales et sectorielles

Cibles 2030:

- Baisse de 60 % des émissions de GES par rapport à leur niveau de 1990.
- Baisse de l'intensité énergétique de :
 - 15% dans les RSSS par rapport à 2012-13.
 - 16% dans les immeubles du SQI
 - 12% dans ceux du SHQ.
 - 19% dans les commissions scolaires.
 - 20% dans les Cégeps et universités.

Cibles 2040:

- Zéro émission de GES.

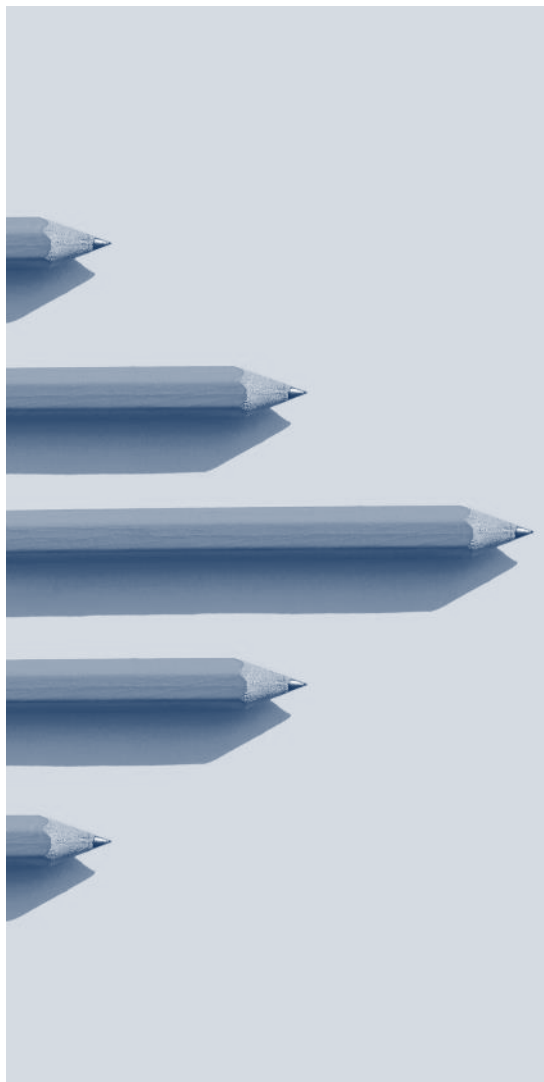

Ce document sert à stimuler la réflexion sur la planification de la décarbonation des bâtiments chez les gestionnaires de parcs immobilier et administrateurs du réseau. Sans pouvoir prédire le contexte spécifique de chacun, les paramètres ont été choisis pour permettre au plus grand nombre de bâtiments d'être représentés.

En premier lieu, le lecteur devrait identifier l'archétype qui ressemble le plus au bâtiment ciblé en matière d'équipements et énergies existants, mais également la superficie et l'intensité énergétique. La trajectoire identifiée pour chacun des archétypes devrait ensuite servir comme gabarit dans la planification des prochaines étapes. Les orientations techniques ne représentent pas des séries de projets indépendants, mais plutôt une logique d'actions à suivre pour optimiser les coûts et l'impact.

Une fois une trajectoire identifiée, des experts techniques devraient être consultés pour évaluer les coûts, les défis spécifiques à chaque site, et la séquence ultime en fonction du contexte local. Des considérations telles que la minimisation des interruptions, le maintien d'actif devraient être pris en compte lors de ce processus de planification.

Identifier d'avance les équipements en fin de vie utile est important pour prédire quelles mesures de décarbonation pourront ensuite être implantées lors du remplacement. Une planification judicieuse peut aussi permettre de saisir l'opportunité présentée lors de bris d'équipement, évitant de le remplacer par un nouvel équipement incompatible avec les cibles. Le remplacement un pour un est à éviter dans tous les cas sans considération de décarbonation.

Dans le cas des bâtiments patrimoniaux, les trajectoires devraient être interprétées en tenant compte de leurs contraintes propres. La modification de ces bâtiments présente souvent d'importants défis, mais cela ne doit pas empêcher l'effort de décarbonation, d'autant plus important dans ces bâtiments souvent énergivores.

Logique de la décarbonation

De manière générale, chaque trajectoire se décompose en trois étapes : efficacité, gestion de la pointe et décarbonation, correspondant aux piliers de l'exemplarité de l'État en matière de décarbonation.


En premier lieu, une application agressive de l'efficacité énergétique s'impose pour chaque bâtiment, optimisant la consommation, réduisant les dépenses énergétiques et minimisant les charges à décarboner par la suite.

Une fois la consommation optimisée, la stratégie de gestion de la pointe vise à libérer de la capacité électrique et à minimiser l'impact sur la pointe du réseau électrique, en exploitant la complémentarité des sources et les systèmes de contrôles centralisés.


Finalement, les charges sont converties, avec l'ajout de thermopompes, complétées par des appareils d'appoint, rendant la fourniture d'énergie aux usagers à la fois décarbonée et efficace. Les appareils d'appoint exploitent la complémentarité des sources en utilisant le mazout (appelé à être éliminé progressivement), le GN - et préférentiellement le GNR -, la biomasse, ou encore des technologies de stockage, afin de fournir la chaleur en période de pointe électrique, tout en respectant les exigences en matière de BEC et de CTA. La priorité pour conversion à l'électricité est donnée aux applications offrant des solutions à fort impact, telles que les thermopompes, qui fournissent plus d'énergie (et déplacent donc plus de gaz à effet de serre) par unité d'énergie électrique consommée que des solutions comme la résistance électrique.

La séquence est illustrée à la prochaine page avec des exemples de chaque mesure.

Piliers de l'exemplarité de l'État

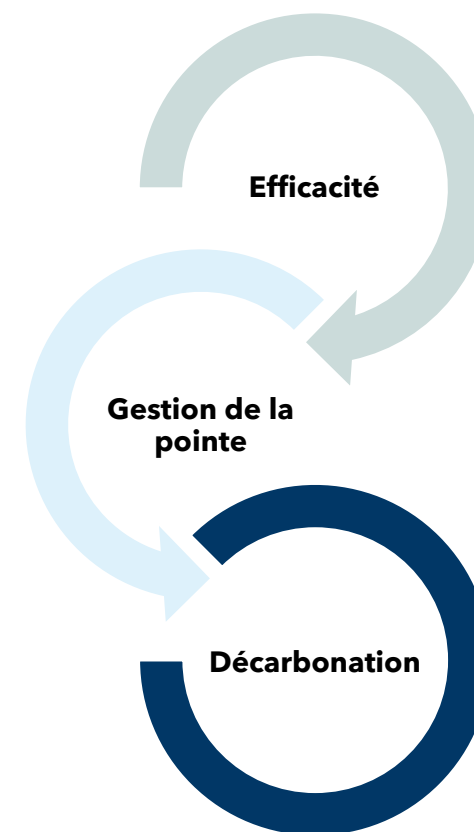

Logique de la décarbonation

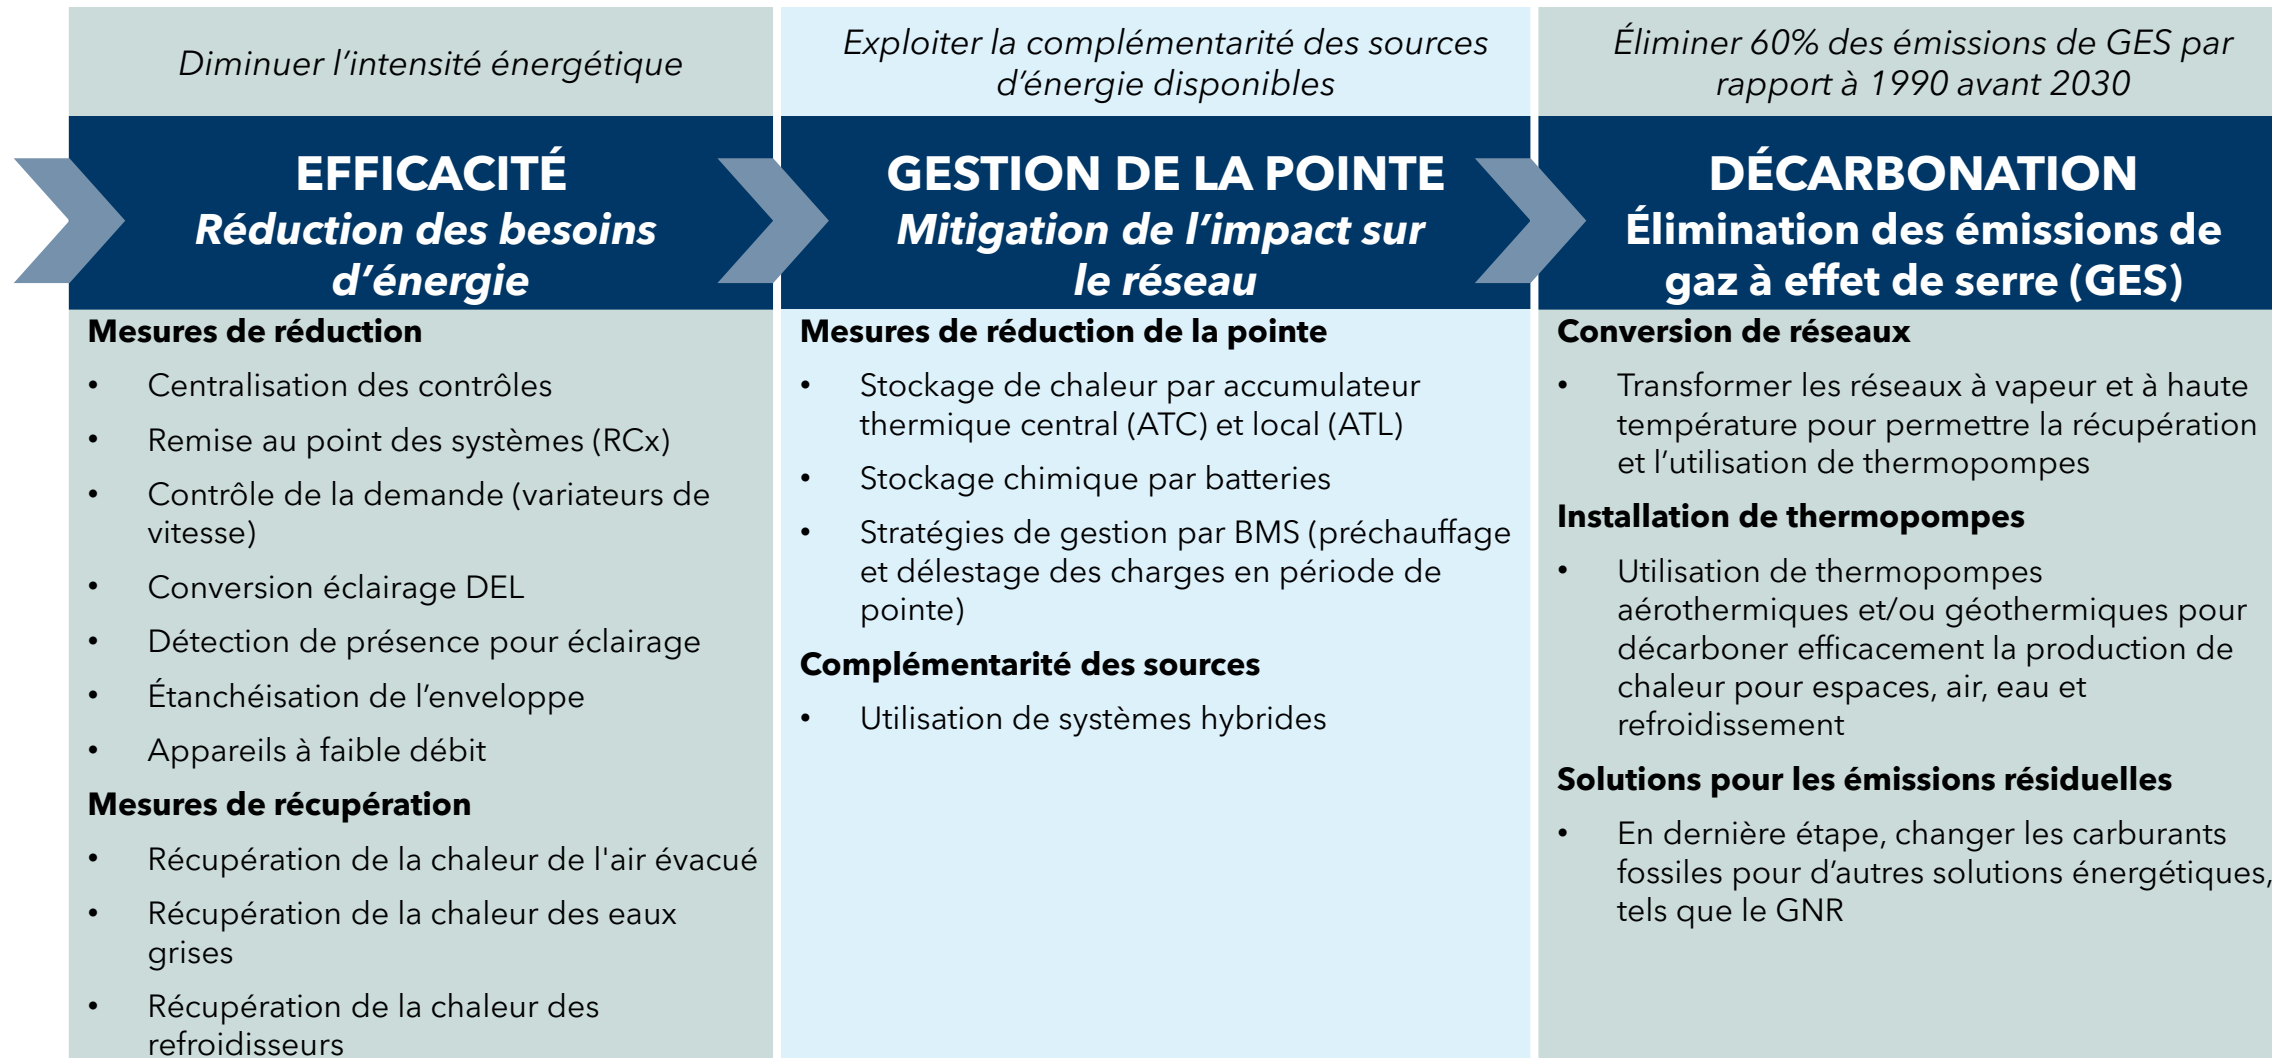

Méthodologie et sélection de solutions

La sélection des archétypes a été faite pour refléter la plus grande diversité possible de bâtiments du secteur. Bien qu'ils ne représentent pas chacun de manière exacte, leur conception vise à permettre à chacun de s'identifier et de s'orienter parmi les prochaines étapes. En réalité, la plupart auront déjà entamé leur transition et mis en œuvre plusieurs des mesures identifiées.

L'intensité énergétique et la distribution de l'utilisation finale d'énergie pour chaque archétype sont basées sur les données gouvernementales provinciales et fédérales sur les différents secteurs québécois. Les paramètres des mesures d'efficacité et de décarbonation ont été conçus selon des guides de ressources techniques publiés par divers fournisseurs énergétiques nord-américains, et adaptés au contexte québécois. En générale, les chaudières sont considérées comme sans condensation.

Les mesures retenues pour chaque trajectoire ont été sélectionnées pour optimiser l'atteinte des cibles de l'exemplarité à l'horizon 2030 à moindre coût, suivant la logique de décarbonation expliquée plus haut.

Nous avons retenu les thermopompes géothermiques pour les très grands sites et pour les sites sans accès au gaz naturel pour illustrer les réductions possibles, mais **le choix entre géothermie et aérothermie doit se faire en consultation avec des experts**, selon des critères spécifiques à chaque site tel que la configuration, les charges et la géologie.

Les solutions retenues sont conçues pour s'intégrer aux réseaux existants. Les réseaux hydroniques sont réutilisés lorsque possible, et les équipements de chauffage à combustible sont souvent retenus pour permettre l'opération en période de pointe électrique. Seulement lorsque jugé nécessaire (c.-à-d. pour installation de système d'air neuf ou pour remplacement de réseau de vapeur), de nouveaux réseaux sont sélectionnés, et leurs coûts d'installation considérés. Nous avons également conservé les chaudières pour fins d'humidification. Toujours en suivant la logique de décarbonation, l'électrification de l'humidification présente moins de potentiel de réduction de GES par unité d'électricité consommé, et donc a été dépriorisée par rapport aux besoins de chauffage.

Un modèle de calcul Excel a finalement intégré les paramètres de l'archétype et des mesures pour produire les trajectoires illustrées dans ce rapport.

Note : Le gaz naturel renouvelable est présenté comme option de conversion des dernières émissions dans les cas de bâtiments ayant accès au réseau gazier. Bien que le GNR a un rôle important à jouer dans la décarbonation du Québec, d'autres options pourraient également y contribuer, notamment diverses formes de biomasse et de stockage. Il demeure important d'examiner toutes les options complémentaires pour éliminer les émissions résiduelles, en fonction des ressources disponibles et des besoins précis de chaque bâtiment.

| Trajectoires types

Interprétation des trajectoires

Logique d'implantation des mesures

Partant de la gauche vers la droite, cette liste illustre la séquence optimale pour décarboner l'immeuble

Besoins d'investissement

- \$ Coûts négligeables
- \$\$ Faible coût
- \$\$\$ Investissement majeure

Impact des mesures sur les émissions

Orange signifie une augmentation des émissions suite à l'implantation de la mesure, vert signifie une réduction des émissions.

Impact des mesures sur l'énergie


L'intensité énergétique (toutes sources combinées) est illustrée par cette courbe jaune

Émissions restantes en 2040

Le bleu hachuré indique une utilisation pouvant être convertie en carburant alternatif

Icones des systèmes touchés:

-  Éclairage
-  Chauffage de l'air frais
-  Climatisation
-  Chauffage de l'eau
-  Chauffage des espaces
-  Cuisson
-  Désinfection
-  Humidification

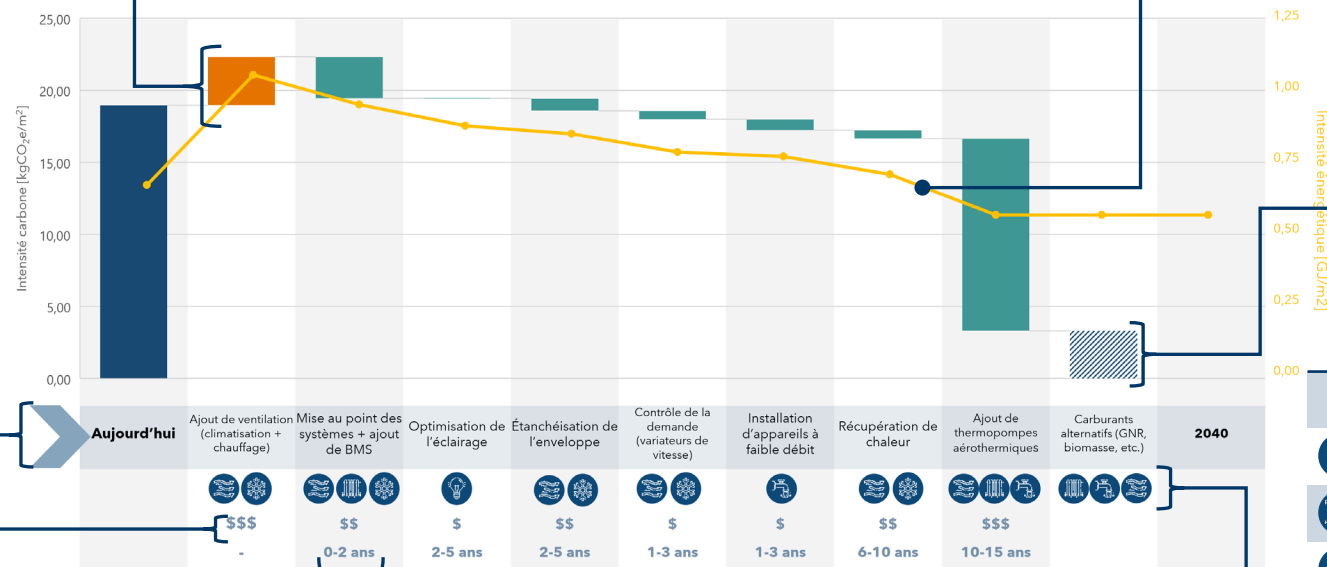

Période de retour sur l'investissement (PRI)

Le PRI évalue le rendement de la mesure en comparant les économies réalisées par rapport au coût initial de l'investissement.

Petit hôpital avec accès au gaz

Cet archétype représente un petit hôpital de 50 000 m² datant des années 1960. Pour chauffer les espaces et l'air frais, des radiateurs et serpentins sont alimentés en vapeur produite par une chaudière au gaz naturel. L'eau domestique est chauffée au gaz. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8. La climatisation est assurée par un refroidisseur. L'humidification de l'air, la cuisson et la désinfection sont alimentées en vapeur.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs vapeur. + chaudières au gaz	429	8 609
Chauffage de l'air	Serpentin vapeur + chaudières au gaz	858	17 218
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau central au gaz avec stockage	718	14 412
Climatisation	Refroidisseur	2,7	4 702
Éclairage	Éclairage mixte	8,8	15 472
Humidification	Humidificateur à vapeur	420	8 422
Cuisson	Appareils à vapeur	196	3 930
Désinfection	Appareils à vapeur	112	2 246

Description de la trajectoire de décarbonation efficace:

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est implanté d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, l'éclairage est converti complètement à la DEL et l'enveloppe de l'hôpital est étanchéisée. Les hottes de cuisines sont munies de contrôles pour le débit d'air évacué, et des contrôleurs sont ajoutés aux stérilisateurs pour éviter leur fonctionnement à vide. Finalement, des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué, les eaux grises et les refroidisseurs.

Gestion de la pointe: La chaudière à vapeur au gaz naturel est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système. Le contrôle des systèmes centralisés sur le BMS permet de diminuer la demande pour ventilation lors de la pointe en préchauffant le bâtiment et en diminuant la consigne par la suite.

Décarbonation: Afin de permettre une conversion aux thermopompes, des réseaux hydroniques sont implantés graduellement pour remplacer la vapeur. Les chaudières à vapeur sont conservées et continuent de fournir de la vapeur pour l'humidification toute l'année, tout en étant équipées d'échangeurs pour faciliter leur intégration au réseau hydronique. Des thermopompes aérothermiques sont installées afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique. Des appareils de cuisson électriques efficaces sont également installés pour remplacer les appareils à vapeur existants. Les chaudières peuvent finalement être approvisionnées en gaz naturel renouvelable pour compléter la décarbonation de l'hôpital.

Petit hôpital avec accès au gaz



Petite école secondaire avec accès au gaz

Cet archétype représente une école secondaire de 5 000m² datant des années 1960. Elle n'est pas ventilée ou climatisée. Pour chauffer les espaces, des radiateurs hydroniques sont alimentés en eau chaude par une chaudière au gaz naturel. L'eau domestique est également chauffée par gaz. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière gaz	83,2	1 670
Chauffage de l'air	Sans ventilation	-	-
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau central au gaz	11,6	235
Climatisation	Sans climatisation	-	-
Éclairage	Éclairage mixte	0,3	610

Une trajectoire pour ajouter du confort tout en réduisant ses émissions


En premier lieu, l'école intègre un système de ventilation (incluant climatisation et chauffage de l'air neuf par une thermopompe aérothermique avec brûleurs au gaz naturel en appoint) pour répondre aux normes gouvernementales. Bien que cela améliore le confort, cela entraîne une augmentation de la consommation énergétique en été et en hiver.

Efficacité: Des systèmes de contrôle centralisés sont implantés d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, des variateurs de vitesse sont installés, l'éclairage est optimisé avec l'ajout de détecteurs de présence et l'installation de luminaires DEL, l'enveloppe de l'école est étanchéisée, des appareils à faible débit sont installés pour l'eau chaude domestique, et des systèmes de récupération de chaleur de l'air évacué sont ajoutés au nouveau système de ventilation.

Gestion de la pointe: La chaudière et les brûleurs au gaz naturel pour ventilation sont utilisés pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique, en coordination avec un accumulateur thermique centrale.

Décarbonation: Afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces et de l'eau domestique, des thermopompes aérothermiques sont installées, tout en préservant le réseau hydronique et la chaudière au gaz. La chaudière peut être approvisionnée en gaz naturel renouvelable pour compléter la décarbonation de l'école.

Petite école secondaire avec accès au gaz

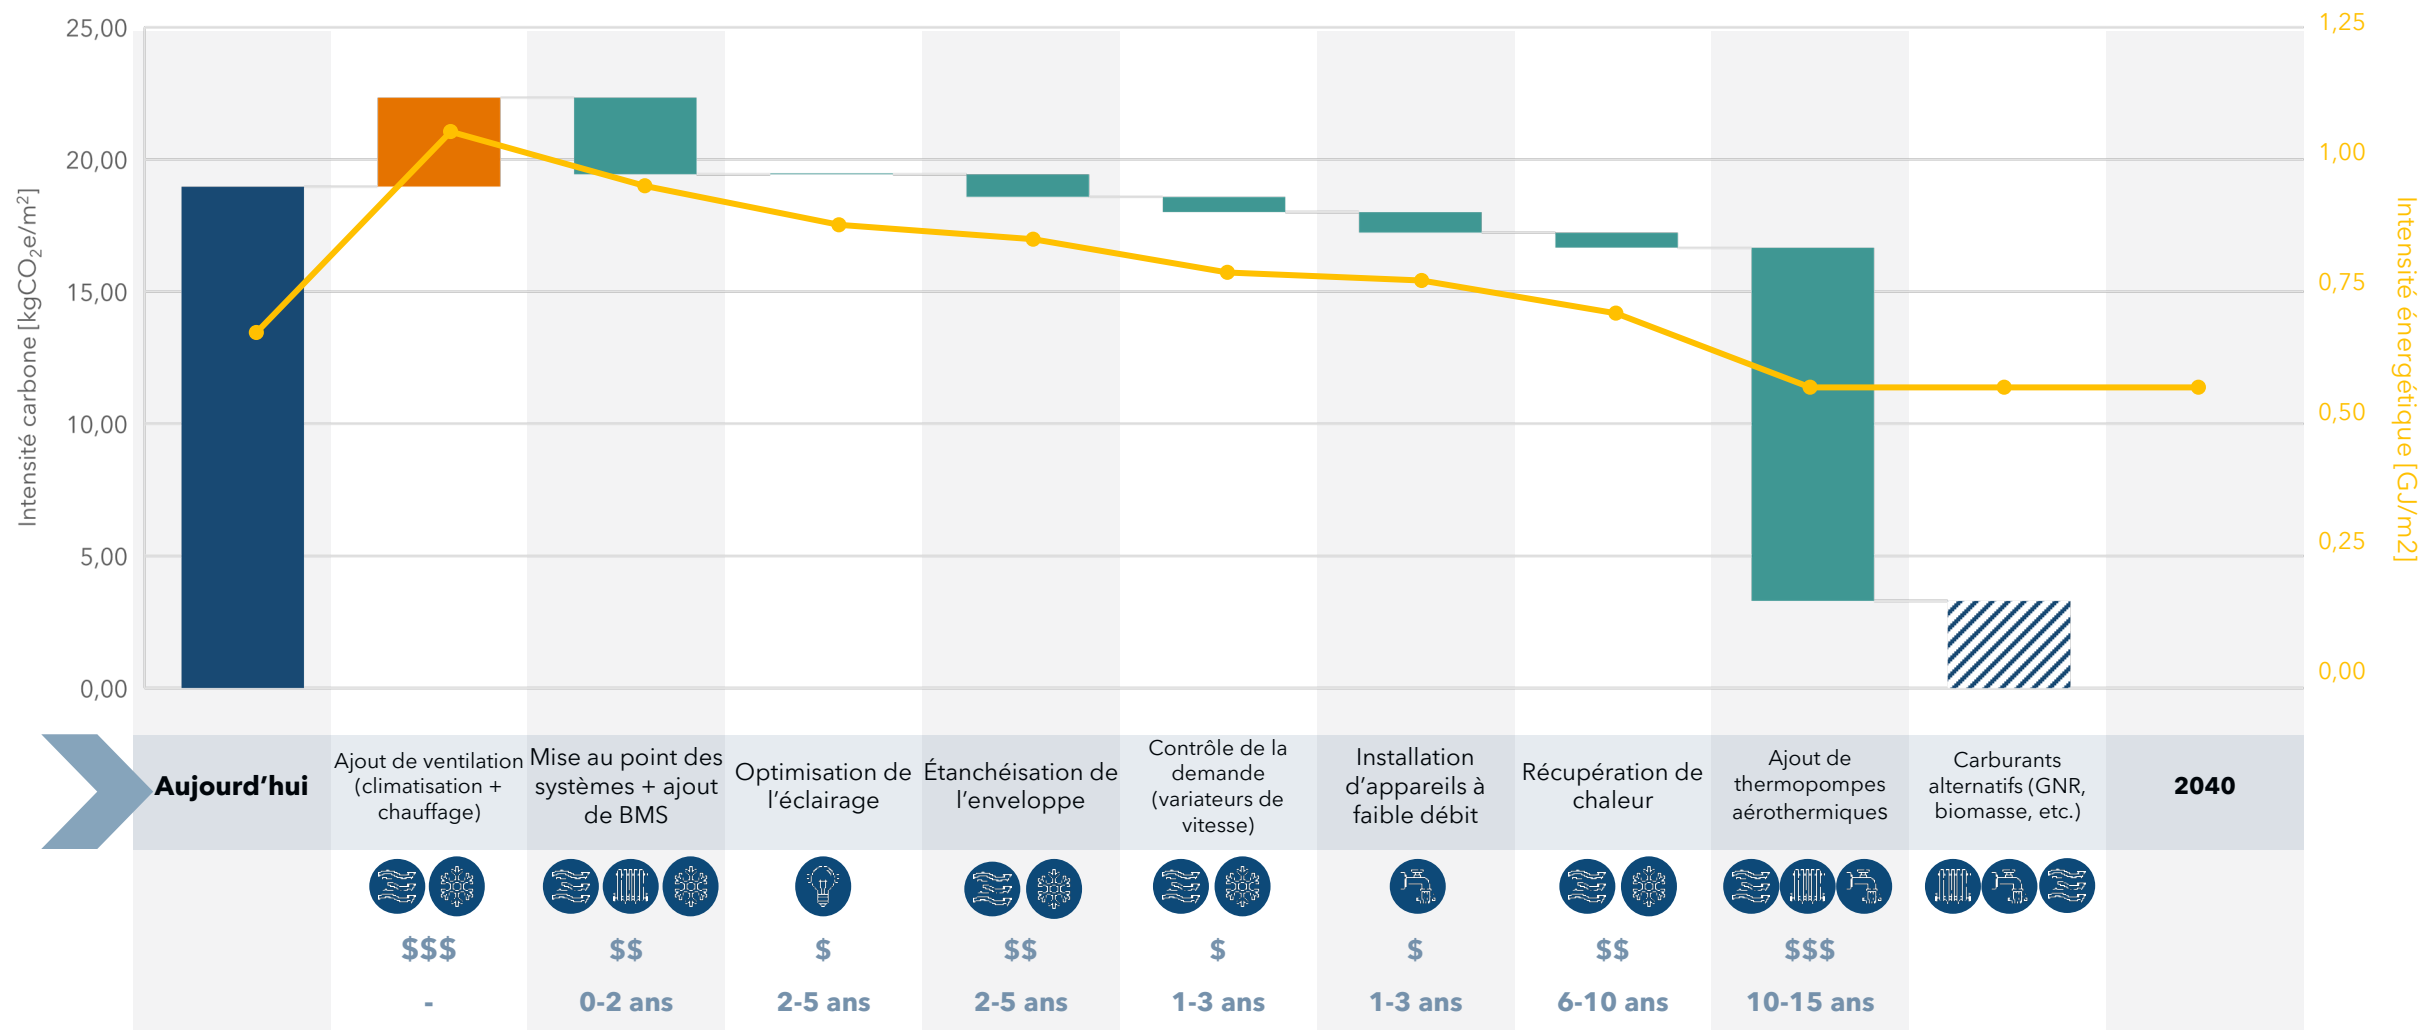

Grand CHSLD sans accès au gaz

Cet archétype représente un grand CHSLD de 15 000 m² datant des années 1980. Pour chauffer les espaces et l'air frais, des radiateurs et serpentins sont alimentés en vapeur produite par une chaudière au mazout. L'eau domestique est chauffée à l'électricité. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8. La climatisation est assurée par un refroidisseur. L'air est humidifié par des humidificateurs à vapeur. Les appareils de cuisson fonctionnent à l'électricité. L'archétype n'inclut pas de procédés de désinfection.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs vapeur. + chaudière au mazout	127	1 722
Chauffage de l'air	Serpentin vapeur + chaudière au mazout	255	3 444
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau électrique central avec stockage	1,6	2 882
Climatisation	Refroidisseur	0,5	940
Éclairage	Éclairage mixte	1,8	3 094
Humidification	Humidificateurs à vapeur	125	1 684
Cuisson	Résistances électriques	0,5	786
Désinfection	Aucun	-	-


Description de la trajectoire de décarbonation efficiente:

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est implanté d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, l'éclairage est converti complètement à la DEL et l'enveloppe du CHSLD est étanchéisée. Des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué, les eaux grises et les refroidisseurs. Finalement, les hottes de cuisines sont munies de contrôles pour le débit d'air évacué.

Gestion de la pointe: La chaudière au mazout est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système. Le contrôle des systèmes centralisés sur le BMS ainsi qu'un accumulateur thermique central (ATC) permettent de diminuer la demande pour ventilation lors de la pointe en préchauffant le bâtiment et en diminuant la consigne par la suite.

Décarbonation: Afin de permettre une conversion aux thermopompes, un réseau hydronique est implanté graduellement pour remplacer la vapeur. Les chaudières à vapeur sont conservées et continuent de fournir de la vapeur pour l'humidification toute l'année, tout en étant équipées d'échangeurs pour faciliter leur intégration au réseau hydronique. Des thermopompes géothermiques en cascade sont installées afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique.

Grand CHSLD sans accès au gaz

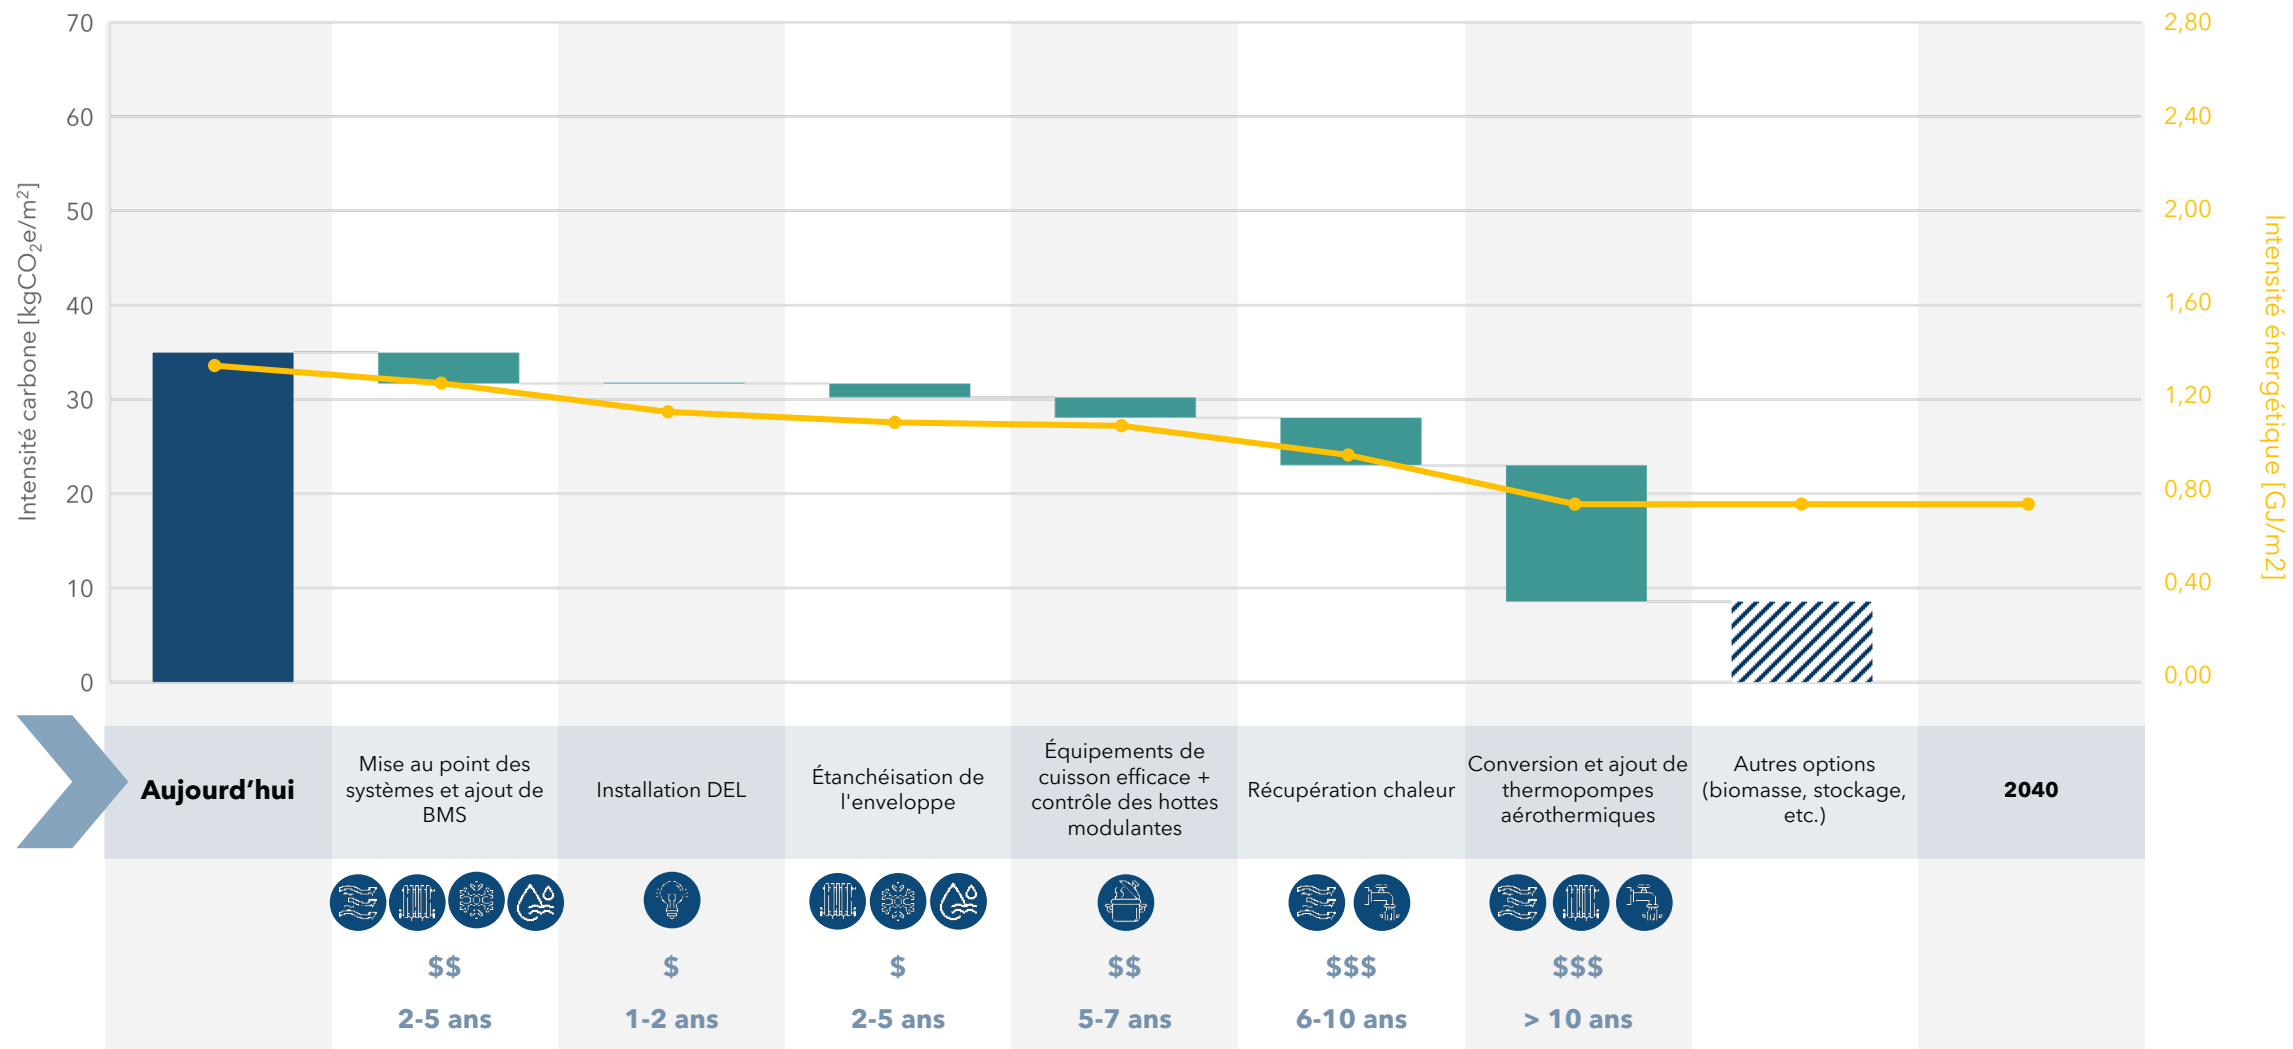

Mesures de décarbonation efficiente

Fiches techniques types

Interprétation des fiches

Description sommaire

Une explication des bénéfices offerts par la mesure de décarbonation efficace, ainsi qu'une brève explication du fonctionnement de cette mesure.

Applications

Les utilisations possibles de cette mesure ou technologie.

Considérations opérationnelles

Des points à retenir lors de l'évaluation de la pertinence ou de la faisabilité de l'application de cette mesure à un bâtiment donné.

Exemples de fiche technique

Thermopompe géothermique



Description sommaire

Une thermopompe géothermique extrait de la chaleur provenant du sol ou rejette de la chaleur dans le sol, afin de chauffer ou climatiser un bâtiment. La thermopompe est reliée à un système d'échange de chaleur avec le sol, typiquement composé de tuyaux de plastique enfouis dans lesquels circule un mélange d'eau et d'antigel. En mode chauffage, la thermopompe puise la chaleur dans le sol pour la transférer au bâtiment. En mode climatisation, la thermopompe prend la chaleur excédentaire du bâtiment et l'envoie dans le sol. En utilisant la chaleur contenue dans le sol, les thermopompes géothermiques opèrent à des efficacités largement supérieures aux systèmes à combustion ou à résistance électrique (typiquement entre 200% et 400% d'efficacité).

Applications

- Chauffage des espaces, de l'air, et de l'eau chaude domestique

Considérations opérationnelles

- Les thermopompes nécessitent un entretien simple, mais régulier pour garantir leur bon fonctionnement.
- Les thermopompes géothermiques requièrent un échangeur de chaleur souterrain, qui nécessite un espace relativement important, selon le type et la capacité du système. Les échangeurs sont typiquement installés sous les stationnements, terrains gazonnés, ou même sous le bâtiment.
- L'échangeur souterrain présente une durée de vie très longue, généralement estimée à 50-75 ans.

Liens

- [Comment fonctionne une thermopompe \(Hydro-Québec\)](#)

Liens (facultatif)

Des vidéos explicatives sur le fonctionnement de la technologie ou de la mesure de décarbonation efficace.

Critères de décarbonation efficace

Décarbonation	●
Gestion de la pointe	①
Efficacité énergétique	●

Subventions disponibles

Énergir	-
Gazifère	-
Hydro-Québec	Solutions efficaces
MELCC	Écopformance

Exemples d'acteurs

- Firmes génie-conseil
- Carrier
- Daikin
- Aermec
- Trane
- York
- Autres

Critères de décarbonation efficace

Le degré auquel la mesure contribue à la décarbonation, à la gestion de la pointe ou à l'efficacité énergétique (①: peu, ●: beaucoup).

Subventions disponibles

Les programmes offerts par les fournisseurs d'énergie et le gouvernement pouvant soutenir la mesure.

Exemples d'acteurs

Une liste non exhaustive des fournisseurs d'équipement et/ou des firmes ayant de l'expertise liée aux mesures.

Thermopompe géothermique

Description sommaire

Une thermopompe géothermique extrait de la chaleur provenant du sol ou rejette de la chaleur dans le sol, afin de chauffer ou climatiser un bâtiment. La thermopompe est reliée à un système d'échange de chaleur avec le sol, typiquement composé de tuyaux de plastique enfouis dans lesquels circule un mélange d'eau et d'antigel. En mode chauffage, la thermopompe puise la chaleur dans le sol pour la transférer au bâtiment. En mode climatisation, la thermopompe prend la chaleur excédentaire du bâtiment et l'envoie dans le sol. En utilisant la chaleur contenue dans le sol, les thermopompes géothermiques opèrent à des efficacités largement supérieures aux systèmes à combustion ou à résistance électrique (typiquement entre 200% et 400% d'efficacité).

Applications

- Chauffage des espaces, de l'air, et de l'eau chaude domestique

Considérations opérationnelles

- Les thermopompes nécessitent un entretien simple, mais régulier pour garantir leur bon fonctionnement.
- Les thermopompes géothermiques requièrent un échangeur de chaleur souterrain, qui nécessite un espace relativement important, selon le type et la capacité du système. Les échangeurs sont typiquement installés sous les stationnements, terrains gazonnés, ou même sous le bâtiment.
- L'échangeur souterrain présente une durée de vie très longue, généralement estimée à 50-75 ans.

Liens

- [Comment fonctionne une thermopompe \(Hydro-Québec\)](#)

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	●
Gestion de la pointe	1
Efficacité énergétique	●



Subventions disponibles

Énergir	Études et implantation
Gazifère	-
Hydro-Québec	Solutions efficaces
MELCC	Écoperformance

Exemples d'acteurs

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Firms génie-conseil | • Trane |
| • Carrier | • York |
| • Daikin | • Autres |
| • Aermec | |

Thermopompe air-eau

Description sommaire

Une thermopompe à air ou aérothermique extrait de la chaleur de l'air extérieur ou rejette de la chaleur dans l'air extérieur, afin de chauffer ou climatiser un bâtiment. Une thermopompe air-eau chauffe le réseau d'eau de chauffage ou le réseau d'eau chaude domestique grâce à un compresseur qui permet d'extraire la chaleur de l'air extérieur, même par temps froids. Les radiateurs, ventilo-convecteurs, serpentins de chauffage ou le plancher chauffant sont alors utilisés pour distribuer la chaleur produite par la thermopompe. On les trouve couramment dans les systèmes CVAC des bâtiments, pour chauffer les espaces ou l'eau chaude domestique. Contrairement aux thermopompes géothermiques, les thermopompes à air ne nécessitent pas la construction d'un échangeur de chaleur dans le sol; les thermopompes à air sont installées à l'extérieur du bâtiment et sont munies de ventilateurs et de serpentins permettant d'échanger la chaleur avec l'air ambiant.

Les thermopompes aérothermiques sont très efficaces et offrent des efficacités variantes typiquement entre 200 et 500 %, en fonction de la température de l'air extérieur et de la température du fluide à chauffer. Les thermopompes à air de type « climat froid » sont généralement en mesure de produire de la chaleur jusqu'à une température extérieure d'environ -20 à -25C.

Applications

- Chauffage des espaces et de l'eau chaude domestique
- Ces systèmes sont généralement compatibles avec des réseaux thermiques, et peuvent être utilisés en mode 'cascade' pour augmenter la température d'alimentation

Considérations opérationnelles

- Les thermopompes nécessitent un entretien simple, mais régulier pour garantir leur bon fonctionnement. Les thermopompes à air doivent être installées à l'extérieur du bâtiment, au sol ou sur le toit, mais nécessitent relativement peu d'espace.

Liens

- [Comment fonctionne une thermopompe \(Hydro-Québec\)](#)

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	●
Gestion de la pointe	🕒
Efficacité énergétique	📈

Subventions disponibles

Énergir	Études et implantation
Gazifère	-
Hydro-Québec	Solutions efficaces
MELCC	Écoperformance

Exemples d'acteurs

- Firms génie-conseil
- York
- Mitsubishi
- Trane
- Daikin
- Autres
- Carrier

Complémentarité des sources

Description sommaire

Un système de chauffage exploitant la complémentarité des sources d'énergie a recours à l'électricité comme source d'énergie principale dans une proportion d'environ 70 %. Le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable (GNR) ou le mazout (si aucune autre énergie n'est disponible) agit comme source d'appoint pendant les périodes de grand froid, lorsque la demande d'électricité est élevée.

Les tarifs biénergie d'Hydro-Québec exigent un basculement du chauffage électrique au combustible lorsque la température extérieure atteint un seuil de -12 ou -15 degrés Celsius selon les régions. Toutefois, plusieurs bâtiments commerciaux et institutionnelles opèrent en biénergie sans profiter d'un tarif spécial. Dans ces cas, le chauffage au gaz naturel sert d'appoint au chauffage électrique lorsque celui-ci n'a plus la capacité requise pour combler les besoins en chauffage, et les deux systèmes fonctionnent généralement en parallèle.

Applications

- Chauffage des espaces, de l'air, et de l'eau domestique

Considérations opérationnelles

- La complémentarité électricité-gaz permet de réduire la pointe électrique associée au chauffage à l'électricité pour le chauffage des espaces, car la majorité de la charge peut être détournée vers la chaudière au gaz naturel pendant les périodes de pointe.
- Les réseaux exploitant la complémentarité via des chaudières à combustible devraient idéalement être conçu pour provoquer la condensation des gazes de combustion si la chaudière le permet.

Liens

- [La biénergie pour une décarbonation durable \(Hydro-Québec\)](#)

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	1
Gestion de la pointe	●
Efficacité énergétique	1

Subventions disponibles

Énergir	La biénergie
Gazifère	-
Hydro-Québec	La biénergie
MELCC	Écoperformance

Exemples d'acteurs

- Distributeurs d'énergie

Récupération de la chaleur de l'air évacué

Description sommaire

Un récupérateur de chaleur de l'air évacué transfère la chaleur de l'air vicié vers le flux d'air d'alimentation, réduisant ainsi les pertes de chaleur dues à la ventilation. À l'inverse, dans des conditions extérieures chaudes et humides, le récupérateur peut également transférer la chaleur à l'air vicié, réduisant ainsi les coûts de climatisation. Il existe plusieurs types de récupérateurs dont les principaux sont la roue thermique, le récupérateur à noyau (ou plaques), le récupérateur à noyau régénératif (à cassette), le caloduc et la boucle de récupération à l'eau-glycol.

Le récupérateur est intégré aux unités de ventilation, soit l'unité d'apport d'air neuf, et nécessite un système centralisé. Ainsi, cette mesure ne s'applique pas aux bâtiments qui sont dépourvus d'unités d'apport d'air neuf et à ceux qui disposent d'un système d'évacuation d'air individuel pour chaque salle.

Applications

- Chauffage de l'air

Considérations opérationnelles

- Un récupérateur de chaleur génère des gains d'efficacité énergétique importants sur le gisement de chauffage de l'air. Entre 40 à 90 % de la chaleur de l'air vicié peut être récupérée, selon le type et l'efficacité du récupérateur.
- Les économies d'énergie et de pointe électriques varient grandement selon les différents types de récupérateurs, notamment en raison de la réduction d'efficacité en période de grand froid afin d'empêcher la formation de givre dans le système.

Liens

- [Comment fonctionne la récupération de chaleur de l'air évacué](#)

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	●
Gestion de la pointe	🕒
Efficacité énergétique	●



Subventions disponibles

Énergir	Études et implantation
Gazifère	-
Hydro-Québec	Solutions efficaces
MELCC	Écoperformance

Exemples d'acteurs

- | | |
|-----------------------|-----------|
| • Firms génie-conseil | • York |
| • Bousquet | • Trane |
| • Ingénia | • Carrier |
| • Daikin | • Tempeff |

Trajectoires de décarbonation | efficiente


À retenir

Conclusion

Les trajectoires de décarbonation efficientes des secteurs institutionnels exprimés dans ce document visent à orienter la réalisation des projets en accord avec les objectifs d'exemplarité de l'État et le contexte énergétique actuel.

Ces trajectoires résultent d'une collaboration entre les ministères et organismes assujettis à l'exemplarité de l'État et les principaux distributeurs énergétiques.

Pour accompagner les clients publics dans leur transition énergétique, au-delà des lignes directrices présentées dans ce document, l'expertise des firmes professionnelles, des fournisseurs d'équipements, ainsi que des équipes techniques des distributeurs et des forces de vente, est essentielle.

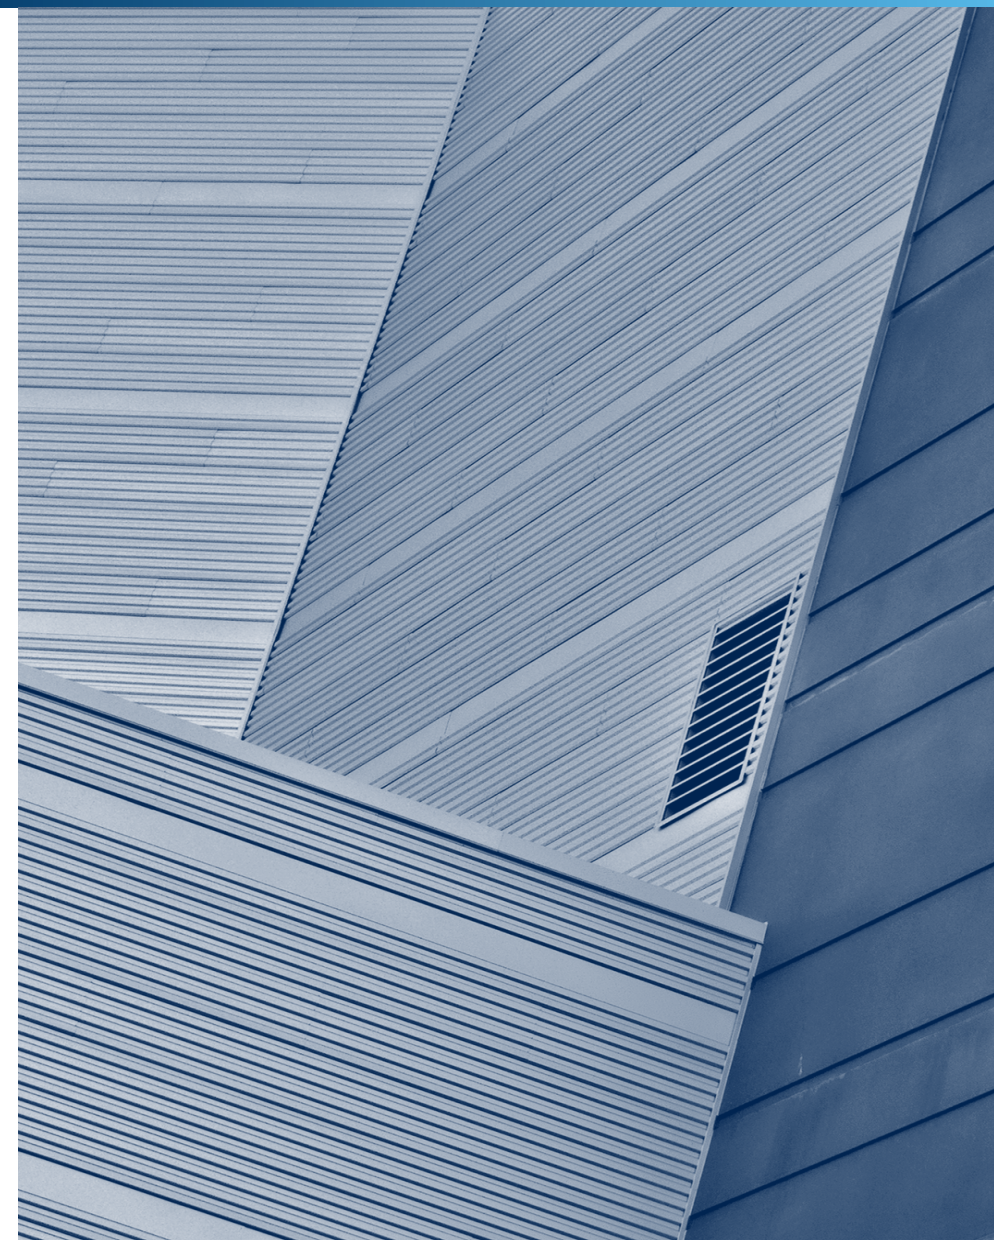

Annexe 1

Fiches techniques

Thermopompe géothermique

Description sommaire

Une thermopompe géothermique extrait de la chaleur provenant du sol ou rejette de la chaleur dans le sol, afin de chauffer ou climatiser un bâtiment. La thermopompe est reliée à un système d'échange de chaleur avec le sol, typiquement composé de tuyaux de plastique enfouis dans lesquels circule un mélange d'eau et d'antigel. En mode chauffage, la thermopompe puise la chaleur dans le sol pour la transférer au bâtiment. En mode climatisation, la thermopompe prend la chaleur excédentaire du bâtiment et l'envoie dans le sol. En utilisant la chaleur contenue dans le sol, les thermopompes géothermiques opèrent à des efficacités largement supérieures aux systèmes à combustion ou à résistance électrique (typiquement entre 200% et 400% d'efficacité).

Applications

- Chauffage des espaces, de l'air, et de l'eau chaude domestique

Considérations opérationnelles

- Les thermopompes nécessitent un entretien simple, mais régulier pour garantir leur bon fonctionnement.
- Les thermopompes géothermiques requièrent un échangeur de chaleur souterrain, qui nécessite un espace relativement important, selon le type et la capacité du système. Les échangeurs sont typiquement installés sous les stationnements, terrains gazonnés, ou même sous le bâtiment.
- L'échangeur souterrain présente une durée de vie très longue, généralement estimée à 50-75 ans.

Liens

- [Comment fonctionne une thermopompe \(Hydro-Québec\)](#)

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	●
Gestion de la pointe	1
Efficacité énergétique	●



Subventions disponibles

Énergir	Études et implantation
Gazifère	-
Hydro-Québec	Solutions efficaces
MELCC	Écoperformance

Exemples d'acteurs

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Firms génie-conseil | • Trane |
| • Carrier | • York |
| • Daikin | • Autres |
| • Aermec | |

Thermopompe air-eau

Description sommaire

Une thermopompe à air ou aérothermique extrait de la chaleur de l'air extérieur ou rejette de la chaleur dans l'air extérieur, afin de chauffer ou climatiser un bâtiment. Une thermopompe air-eau chauffe le réseau d'eau de chauffage ou le réseau d'eau chaude domestique grâce à un compresseur qui permet d'extraire la chaleur de l'air extérieur, même par temps froids. Les radiateurs, ventilo-convecteurs, serpentins de chauffage ou le plancher chauffant sont alors utilisés pour distribuer la chaleur produite par la thermopompe. On les trouve couramment dans les systèmes CVAC des bâtiments, pour chauffer les espaces ou l'eau chaude domestique. Contrairement aux thermopompes géothermiques, les thermopompes à air ne nécessitent pas la construction d'un échangeur de chaleur dans le sol; les thermopompes à air sont installées à l'extérieur du bâtiment et sont munies de ventilateurs et de serpentins permettant d'échanger la chaleur avec l'air ambiant.

Les thermopompes aérothermiques sont très efficaces et offrent des efficacités variantes typiquement entre 200 et 500 %, en fonction de la température de l'air extérieur et de la température du fluide à chauffer. Les thermopompes à air de type « climat froid » sont généralement en mesure de produire de la chaleur jusqu'à une température extérieure d'environ -20 à -25C.

Applications

- Chauffage des espaces et de l'eau chaude domestique
- Ces systèmes sont généralement compatibles avec des réseaux thermiques, et peuvent être utilisés en mode 'cascade' pour augmenter la température d'alimentation

Considérations opérationnelles

- Les thermopompes nécessitent un entretien simple, mais régulier pour garantir leur bon fonctionnement. Les thermopompes à air doivent être installées à l'extérieur du bâtiment, au sol ou sur le toit, mais nécessitent relativement peu d'espace.

Liens

- [Comment fonctionne une thermopompe \(Hydro-Québec\)](#)

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	
Gestion de la pointe	
Efficacité énergétique	

Subventions disponibles

Énergir	Études et implantation
Gazifère	-
Hydro-Québec	Solutions efficaces
MELCC	Écoperformance

Exemples d'acteurs

- Firms génie-conseil
- York
- Mitsubishi
- Trane
- Daikin
- Autres
- Carrier

Unité d'apport d'air neuf avec thermopompe

Description sommaire

Une unité d'apport d'air neuf est une unité de ventilation servant à alimenter de l'air extérieur dans le bâtiment afin de compenser l'évacuation d'air vicié provenant des salles de bain, cuisines, sécheuses, etc. Ces unités sont généralement munies d'un serpentin de chauffage au gaz naturel ou à résistance électrique, mais il existe maintenant des options où le chauffage est assuré par une thermopompe aérothermique ou géothermique. Dans le climat québécois, les thermopompes à air doivent être couplées à un chauffage d'appoint, qui peut venir d'un brûleur au gaz naturel ou d'un serpentin électrique, alors que les thermopompes géothermiques n'ont pas nécessairement besoin d'un chauffage d'appoint, surtout si installé en configuration cascade.

Les unités d'apport d'air neuf avec thermopompe ont une efficacité variante typiquement entre 200% et 400% selon le type et la source d'énergie (air ou géothermie), largement supérieure aux unités traditionnelles au gaz naturel.

Applications

- Chauffage des espaces, de l'air, et de l'eau chaude domestique

Considérations opérationnelles

- Les thermopompes nécessitent un entretien simple, mais régulier pour garantir leur bon fonctionnement.
- Les thermopompes géothermiques requièrent un échangeur de chaleur souterrain, qui nécessite un espace relativement important, selon le type et la capacité du système. Les échangeurs sont typiquement installés sous les stationnements, terrains gazonnés, ou même sous le bâtiment.
- L'échangeur souterrain présente une durée de vie très longue, généralement estimée à 50-75 ans.

Liens

- [Comment fonctionne une unité d'apport d'air neuf](#)

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	●
Gestion de la pointe	🕒
Efficacité énergétique	🕒



Subventions disponibles

Énergir	Études et implantation
Gazifère	-
Hydro-Québec	Solutions efficaces
MELCC	Écoperformance

Exemples d'acteurs

- Carrier
- Trane
- York

Chaudière électrique

Description sommaire

Une chaudière électrique est un équipement de chauffage qui convertit l'électricité en chaleur. Elle se compose généralement d'éléments chauffants électriques, d'un thermostat et d'un système de contrôle. L'élément chauffant est généralement en acier ou en aluminium, et est chauffé par le passage d'un courant électrique.

L'efficacité d'une chaudière électrique est d'environ 100%, c'est-à-dire que 100% de l'électricité consommée est transformée en chaleur. Il s'agit d'un rendement plus élevé que les chaudières au gaz naturel, mazout ou propane, mais plus faible que les thermopompes qui ont des efficacités de l'ordre de 200% à 500%.

Bien que les chaudières électriques permettent de réduire les émissions de GES avec un faible coût en capital, elles génèrent un appel de puissance important qui fait augmenter les coûts en énergie du bâtiment et qui pose des enjeux pour Hydro-Québec en contribuant à la pointe de demande hivernale.

Applications

- Chauffage des espaces, de l'air et de l'eau chaude domestique, désinfection

Considérations opérationnelles

- Requiers moins d'espace qu'une chaudière à combustible
- Requiers très peu d'entretien
- Avant d'installer une chaudière électrique, il est primordial d'évaluer les besoins réels et de voir comment diminuer les besoins avant de choisir la capacité.

Liens

- [Comment fonctionne une chaudière électrique \(Thermogroup\)](#)

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	●
Gestion de la pointe	○
Efficacité énergétique	🕒



Subventions disponibles

Énergir	-
Gazifère	-
Hydro-Québec	-
MELCC	-

Exemples d'acteurs

- ViessmannLochinvar
- Aerco
- DeDietrich
- RBI
- Cleaver-Brooks

Étanchéisation de l'enveloppe

Description sommaire

L'étanchéisation de l'enveloppe d'un bâtiment s'agit de la mise en place de mesures réduisant l'infiltration d'air. Cela peut inclure le scellage des cadres de portes et de fenêtres et l'inspection et réparation des murs et des toits.

Les infiltrations d'air augmentent les besoins en chauffage et en climatisation, et nuisent aussi au confort des occupants en raison des courants d'air non climatisé.

Considérations opérationnelles

- Les infiltrations d'air ne sont pas toujours apparentes, un test d'infiltrométrie et/ou une inspection par un technicien muni d'appareil de détection tel qu'une caméra infrarouge est nécessaire pour faire une inspection exhaustive.
- Les bâtiments avec systèmes de ventilation bénéficient souvent plus de l'étanchéisation, puisque l'enveloppe devient pressurisée et le débit à travers les fuites augmente.
- Il n'est généralement pas conseillé de remplacer entièrement l'enveloppe du bâtiment uniquement dans le but d'améliorer l'isolant. Cependant, lors de rénovations de l'enveloppe, telles que le remplacement complet ou partiel des portes ou des fenêtres, l'ajout d'isolant est recommandé dans la mesure du possible.

Liens

- [L'efficacité énergétique et l'étanchéité à l'air \(RBQ\)](#)

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation



Gestion de la pointe



Efficacité énergétique



Subventions disponibles

Énergir

[Rénovation efficace](#)

Gazifère

[Rénovation efficace](#)

Hydro-Québec

[Solutions efficaces](#)

MELCC

[Écoperformance](#)

Exemples d'acteurs

- Entrepreneur en isolation, étanchéité, couvertures et revêtements extérieurs
- Firmes de thermographie
- Firmes d'architecture

Optimisation de l'éclairage

Description sommaire

Les stratégies d'optimisation de l'éclairage sont bien reconnues, mais leur adoption universelle reste à atteindre. La mise en œuvre de la détection de présence, de la modulation basée sur la lumière naturelle et la conversion vers des luminaires à diodes électroluminescentes (DEL ou *LED* en anglais) peuvent apporter une réduction significative des charges électriques.

Intégrer la détection de présence et la modulation en fonction de la lumière nécessite l'installation de détecteurs de présence et de luminosité dans chaque salle d'un bâtiment. Ces dispositifs permettent de réguler l'éclairage en fonction de l'occupation de la pièce et de l'intensité de la lumière naturelle, fermant ou modulant l'éclairage en conséquence lorsqu'une salle est inoccupée ou pleinement éclairée par le soleil.

Bien que ces ajustements puissent avoir une contribution relativement modeste aux émissions de gaz à effet de serre, la réduction de la demande électrique ouvre la voie à des initiatives plus significatives, telles que l'installation de thermopompes.

Applications

- Éclairage

Considérations opérationnelles

- Des luminaires inefficaces peuvent contribuer au chauffage du bâtiment; lorsque ces pertes sont éliminées, il y a un effet croisé: les besoins de chauffage augmentent légèrement, et les besoins en climatisation baissent.

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	☐
Gestion de la pointe	☐
Efficacité énergétique	☒

Subventions disponibles

Énergir	-
Gazifère	-
Hydro-Québec	Solutions efficaces
MELCC	-

Exemples d'acteurs

- Firmes de contrôle
- Entrepreneurs

Remise au point des systèmes (RCx)

Description sommaire

La remise au point des d'un bâtiment (aussi connu comme le *recomissioning*, ou RCx) consiste à recalibrer et réajuster les systèmes mécaniques et électriques pour qu'ils fonctionnent de manière optimale. Au fil du temps les équipements et paramètres sont ajustés, usés, et oubliés, mais continuent à consommer de l'énergie sans que cela soit nécessairement remarqué. Corriger le fonctionnement des équipements existants est souvent la mesure la plus rentable d'un processus de décarbonation. Cela peut inclure le balancement des systèmes de ventilation, l'inspection mécanique des pompes, des ventilateurs et des actionneurs, ainsi que la validation et la correction des horaires de fonctionnement et les points de consignes.

Considérations opérationnelles

- Un plan de remise au point est important pour s'assurer que tous les systèmes sont adressés de manière exhaustive et régulière
- Un système de contrôle du bâtiment centralisé (BMS) peut simplifier le processus de remise au point

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	
Gestion de la pointe	
Efficacité énergétique	

Subventions disponibles

Énergir	Remise au point
Gazifère	-
Hydro-Québec	Solutions efficaces
MELCC	Écopformance

Exemples d'acteurs

- Opérateurs du bâtiment
- Entrepreneurs : CVAC
- [Agents accrédités en RCx](#)

Centralisation des contrôles

Description sommaire

L'installation de systèmes de contrôle du bâtiment (*Building Management System* ou *BMS* en anglais) est une étape clé pour optimiser l'efficacité d'un bâtiment. Ces systèmes offrent un contrôle centralisé et intelligent des équipements de chauffage, ventilation, climatisation et l'éclairage, permettant ainsi des ajustements en temps réel pour maximiser la consommation d'énergie, améliorer le confort des occupants et prolonger la durée de vie des équipements. Les applications des BMS sont variées, englobant la surveillance énergétique, la gestion des alarmes, la maintenance prédictive et l'optimisation des espaces. Bien que l'installation initiale puisse représenter un investissement significatif, les avantages à long terme en termes d'économies d'énergie et de gestion efficace des installations en font une étape stratégique vers la durabilité et l'efficacité opérationnelle.

Applications

- Chauffage de l'air, de l'eau, des espaces, climatisation et éclairage

Considérations opérationnelles

- Au-delà des contrôles standard, des indicateurs de performance clés (KPI) peuvent être programmés pour évaluer la performance énergétique d'un bâtiment

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	●
Gestion de la pointe	●
Efficacité énergétique	●



Subventions disponibles

Énergir	-
Gazifère	-
Hydro-Québec	Gestion de l'énergie électrique
MELCC	-

Exemples d'acteurs

- Firmes de contrôle

Récupération de chaleur des eaux grises

Description sommaire

Cette mesure couvre l'installation de systèmes de récupération de chaleur des eaux grises sur un drain d'évacuation principal. Il s'agit d'un moyen simple de réduire la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer l'eau. Le système permet de récupérer une partie de la chaleur contenue dans l'eau envoyée au drain pour préchauffer l'eau qui est acheminée vers le réservoir d'eau chaude. En préchauffant cette eau, le besoin d'énergie pour chauffer l'eau domestique est réduit. Il existe différents types de systèmes, allant du simple échangeur où l'eau froide circule dans un tuyau en contact avec l'eau du drain, au système plus sophistiqué avec stockage d'eau grise, échangeur et thermopompe pour augmenter la récupération.

Applications

- Chauffage de l'eau domestique

Considérations opérationnelles

- Cette mesure d'efficacité est complémentaire à toutes les technologies de chauffage de l'eau domestique et nécessite typiquement des travaux de plomberie de faible envergure.
- Un gain d'efficacité de 15 à 25% peut être attendu sur le chauffage de l'eau domestique. L'efficacité sera plus grande lorsqu'il existe une bonne coïncidence entre l'évacuation d'eau chaude vers le drain et la consommation d'eau chaude (lors d'une douche par exemple), et une grande utilisation de l'eau.

Liens

- [Récupération de chaleur des eaux grises \(ACV France\)](#)

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	1
Gestion de la pointe	1
Efficacité énergétique	1

Subventions disponibles

Énergir	-
Gazifère	-
Hydro-Québec	Solutions efficaces
MELCC	Écopformance

Exemples d'acteurs

- Ecodrain
- Power-pipe
- SHARC

Récupération de la chaleur de l'air évacué

Description sommaire

Un récupérateur de chaleur de l'air évacué transfère la chaleur de l'air vicié vers le flux d'air d'alimentation, réduisant ainsi les pertes de chaleur dues à la ventilation. À l'inverse, dans des conditions extérieures chaudes et humides, le récupérateur peut également transférer la chaleur à l'air vicié, réduisant ainsi les coûts de climatisation. Il existe plusieurs types de récupérateurs dont les principaux sont la roue thermique, le récupérateur à noyau (ou plaques), le récupérateur à noyau régénératif (à cassette), le caloduc et la boucle de récupération à l'eau-glycol.

Le récupérateur est intégré aux unités de ventilation, soit l'unité d'apport d'air neuf, et nécessite un système centralisé. Ainsi, cette mesure ne s'applique pas aux bâtiments qui sont dépourvus d'unités d'apport d'air neuf et à ceux qui disposent d'un système d'évacuation d'air individuel pour chaque salle.

Applications

- Chauffage de l'air

Considérations opérationnelles

- Un récupérateur de chaleur génère des gains d'efficacité énergétique importants sur le gisement de chauffage de l'air. Entre 40 à 90 % de la chaleur de l'air vicié peut être récupérée, selon le type et l'efficacité du récupérateur.
- Les économies d'énergie et de pointe électriques varient grandement selon les différents types de récupérateurs, notamment en raison de la réduction d'efficacité en période de grand froid afin d'empêcher la formation de givre dans le système.

Liens

- [Comment fonctionne la récupération de chaleur de l'air évacué](#)

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	●
Gestion de la pointe	🕒
Efficacité énergétique	●



Subventions disponibles

Énergir	Études et implantation
Gazifère	-
Hydro-Québec	Solutions efficaces
MELCC	Écopformance

Exemples d'acteurs

- | | |
|-----------------------|-----------|
| • Firms génie-conseil | • York |
| • Bousquet | • Trane |
| • Ingénia | • Carrier |
| • Daikin | • Tempeff |

Appareils à faible débit

Description sommaire

Cette mesure concerne l'installation de pommes de douche à faible débit et d'aérateurs à faible débit sur les robinets résidentiels. Le débit nominal de ces appareils est inférieur au débit maximal autorisé par les normes et codes fédéraux, et municipaux. Les économies d'énergie sont réalisées grâce à la diminution de la demande d'eau chaude pendant l'utilisation de la douche et des robinets.

Dans le cas des robinets, l'aérateur, également appelé "brise-jet", fonctionne en mélangeant de l'air à l'eau. Cela crée un jet, qui demeure uniforme et efficace, mais dont le débit est réduit. Un débit standard de 13 litres par minute (LPM) peut-être réduit à 3,5-5,7 LPM.

Applications

- Chauffage de l'eau domestique

Considérations opérationnelles

- Cette mesure est intrinsèquement liée aux technologies qui assurent le chauffage de l'eau domestique puisqu'elle permet de réduire sa consommation.
- Des réductions de la consommation électrique allant jusqu'à 20 % peuvent être réalisées pour le gisement du chauffage de l'eau domestique. La mise en œuvre de la mesure est aussi simple et peu coûteuse, représentant un gain très accessible.

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	●
Gestion de la pointe	●
Efficacité énergétique	●



Subventions disponibles

Énergir	-
Gazifère	Appareils commerciaux
Hydro-Québec	Solutions efficaces
MELCC	-

Exemples d'acteurs

- | | |
|---------------------|----------|
| • American Standard | • Kohler |
| • Crane | • Moen |
| • Delta | • Zurn |

Conversion à réseau hydronique

Description sommaire

Pendant de nombreuses années, les réseaux à vapeur ont été la norme pour le chauffage des bâtiments en raison de leur capacité à fournir rapidement une grande quantité de chaleur. Cependant, ces systèmes présentent des inefficacités importantes en termes de production et de distribution de chaleur en raison des pertes thermiques liées aux hautes températures et pressions. De plus, la décarbonation de ces réseaux se limite généralement aux chaudières à vapeur électriques, imposant des charges électriques considérables au réseau.

Pour remédier à ces problèmes, la conversion vers un réseau hydronique est une solution efficace. Cette conversion réduit les pertes thermiques et permet l'utilisation de thermopompes. Cependant, elle nécessite des travaux substantiels, tels que le remplacement de la tuyauterie de distribution, ainsi que des radiateurs et serpentins adaptés aux températures plus basses.

Applications

- Chauffage des espaces et de l'air

Considérations opérationnelles

- Bien qu'elle génère des économies et soit souvent nécessaire pour la décarbonation, la conversion n'est généralement pas rentable sans subventions. Il est recommandé de l'inclure dans un plan global visant à maximiser sa rentabilité.

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	●
Gestion de la pointe	①
Efficacité énergétique	●



Subventions disponibles

Énergir	-
Gazifère	-
Hydro-Québec	-
MELCC	Écopformance

Exemples d'acteurs

- Firms de genie-conseil
- Entreprises de services énergétiques (ESE)

Complémentarité des sources

Description sommaire

Un système de chauffage exploitant la complémentarité des sources d'énergie a recours à l'électricité comme source d'énergie principale dans une proportion d'environ 70 %. Le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable (GNR) ou le mazout (si aucune autre énergie n'est disponible) agit comme source d'appoint pendant les périodes de grand froid, lorsque la demande d'électricité est élevée.

Les tarifs biénergie d'Hydro-Québec exigent un basculement du chauffage électrique au combustible lorsque la température extérieure atteint un seuil de -12 ou -15 degrés Celsius selon les régions. Toutefois, plusieurs bâtiments commerciaux et institutionnelles opèrent en biénergie sans profiter d'un tarif spécial. Dans ces cas, le chauffage au gaz naturel sert d'appoint au chauffage électrique lorsque celui-ci n'a plus la capacité requise pour combler les besoins en chauffage, et les deux systèmes fonctionnent généralement en parallèle.

Applications

- Chauffage des espaces, de l'air, et de l'eau domestique

Considérations opérationnelles

- La complémentarité électricité-gaz permet de réduire la pointe électrique associée au chauffage à l'électricité pour le chauffage des espaces, car la majorité de la charge peut être détournée vers la chaudière au gaz naturel pendant les périodes de pointe.
- Les réseaux exploitant la complémentarité via des chaudières à combustible devraient idéalement être conçu pour provoquer la condensation des gazes de combustion si la chaudière le permet.

Liens

- [La biénergie pour une décarbonation durable \(Hydro-Québec\)](#)

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	1
Gestion de la pointe	●
Efficacité énergétique	1

Subventions disponibles

Énergir	La biénergie
Gazifère	-
Hydro-Québec	La biénergie
MELCC	Écoperformance

Exemples d'acteurs

- Distributeurs d'énergie

Accumulateur thermique

Description sommaire

Les accumulateurs thermiques (AT) sont des dispositifs de stockage de la chaleur qui sont chargés au moyen d'électricité (via des résistances électriques) lorsque les prix sont bas ou durant les périodes hors pointe. Ils emmagasinent la chaleur dans une masse thermique constituée de briques de céramique à haute densité. Bien que l'eau soit un excellent matériau de stockage d'énergie en raison de sa grande capacité thermique, ces briques peuvent stocker 15 à 20 fois plus d'énergie que l'eau pour un même volume. Le dispositif peut ensuite libérer la chaleur pendant les périodes de pointe sans avoir recours à l'électricité. Ce dispositif permet également de réaliser des économies pour les clients commerciaux qui sont assujettis à un tarif de puissance. En outre, le système peut fournir de la chaleur pendant plusieurs heures en cas de panne de courant (en assumant que les équipements de distribution de chaleur soient alimentés par une génératrice ou autre).

Il existe deux principaux types d'accumulateurs thermiques à briques pour les bâtiments: les accumulateurs thermiques centraux (ATC) et les accumulateurs thermiques locaux (ATL). Les ATC sont plus adaptés aux immeubles collectifs avec un système de chauffage centralisé. Les ATL sont plus adaptés aux immeubles avec des systèmes de chauffage décentralisés, mais sont plus complexes à gérer.

Applications

- Chauffage des espaces et de l'air

Considérations opérationnelles et lien

- Une étude détaillée a été menée par des chercheurs de ÉTS, produisant une liste exhaustive de meilleures pratiques: [Stockage thermique et exemplarité de l'État \(gouv.qc.ca\)](#)

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	1
Gestion de la pointe	2
Efficacité énergétique	1

Subventions disponibles

Énergir	-
Gazifère	-
Hydro-Québec	Solutions efficaces
MELCC	-

Exemples d'acteurs

- Steffes

Contrôle du débit d'air d'évacuation des hottes de cuisine

Description sommaire

L'intégration d'une hotte à débit variable offre la possibilité de réaliser des économies d'énergie significatives, pouvant atteindre jusqu'à 35 %. Ce dispositif est équipé d'un ventilateur à vitesse variable couplé à des capteurs électroniques qui ajuste le débit d'air aspiré par la hotte en fonction du niveau d'émission de chaleur, de fumée ou de vapeur émanant des appareils de cuisson. En permettant une adaptation dynamique, la hotte à débit variable évite le rejet excessif d'air chaud vers l'extérieur et réduit la nécessité de chauffer une grande quantité d'air frais.

Applications

- Chauffage de l'air

Considérations opérationnelles

- Le système à hotte à débit variable nécessite très peu de maintenance. Il s'agit de s'assurer du nettoyage et l'étalonnage régulier des capteurs ainsi que du nettoyage du variateurs de vitesse et des ventilateurs suite à l'accumulation de poussière.

Liens

- [Fonctionnement de la hotte à débit variable](#)

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	●
Gestion de la pointe	1
Efficacité énergétique	●



Subventions disponibles

Énergir	Hotte à débit variable
Gazifère	Hotte à débit variable
Hydro-Québec	-
MELCC	-

Exemples d'acteurs

Firmes de contrôle

Conversion des équipements de cuisson

Description sommaire

Seulement 35 % de l'énergie consommée dans une cuisine commerciale/institutionnelle type sert à la cuisson et à la préparation des aliments; le reste est perdu dans la pièce sous forme de chaleur. En utilisant des équipements écoénergétique, il est possible non seulement de réduire la consommation d'énergie, mais aussi d'améliorer le confort et la qualité de l'air. Le remplacement de l'équipement existant par des solutions de rechange électriques à haute efficacité (ex. four combiné, cuisinière à induction) permet d'économiser jusqu'à 70 % sur la consommation d'énergie.

Applications

- Cuisson

Liens

- [RNCan - Appareils de cuisson à haute efficacité \(Energystar\)](#)

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	●
Gestion de la pointe	①
Efficacité énergétique	●



Subventions disponibles

Énergir	-
Gazifère	-
Hydro-Québec	-
MELCC	-

Exemples d'acteurs

- Plusieurs fournisseurs de produits certifiés ENERGY STAR

Contrôle de la demande (variateurs de vitesse)

Description sommaire

La gestion de la demande de ventilation à l'aide de variateurs de fréquence (VFD) est une pratique visant à ajuster la vitesse des ventilateurs pour correspondre à la demande réelle en ventilation d'un bâtiment. Cette demande correspond normalement aux besoins en air frais, ce qui est souvent calculé à l'aide de sondes de CO2 dans la gaine de retour du système de ventilation. Cette mesure peut également utiliser des horaires d'occupation, des détecteurs de présence ou des sondes de température pour estimer les besoins en air frais. La modulation du débit d'air se fait en réduisant la vitesse du ventilateur à l'aide d'un variateur de fréquence branché en amont du moteur, modulant selon le signal de demande reçu du contrôleur. Ceci réduit la consommation électrique du ventilateur mais surtout le chauffage ou climatisation inutile de l'air neuf.

Considérations opérationnelles

- Les VFDs sont aussi connu sous le nom d'entraînement à fréquence/vitesse variable (EFV ou EVV), ou « drive » en anglais.
- Lors de l'installation sur des équipements existants, la compatibilité du moteur existant avec un VFD doit être validée.
- Cette mesure se fait idéalement en parallèle avec des mesures de remise au point (RCx) et/ou de centralisation des contrôles.
- Cette mesure s'applique également aux pompes, permettant la modulation du débit à travers les réseaux hydroniques. Les mêmes considérations s'appliquent.

Liens

- [Les Variateurs de Fréquence Expliqués](#)

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	●
Gestion de la pointe	●
Efficacité énergétique	●



Subventions disponibles

Énergir	-
Gazifère	-
Hydro-Québec	Solutions efficaces
MELCC	Écopformance

Exemples d'acteurs

- | | |
|-----------|-------------|
| • ABB | • Schneider |
| • Siemens | • Yaskawa |
| • Danfoss | |

Contrôle marche/arrêt stérilisateurs

Description sommaire

La stérilisation à la vapeur (autoclavage) est effectuée dans un autoclave, qui est un récipient capable de résister à une pression et à une température élevée. Le produit ou le dispositif est en contact direct avec de la vapeur à haute température et à haute pression pendant une durée déterminée. La pression permet d'obtenir les températures élevées nécessaires pour tuer rapidement les micro-organismes. Le processus est typiquement effectué à des températures entre 121°C et 134°C et des pressions de 1 et 2 bars, selon des cycles de 10 à 60 minutes. La stérilisation à vapeur est donc caractérisée par une consommation d'énergie importante; soit de 12 à 20 kWh pour un seul cycle. En période d'inactivité, le stérilisateur consomme toujours de l'énergie pour produire la vapeur afin de maintenir l'enveloppe du stérilisateur chaude. Une stratégie pour augmenter l'efficacité de ces appareils (heures de cycles de stérilisation actifs/heures d'opération) consiste réduire le nombre de cycles 'inactifs' en arrêtant systématiquement le stérilisateur lorsqu'il est en mode veille, ce qui permet d'éviter les cycles de stérilisation inutiles. Cette technique peut réduire la consommation associée à la stérilisation jusqu'à 25% à 50%.

Applications

- Désinfection

Considérations opérationnelles

- Nécessite d'établir une stratégie de contrôle basée sur un horaire de fonctionnement adapté à l'opération et les besoins en stérilisations de l'hôpital.
- Possibilité d'automatiser le fonctionnement en incluant une séquence de contrôle dédiée dans le BMS, basée sur une cédule d'opération.

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	●
Gestion de la pointe	①
Efficacité énergétique	●



Subventions disponibles

Énergir	-
Gazifère	-
Hydro-Québec	-
MELCC	-

Exemples d'acteurs

Opérateurs connaissant le procédé

Firmes de contrôle

Conversion des équipements de stérilisation

Description sommaire

Environ 5% de la vapeur produite par les chaudières d'hôpitaux est utilisée à des fins de stérilisations d'équipements tels que les matériaux de laboratoire ou les outils chirurgicaux. La conversion des équipements de stérilisation résulte de la substitution de la source d'énergie utilisée pour la production de la vapeur (gaz ou mazout) à de l'électricité.

Applications

- Désinfection

Considérations opérationnelles

- La conversion peut être assurée en ajoutant une chaudière électrique de plus petite taille dédiée à la production de vapeur pour le processus de stérilisation.
- La vapeur peut aussi être fournie de manière centralisée de la centrale thermique du bâtiment.

Critères de décarbonation efficiente

Décarbonation	●
Gestion de la pointe	ⓘ
Efficacité énergétique	ⓘ




Subventions disponibles

Énergir	-
Gazifère	-
Hydro-Québec	-
MELCC	-

Exemples d'acteurs

- | | |
|----------------------|---------|
| • ViessmannLochinvar | • Aerco |
| • DeDietrich | • RBI |
| • Cleaver-Brooks | |

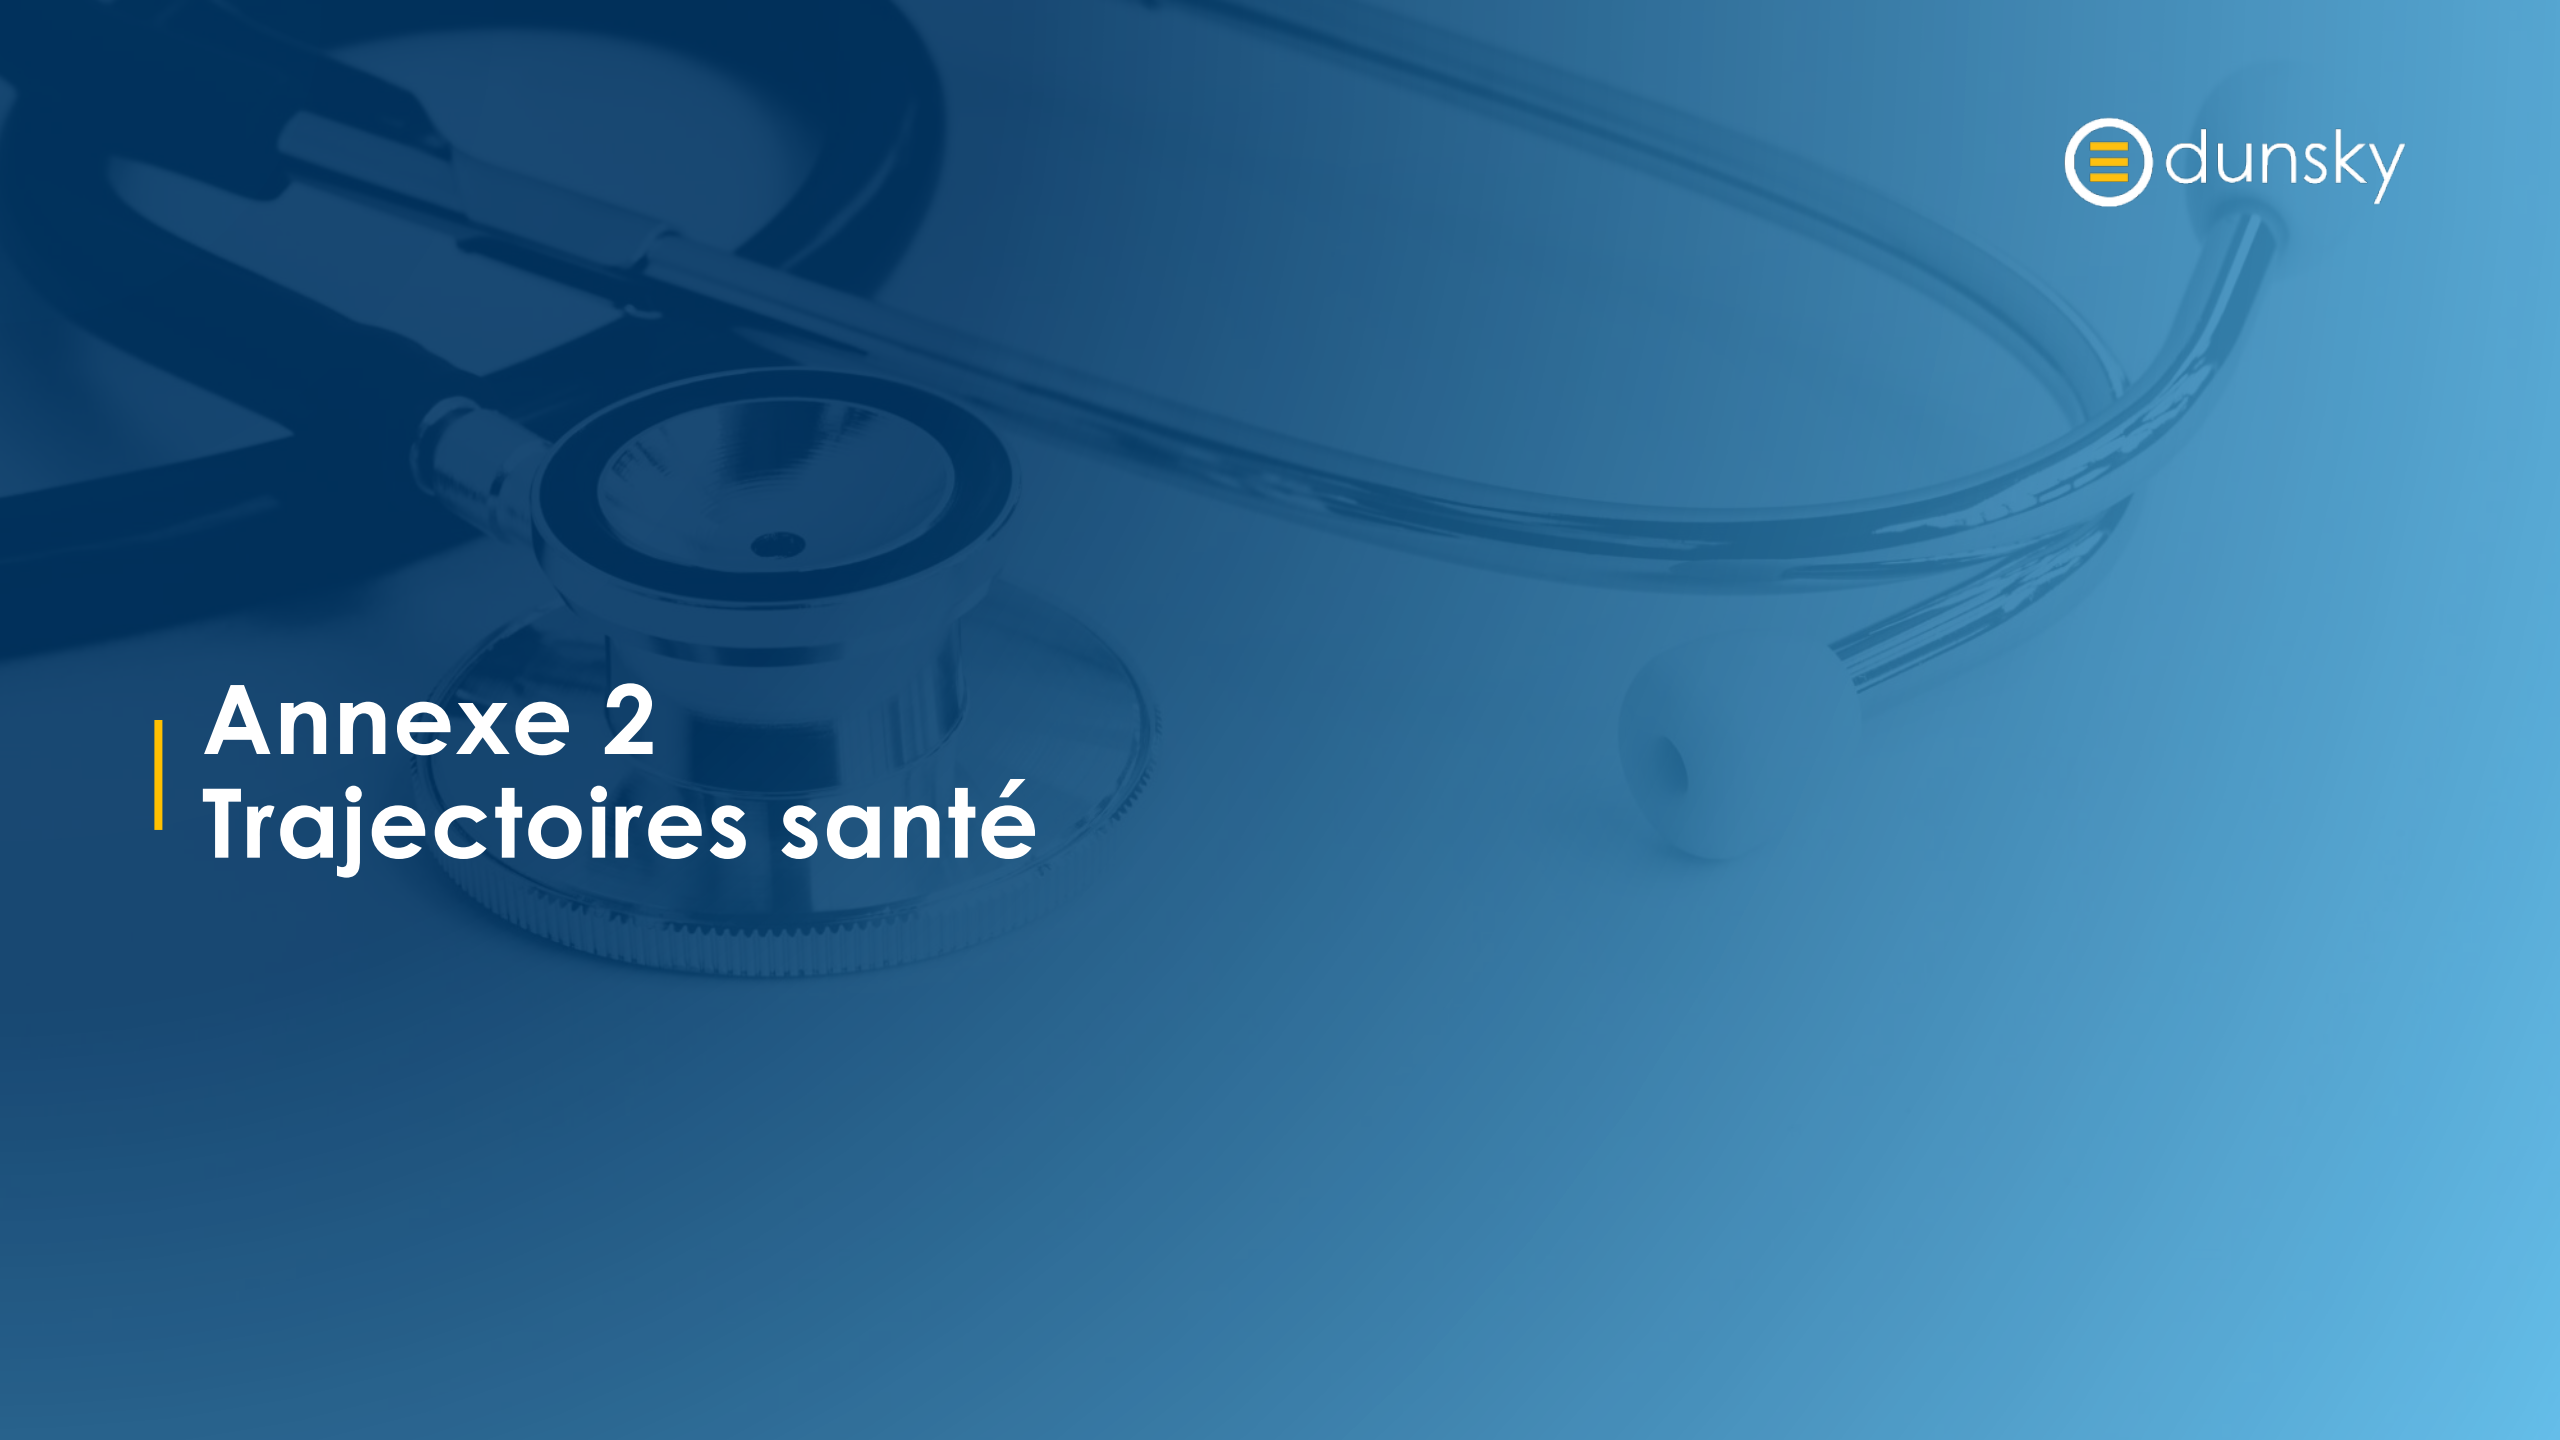

Annexe 2

Trajectoires santé

Index des archétypes

Type	Taille	Énergie principale	Page
Hôpitaux	< 50 000 m ²	Gaz naturel	47
		Mazout	49
	> 50 000 m ²	Gaz naturel	51
		Mazout	53
CLSC	< 1 500 m ²	Gaz naturel	55
		Électricité	57
	> 1 500 m ²	Gaz naturel	59
		Électricité	61
CHSLD	< 5 000 m ²	Gaz naturel	63
		Électricité	65
	> 5 000 m ²	Gaz naturel	67
		Mazout	69

Petit hôpital avec accès au gaz

Cet archétype représente un petit hôpital de 50 000 m² datant des années 1960. Pour chauffer les espaces et l'air frais, des radiateurs et serpentins sont alimentés en vapeur produite par une chaudière au gaz naturel. L'eau domestique est chauffée au gaz. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8. La climatisation est assurée par un refroidisseur. L'humidification de l'air, la cuisson et la désinfection sont alimentées en vapeur.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs vapeur. + chaudières au gaz	429	8 609
Chauffage de l'air	Serpentin vapeur + chaudières au gaz	858	17 218
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau central au gaz avec stockage	718	14 412
Climatisation	Refroidisseur	2,7	4 702
Éclairage	Éclairage mixte	8,8	15 472
Humidification	Humidificateur à vapeur	420	8 422
Cuisson	Appareils à vapeur	196	3 930
Désinfection	Appareils à vapeur	112	2 246

Description de la trajectoire de décarbonation efficiente:

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est implanté d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, l'éclairage est converti complètement à la DEL et l'enveloppe de l'hôpital est étanchéisée. Les hottes de cuisines sont munies de contrôles pour le débit d'air évacué, et des contrôleurs sont ajoutés aux stérilisateur pour éviter leur fonctionnement à vide. Finalement, des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué, les eaux grises et les refroidisseurs.

Gestion de la pointe: La chaudière à vapeur au gaz naturel est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système. Le contrôle des systèmes centralisés sur le BMS permet de diminuer la demande pour ventilation lors de la pointe en préchauffant le bâtiment et en diminuant la consigne par la suite.

Décarbonation: Afin de permettre une conversion aux thermopompes, des réseaux hydroniques sont implantés graduellement pour remplacer la vapeur. Les chaudières à vapeur sont conservées et continuent de fournir de la vapeur pour l'humidification toute l'année, tout en étant équipées d'échangeurs pour faciliter leur intégration au réseau hydronique. Des thermopompes aérothermiques sont installées afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique. Des appareils de cuisson électriques efficaces sont également installés pour remplacer les appareils à vapeur existants. Les chaudières peuvent être approvisionnées en gaz naturel renouvelable pour compléter la décarbonation de l'hôpital.

Petit hôpital avec accès au gaz



Petit hôpital sans accès au gaz

Cet archétype représente petit hôpital de 50 000 m² datant des années 1960. Pour chauffer les espaces et l'air frais, des radiateurs et serpentins sont alimentés en vapeur produite par une chaudière au mazout. L'eau domestique est chauffée à l'électricité. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8. La climatisation est assurée par un refroidisseur. L'humidification de l'air, la cuisson et la désinfection sont alimentées en vapeur.

Description de la trajectoire de décarbonation efficace:


Efficacité: Un système de contrôle centralisé est implanté d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, l'éclairage est converti complètement à la DEL et l'enveloppe de l'hôpital est étanchéisée. Les hottes de cuisines sont munies de contrôles pour le débit d'air évacué, et des contrôleurs sont ajoutés aux stériliseurs pour éviter leur fonctionnement à vide. Finalement, des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué, les eaux grises et les refroidisseurs.

Gestion de la pointe: La chaudière à vapeur au mazout est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système. Le contrôle des systèmes centralisés sur le BMS permet de diminuer la demande pour ventilation lors de la pointe en préchauffant le bâtiment et en diminuant la consigne par la suite.

Décarbonation: Afin de permettre une conversion aux thermopompes, un réseau hydronique est implanté graduellement pour remplacer la vapeur. Les chaudières à vapeur sont conservées et continuent de fournir de la vapeur pour l'humidification toute l'année, tout en étant équipées d'échangeurs pour faciliter leur intégration au réseau hydronique. Des thermopompes géothermiques en cascade sont installées afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique. Des appareils de cuisson électriques efficaces sont également installés pour remplacer les appareils à vapeur existants.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs vapeur. + chaudière au mazout	637	8 609
Chauffage de l'air	Serpentin vapeur + chaudière au mazout	1 275	17 218
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau central électrique avec stockage	8	14 412
Climatisation	Refroidisseur	2	4 702
Éclairage	Éclairage mixte	9	15 472
Humidification	Humidificateur à vapeur	623	8 422
Cuisson	Appareils à vapeur	290	3 930
Désinfection	Appareils à vapeur	166	2 246

Petit hôpital sans accès au gaz

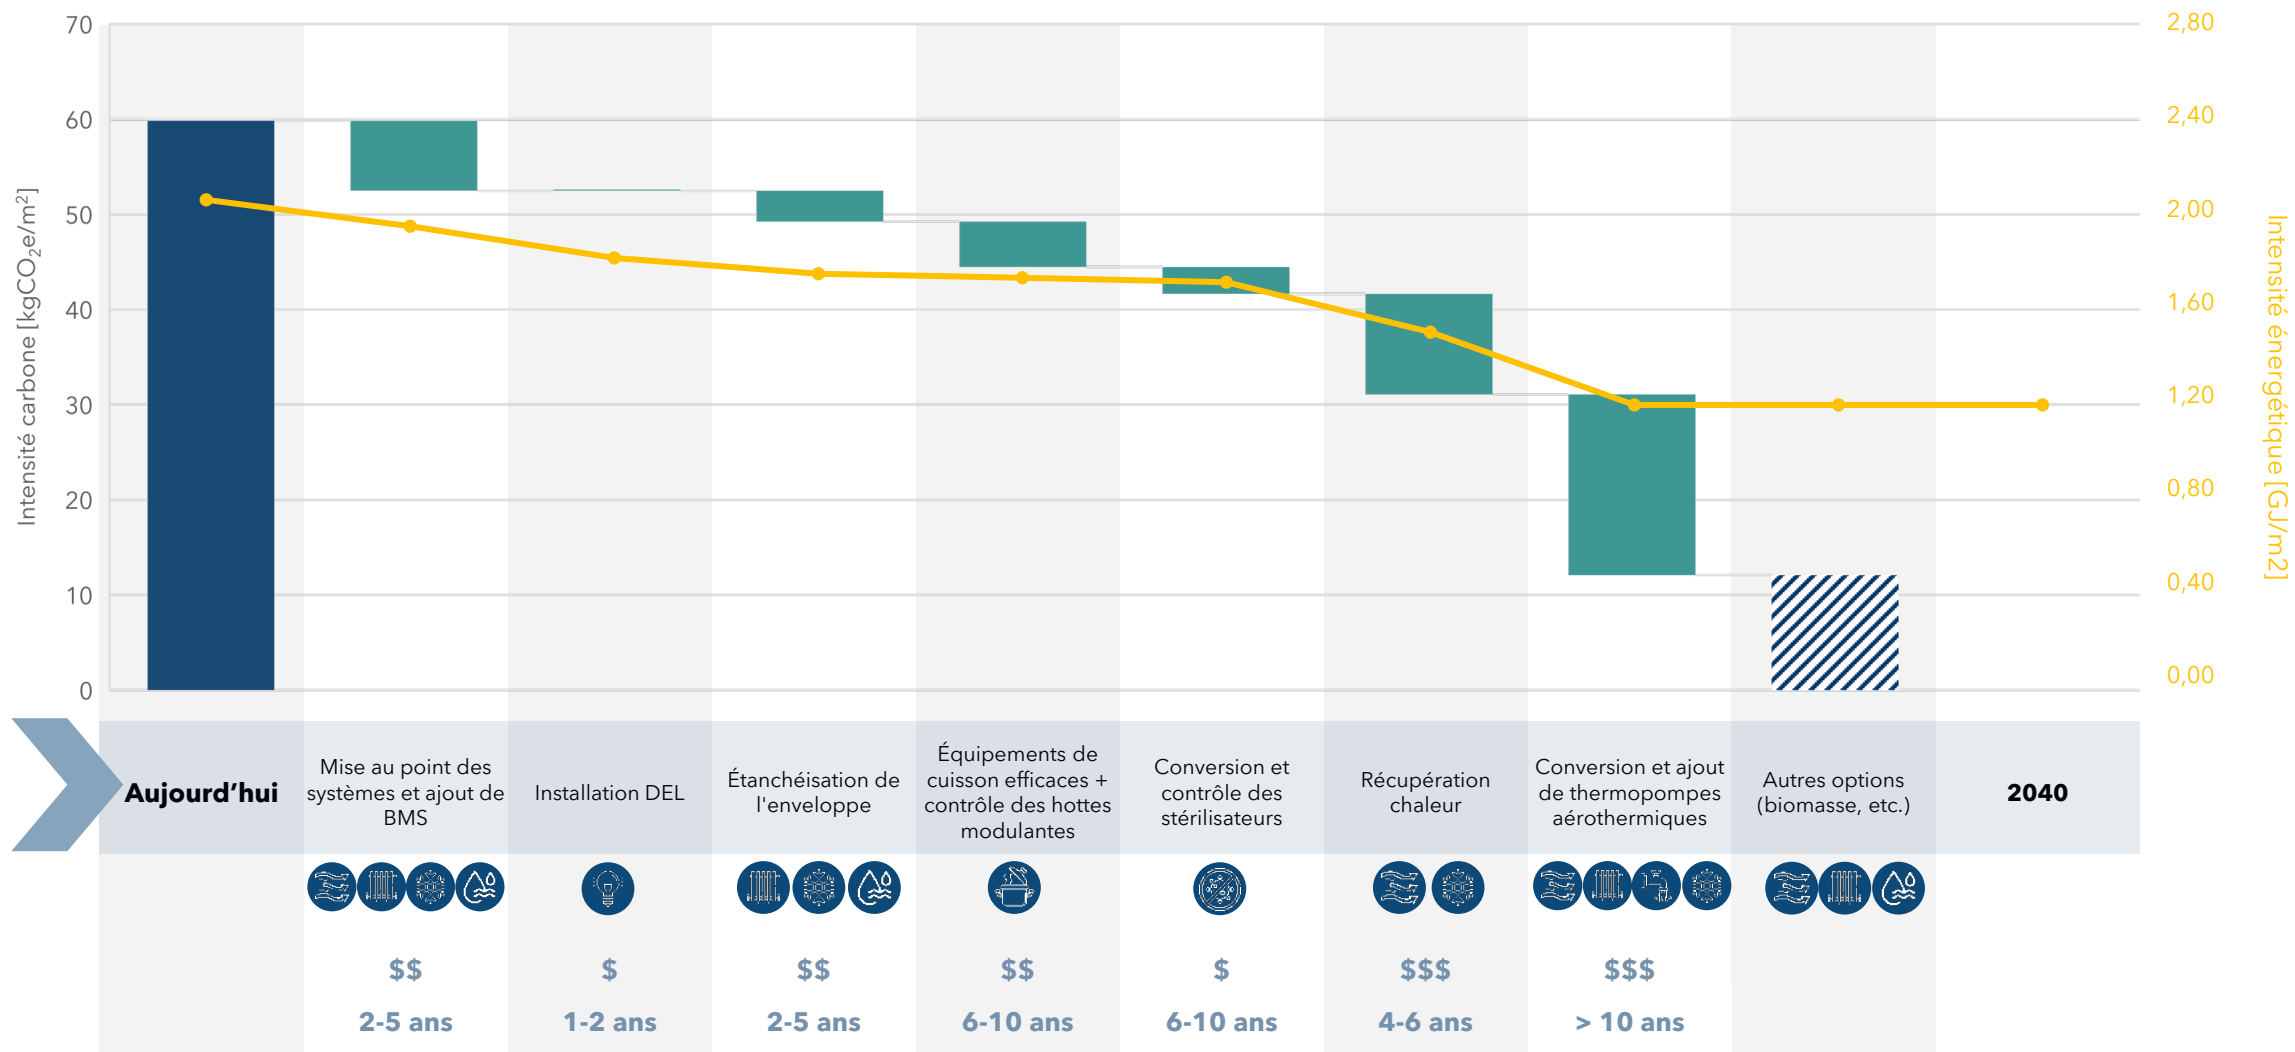

Grand hôpital avec accès au gaz

Cet archétype représente un grand hôpital de 150 000 m² datant des années 1960. Pour chauffer les espaces et l'air frais, des radiateurs et serpentins sont alimentés en vapeur produite par une chaudière à gaz naturel. L'eau domestique est chauffée au gaz naturel. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8. La climatisation est assurée par un refroidisseur. L'humidification de l'air, la cuisson et la désinfection sont alimentées en vapeur.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs vapeur. + chaudières au gaz	1 288	25 827
Chauffage de l'air	Serpentin vapeur + chaudières au gaz	2 576	51 655
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau central à gaz	2 156	43 237
Climatisation	Refroidisseur	8	14 106
Éclairage	Éclairage mixte	26	46 417
Humidification	Humidifiacteur à vapeur	1 260	25 266
Cuisson	Appareils à vapeur	588	11 791
Désinfection	Appareils à vapeur	336	6 738

Description de la trajectoire de décarbonation efficace:

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est implanté d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, l'éclairage est converti complètement à la DEL et l'enveloppe de l'hôpital est étanchéisée. Les hottes de cuisines sont munies de contrôles pour le débit d'air évacué, et des contrôleurs sont ajoutés aux stérilisateurs pour éviter leur fonctionnement à vide. Finalement, des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué, les eaux grises et les refroidisseurs.

Gestion de la pointe: La chaudière à vapeur au gaz est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système. Le contrôle des systèmes centralisés sur le BMS permet de diminuer la demande pour ventilation lors de la pointe en préchauffant le bâtiment et en diminuant la consigne par la suite.

Décarbonation: Afin de permettre une conversion aux thermopompes, un réseau hydronique est implanté graduellement pour remplacer la vapeur. Les chaudières à vapeur sont conservées et continuent de fournir de la vapeur pour l'humidification toute l'année, tout en étant équipées d'échangeurs pour faciliter leur intégration au réseau hydronique. Des thermopompes géothermiques en cascade sont installées afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique. Des appareils de cuisson électriques efficaces sont également installés pour remplacer les appareils à vapeur existants. Les chaudières sont approvisionnées en gaz naturel renouvelable pour compléter la décarbonation.

Grand hôpital avec accès au gaz



Grand hôpital sans accès au gaz

Cet archétype représente un grand hôpital de 100 000 m² datant des années 1960. Pour chauffer les espaces et l'air frais, des radiateurs et serpentins sont alimentés en vapeur produite par une chaudière à mazout. L'eau domestique est chauffée à l'électricité. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8. La climatisation est assurée par un refroidisseur. L'humidification de l'air, la cuisson et la désinfection sont alimentées en vapeur.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs vapeur. + chaudière au mazout	1 275	17 218
Chauffage de l'air	Serpentin vapeur + chaudière au mazout	2 549	34 437
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau électrique central avec stockage	16	28 825
Climatisation	Refroidisseur	5	9 404
Éclairage	Éclairage mixte	18	30 945
Humidification	Humidificateur à vapeur	1 247	16 844
Cuisson	Appareils à vapeur	582	7 861
Désinfection	Appareils à vapeur	333	4 492


Description de la trajectoire de décarbonation efficace:

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est implanté d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, l'éclairage est converti complètement à la DEL et l'enveloppe de l'hôpital est étanchéisée. Les hottes de cuisines sont munies de contrôles pour le débit d'air évacué, et des contrôleurs sont ajoutés aux stérilisateurs pour éviter leur fonctionnement à vide. Finalement, des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué, les eaux grises et les refroidisseurs.

Gestion de la pointe: La chaudière à vapeur au mazout est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système. Le contrôle des systèmes centralisés sur le BMS permet de diminuer la demande pour ventilation lors de la pointe en préchauffant le bâtiment et en diminuant la consigne par la suite.

Décarbonation: Afin de permettre une conversion aux thermopompes, un réseau hydronique est implanté graduellement pour remplacer la vapeur. Les chaudières à vapeur sont conservées et continuent de fournir de la vapeur pour l'humidification toute l'année, tout en étant équipées d'échangeurs pour faciliter leur intégration au réseau hydronique. Des thermopompes géothermiques en cascade sont installées afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique. Des appareils de cuisson électriques efficaces sont également installés pour remplacer les appareils à vapeur existants.

Grand hôpital sans accès au gaz

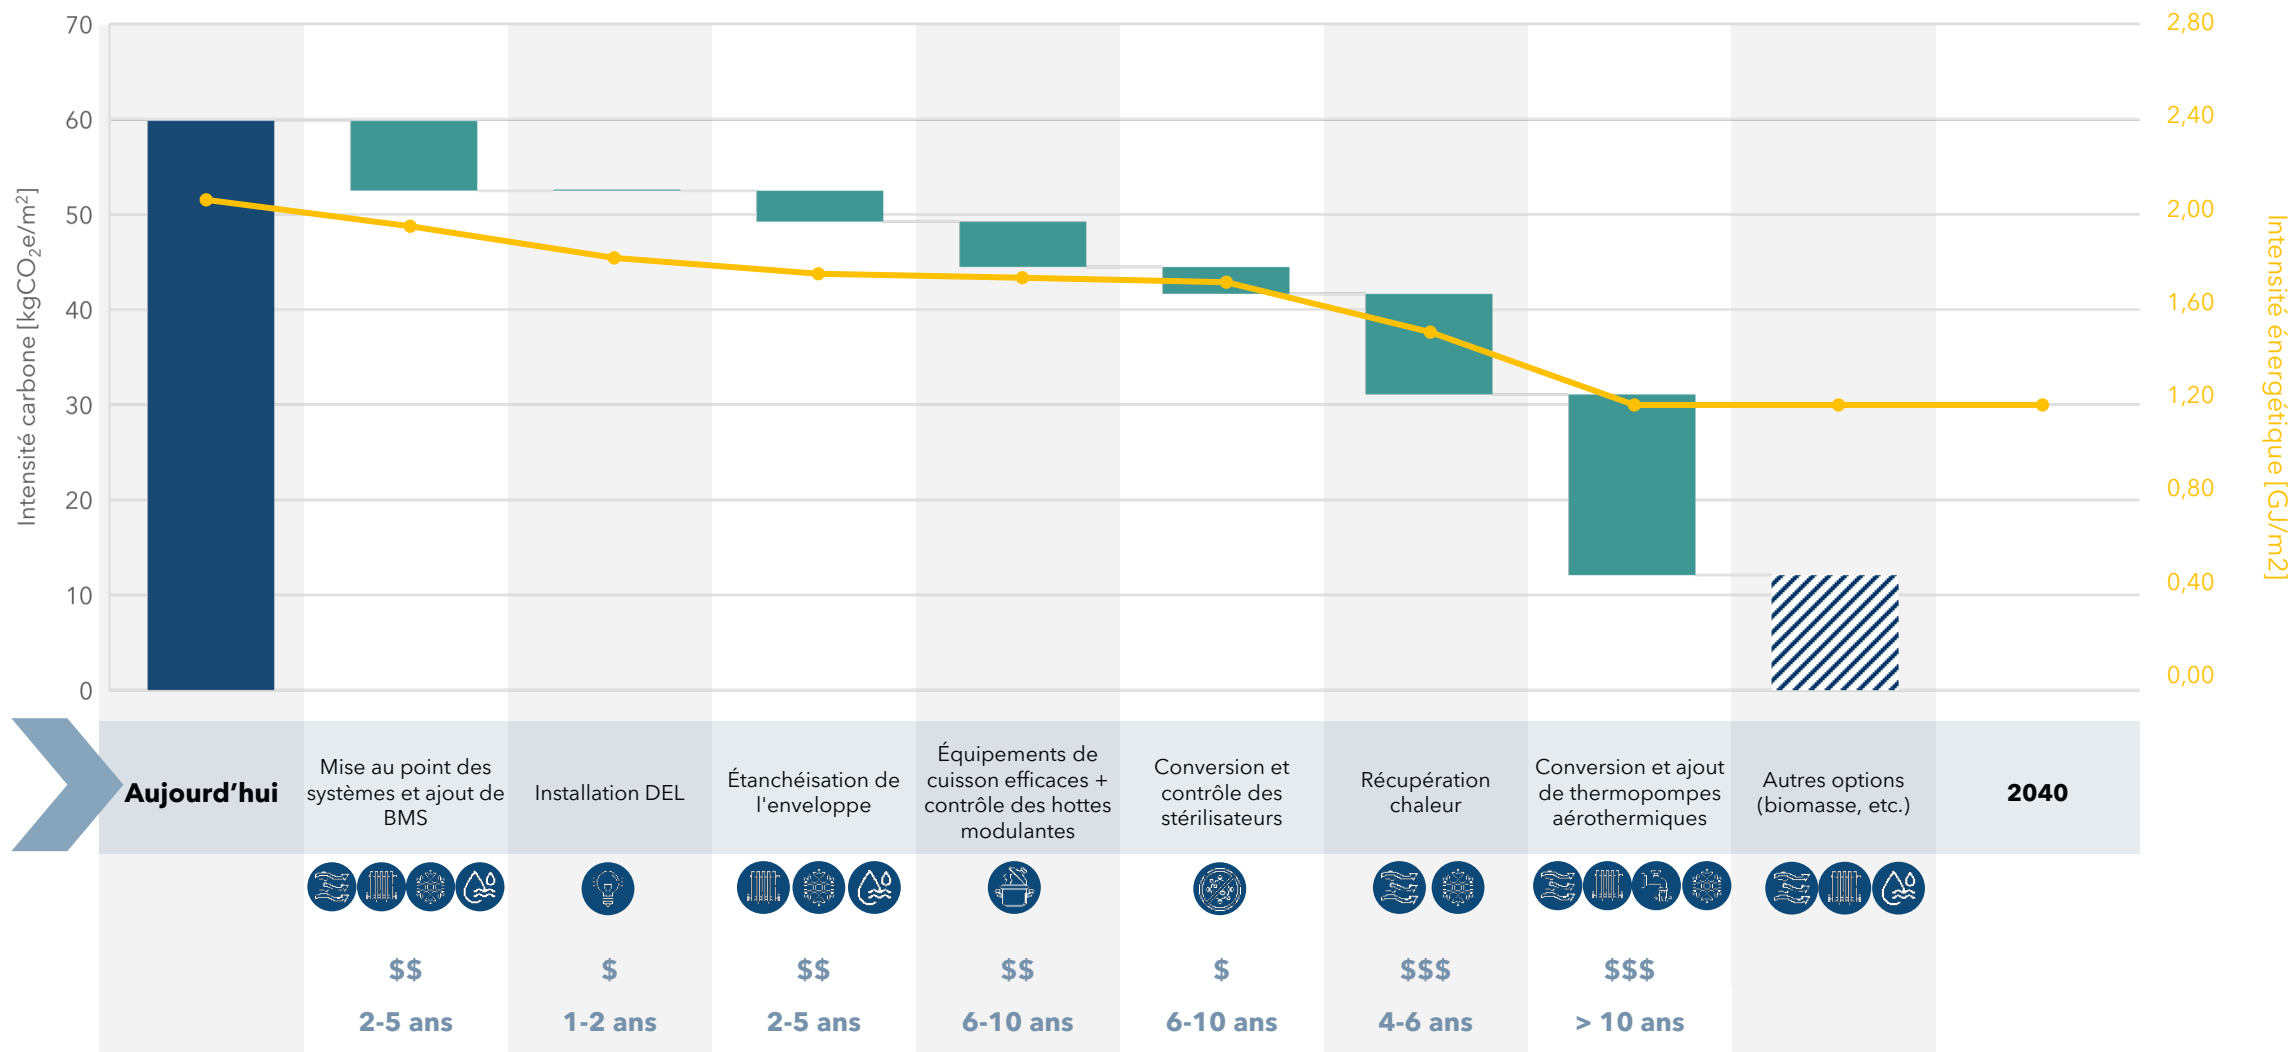

Petit CLSC avec accès au gaz

Cet archétype représente un petit CLSC de 1 500 m² datant des années 1980. Pour chauffer les espaces et l'air frais, des radiateurs et serpentins hydroniques sont alimentés en eau chaude produite par une chaudière à gaz naturel. L'eau domestique est chauffée au gaz naturel. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8. La climatisation est assurée par un refroidisseur. L'archétype n'inclut aucune humidification, cuisson ou désinfection.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière gaz	9	178
Chauffage de l'air	Unité de ventilation centralisée + chaudière gaz	18	357
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau central au gaz avec stockage	15	299
Climatisation	Refroidisseur centrifuge	0,06	97
Éclairage	Éclairage mixte	0,2	321
Humidification	Aucun	-	-
Cuisson	Aucun	-	-
Désinfection	Aucun	-	-


Description de la trajectoire de décarbonation efficiente:

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est implanté d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, l'éclairage est converti complètement à la DEL et l'enveloppe du CLSC est étanchéisée. Finalement, des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué.

Gestion de la pointe: La chaudière au gaz est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système. Le contrôle des systèmes centralisés sur le BMS ainsi qu'un accumulateur thermique central (ATC) permettent de diminuer la demande pour ventilation lors de la pointe en préchauffant le bâtiment et en diminuant la consigne par la suite.

Décarbonation: Des thermopompes aérothermiques sont installées en mode hybride (avec la chaudière au gaz) afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique. La chaudière est approvisionnée en gaz naturel renouvelable pour compléter la décarbonation.

Petit CLSC avec accès au gaz

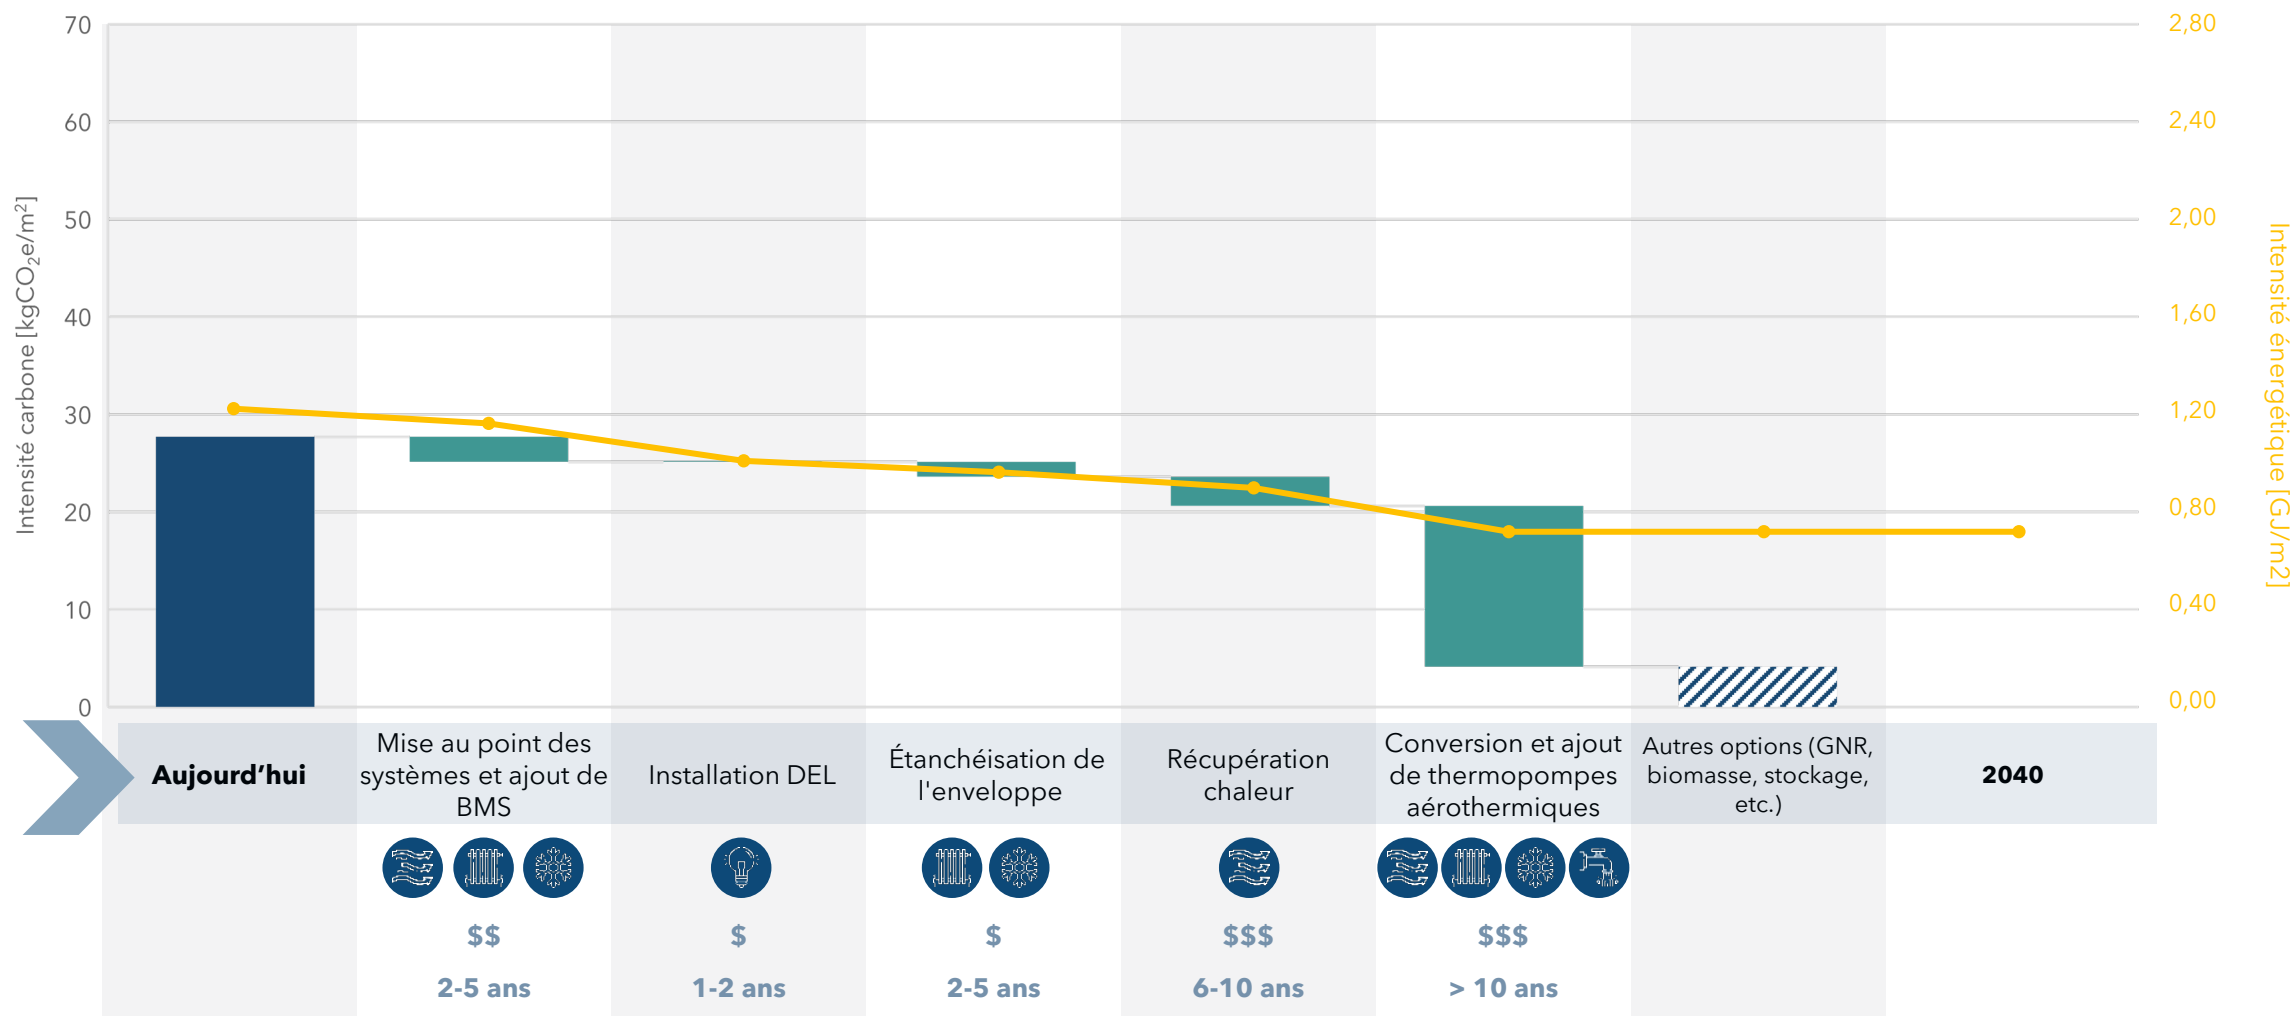

Petit CLSC sans accès au gaz

Cet archétype représente un petit CLSC de 1 500 m² datant des années 1980. Les espaces et l'air frais sont chauffés par des plinthes et des résistances électriques, respectivement. L'eau domestique est chauffée à l'électricité. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8. La climatisation est assurée par un refroidisseur. L'archétype n'inclut aucune humidification, cuisson ou désinfection.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Plinthes électriques	0,1	178
Chauffage de l'air	Unité de ventilation centralisée + résistances électriques	0,2	357
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau électrique central avec stockage	0,2	299
Climatisation	Refroidisseur centrifuge	0,06	97
Éclairage	Éclairage mixte	0,2	321
Humidification	Aucun	-	-
Cuisson	Aucun	-	-
Désinfection	Aucun	-	-

Description de la trajectoire de décarbonation efficiente:


L'énergie du CLSC étant 100% électrique, cette trajectoire se concentre plutôt sur la sobriété énergétique, pour libérer l'énergie requise pour la décarbonation des autres bâtiments.

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est implanté d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, l'éclairage est converti complètement à la DEL et l'enveloppe du CLSC est étanchéisée. Finalement, des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué.

Gestion de la pointe: Le contrôle des systèmes centralisés sur le BMS ainsi que des accumulateurs thermiques locaux (ATL) permettent de diminuer la demande pour ventilation lors de la pointe en préchauffant le bâtiment et en diminuant la consigne par la suite.

Décarbonation : Des thermopompes géothermiques sont installées afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique.

Petit CLSC sans accès au gaz

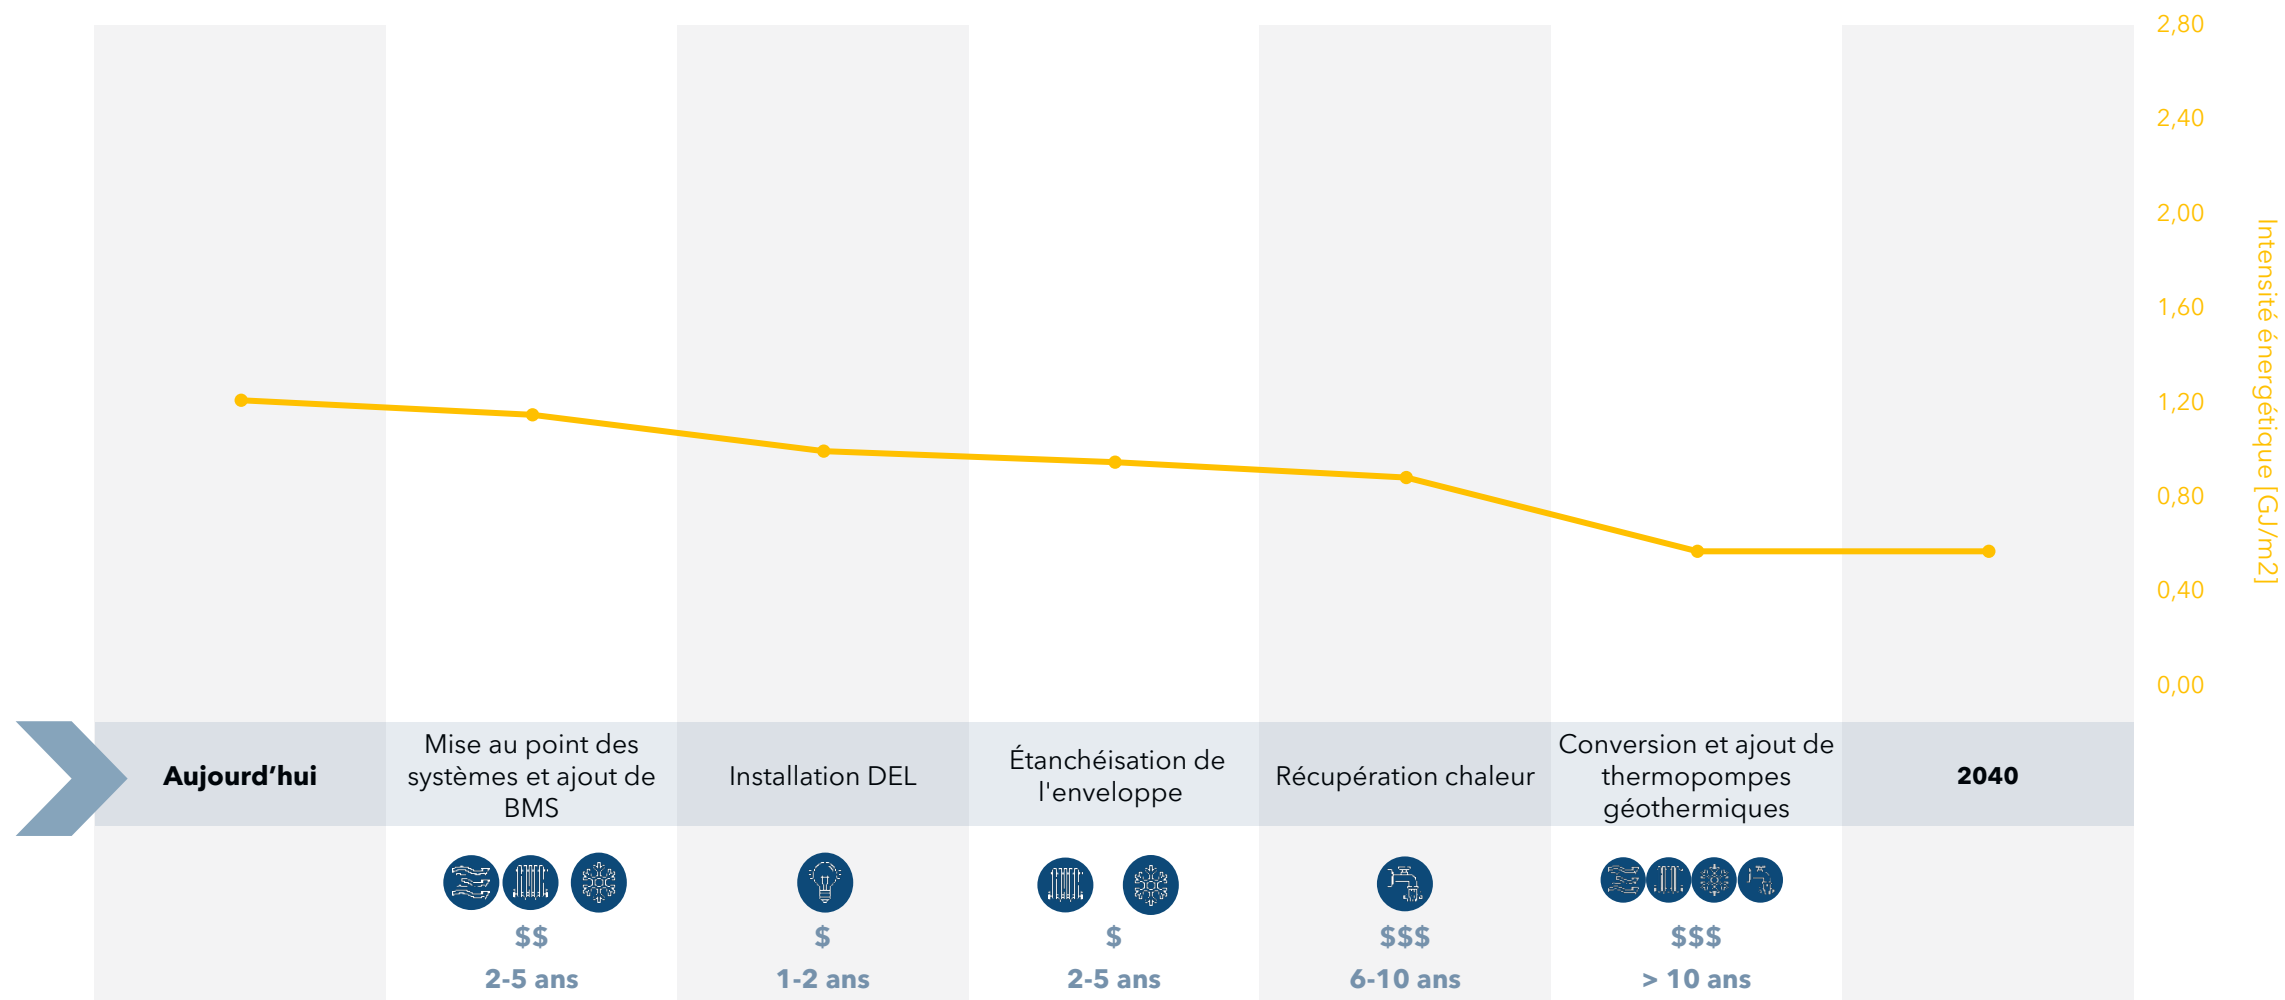

Grand CLSC avec accès au gaz

Cet archétype représente un grand CLSC de 5 000 m² datant des années 1980. Pour chauffer les espaces et l'air frais, des radiateurs et serpentins hydroniques sont alimentés en eau chaude produite par une chaudière à gaz naturel. L'eau domestique est chauffée au gaz naturel. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8. La climatisation est assurée par un refroidisseur. L'air est humidifié par des humidificateurs au gaz naturel. L'archétype n'inclut pas de cuisson ou de désinfection.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière gaz	27	545
Chauffage de l'air	Unité de ventilation centralisée + chaudière au gaz	54	1 090
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau central au gaz	46	912
Climatisation	Refroidisseur centrifuge	0,2	298
Éclairage	Éclairage mixte	0,6	979
Humidification	Humidificateurs au gaz naturel	27	533
Cuisson	Aucun	-	-
Désinfection	Aucun	-	-


Description de la trajectoire de décarbonation efficace:

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est implanté d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, l'éclairage est converti complètement à la DEL et l'enveloppe du CLSC est étanchéisée. Finalement, des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué.

Gestion de la pointe: La chaudière au gaz est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système. Le contrôle des systèmes centralisés sur le BMS ainsi qu'un accumulateur thermique central (ATC) permettent de diminuer la demande pour ventilation lors de la pointe en préchauffant le bâtiment et en diminuant la consigne par la suite.

Décarbonation: Des thermopompes géothermiques sont installées en mode hybride (avec la chaudière au gaz) afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique. La chaudière est approvisionnée en gaz naturel renouvelable pour compléter la décarbonation.

Grand CLSC avec accès au gaz

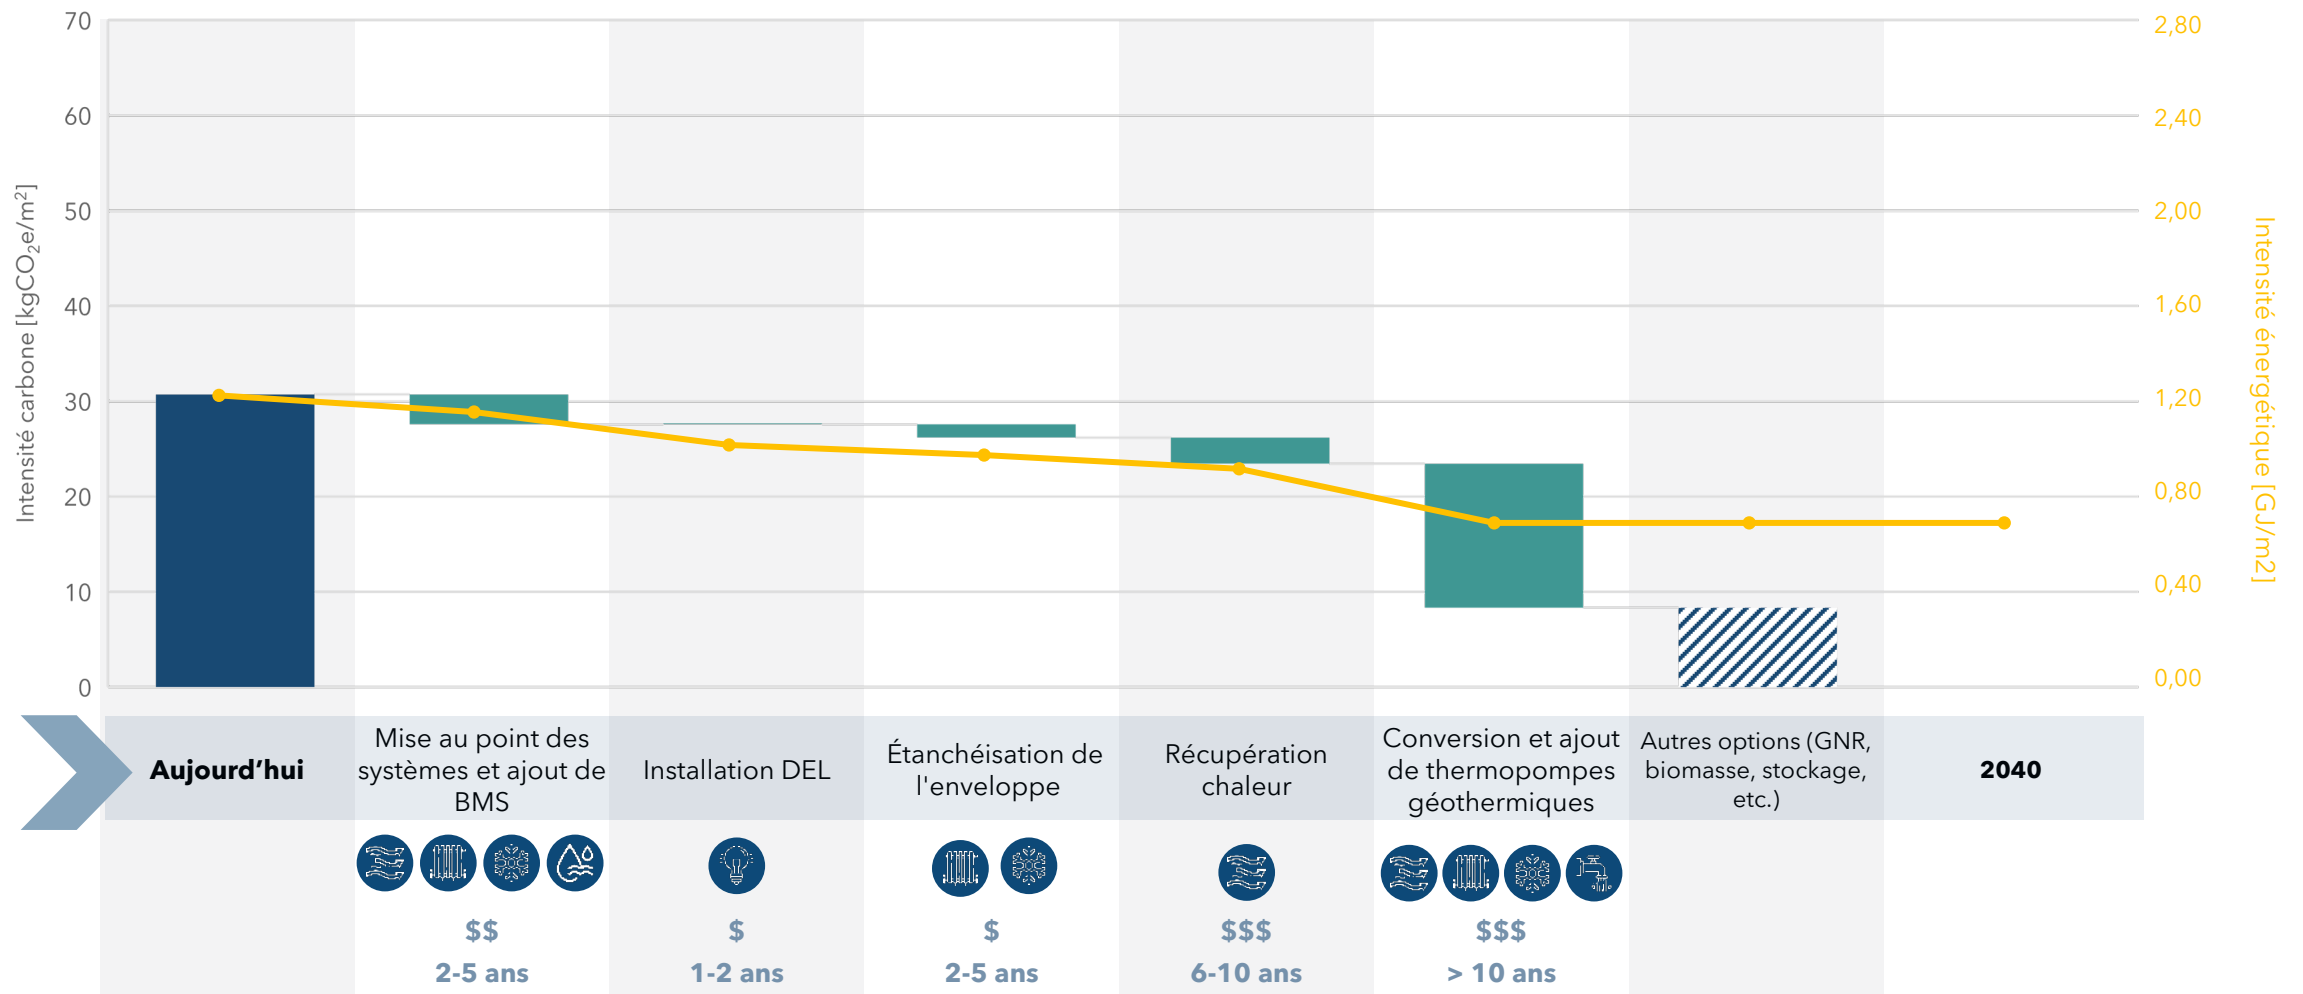

Grand CLSC sans accès au gaz

Cet archétype représente un grand CLSC de 5 000m² datant des années 1980. Les espaces et l'air frais sont chauffés par des plinthes et des résistances électriques, respectivement. L'eau domestique est chauffée à l'électricité. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8. La climatisation est assurée par un refroidisseur. L'air est humidifié par des humidificateurs électriques. L'archétype n'inclut pas de cuisson ou de désinfection.

Description de la trajectoire de décarbonation efficiente:

L'énergie du CLSC étant 100% électrique, cette trajectoire se concentre plutôt sur la sobriété énergétique, pour libérer l'énergie requise pour la décarbonation des autres bâtiments.


Efficacité: Un système de contrôle centralisé est implanté d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, l'éclairage est converti complètement à la DEL et l'enveloppe du CLSC est étanchéisée. Finalement, des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué.

Gestion de la pointe: Le contrôle des systèmes centralisés sur le BMS ainsi qu'un accumulateur thermique central (ATC) permettent de diminuer la demande pour ventilation lors de la pointe en préchauffant le bâtiment et en diminuant la consigne par la suite.

Décarbonation: Des thermopompes géothermiques sont installées afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Plinthes électriques	0,3	545
Chauffage de l'air	Unité de ventilation centralisée + résistances électriques	0,6	1 090
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau électrique central	0,5	912
Climatisation	Refroidisseur centrifuge	0,2	298
Éclairage	Éclairage mixte	0,6	979
Humidification	Humidificateurs électriques	0,3	533
Cuisson	Aucun	-	-
Désinfection	Aucun	-	-

Grand CLSC sans accès au gaz

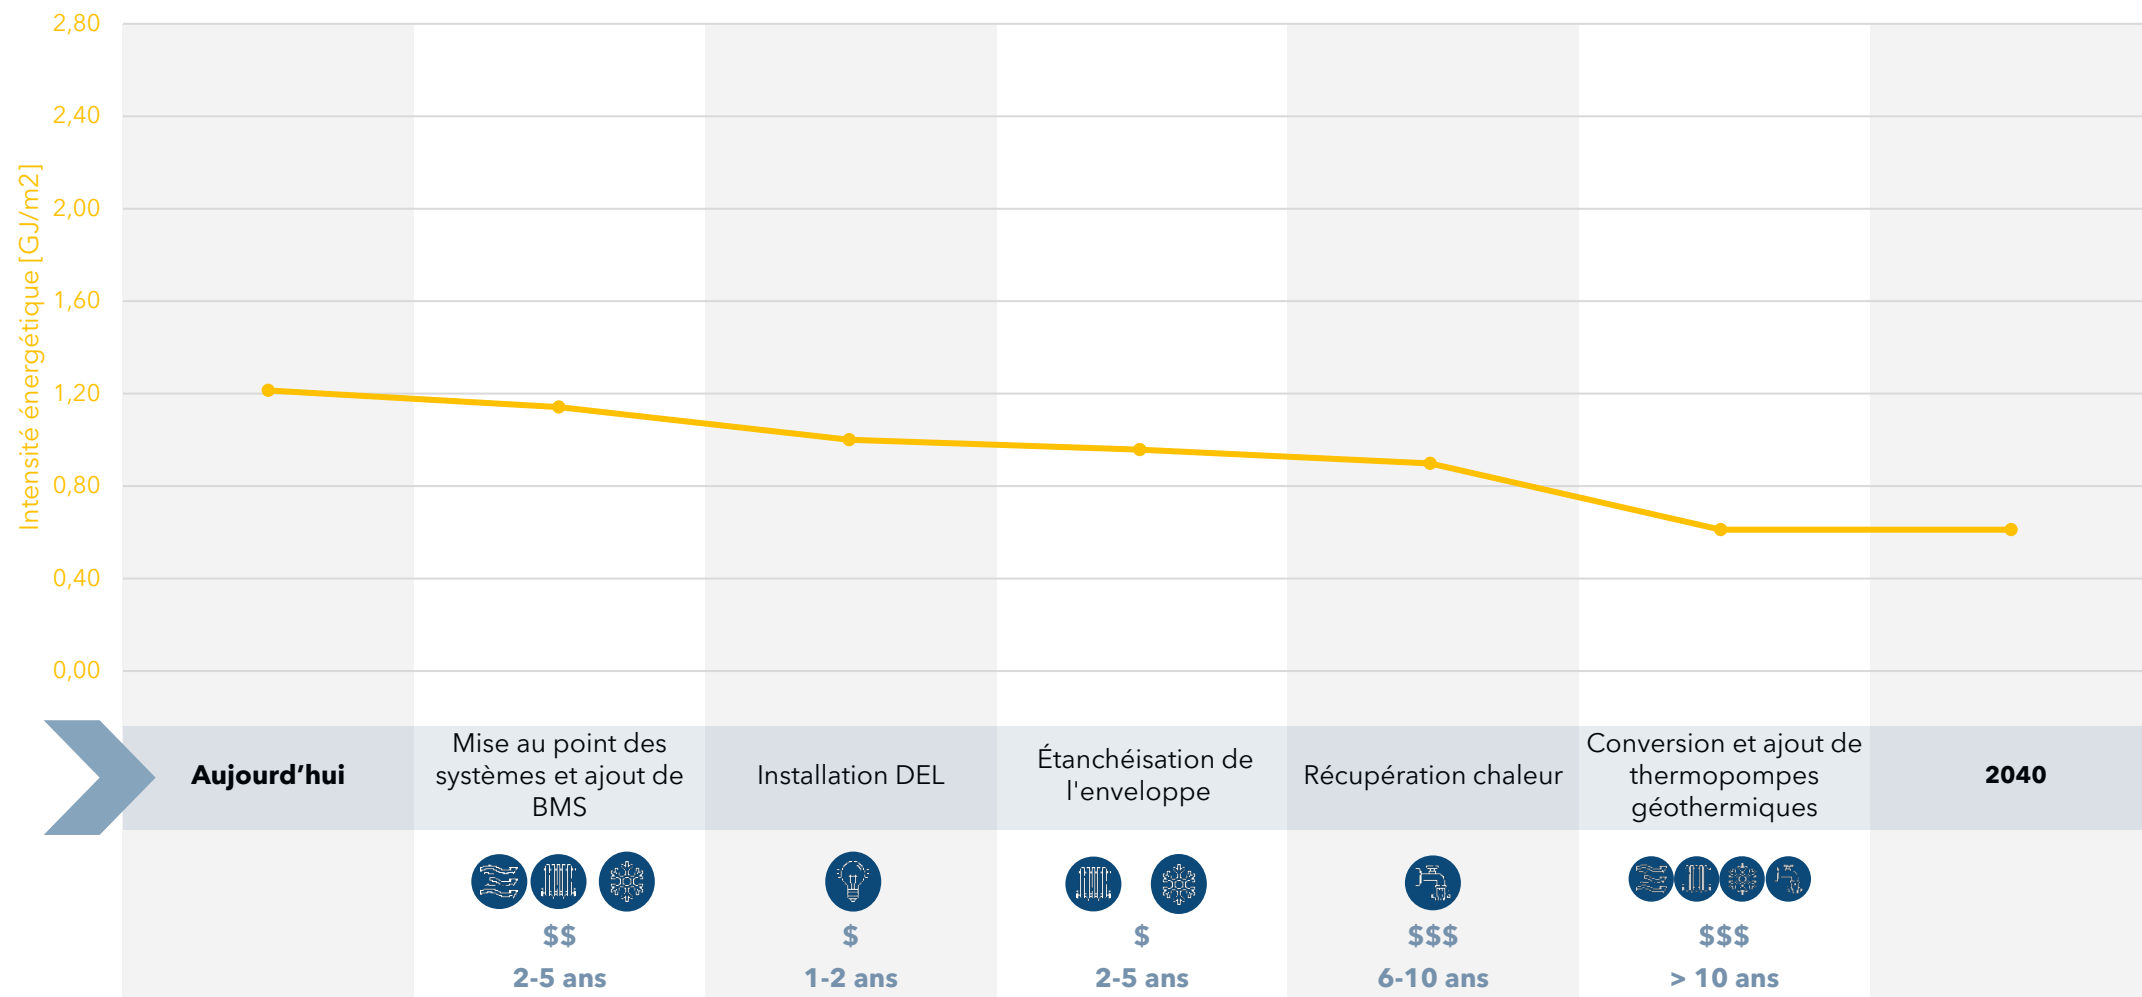

Petit CHSLD avec accès au gaz

Cet archétype représente un petit CHSLD de 5 000 m² datant des années 1980. Pour chauffer les espaces et l'air frais, des radiateurs et serpentins hydroniques sont alimentés en eau chaude produite par une chaudière à gaz naturel. L'eau domestique est chauffée au gaz naturel. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8. L'archétype est non climatisé et n'inclut pas de procédés de désinfection. L'air est humidifié par des humidificateurs au gaz naturel. Les appareils de cuisson fonctionnent au gaz naturel.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière gaz	30	601
Chauffage de l'air	Unité de ventilation centralisée + chaudière au gaz	60	1 202
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau central au gaz	50	1 006
Climatisation	Aucun	-	-
Éclairage	Éclairage mixte	0,6	1 080
Humidification	Humidificateurs au gaz naturel	29	588
Cuisson	Appareils à gaz	14	274
Désinfection	Aucun	-	-

Description de la trajectoire de décarbonation efficiente:

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est implanté d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, l'éclairage est converti complètement à la DEL et l'enveloppe du CHSLD est étanchéisée. Des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué et les eaux grises. Finalement, les hottes de cuisines sont munies de contrôles pour le débit d'air évacué.

Gestion de la pointe: La chaudière au gaz est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système. Le contrôle des systèmes centralisés sur le BMS ainsi qu'un accumulateur thermique central (ATC) permettent de diminuer la demande pour ventilation lors de la pointe en préchauffant le bâtiment et en diminuant la consigne par la suite.

Décarbonation: Des thermopompes aérothermiques sont installées en mode hybride (avec la chaudière au gaz) afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique. Finalement, des équipements électriques efficaces de cuisson sont installés pour remplacer les appareils à gaz existants. La chaudière est approvisionnée en gaz naturel renouvelable pour compléter la décarbonation.

Petit CHSLD avec accès au gaz



Petit CHSLD sans accès au gaz

Cet archétype représente un petit CHSLD de 5 000 m² datant des années 1980. Les espaces et l'air frais sont chauffés par des plinthes et des résistances électriques, respectivement. L'eau domestique est chauffée à l'électricité. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8. L'archétype est non climatisé et n'inclut pas de procédés de désinfection. L'air est humidifié par des humidificateurs électriques. Les appareils de cuisson fonctionnent à l'électricité.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Plinthes électriques	0,3	601
Chauffage de l'air	Unité de ventilation centralisée + résistances électriques	0,7	1 202
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau électrique central	0,6	1 006
Climatisation	Aucun	-	-
Éclairage	Éclairage mixte	0,6	1 080
Humidification	Humidificateurs électriques	0,3	588
Cuisson	Appareils électriques	0,2	274
Désinfection	Aucun	-	-

Description de la trajectoire de décarbonation efficiente:


L'énergie du CHSLD étant 100% électrique, cette trajectoire se concentre plutôt sur la sobriété énergétique, pour libérer l'énergie requise pour la décarbonation des autres bâtiments.

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est implanté d'abord pour assurer le suivi des mesures. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, l'éclairage est converti complètement à la DEL et l'enveloppe du CHSLD est étanchéisée. Des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué et les eaux grises. Finalement, les hottes de cuisines sont munies de contrôles pour le débit d'air évacué.

Gestion de la pointe: Le contrôle des systèmes centralisés sur le BMS ainsi que des accumulateurs thermiques locaux (ATL) permettent de diminuer la demande pour ventilation lors de la pointe en préchauffant le bâtiment et en diminuant la consigne par la suite.

Décarbonation: Des thermopompes géothermiques sont installées afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique.

Petit CHSLD sans accès au gaz

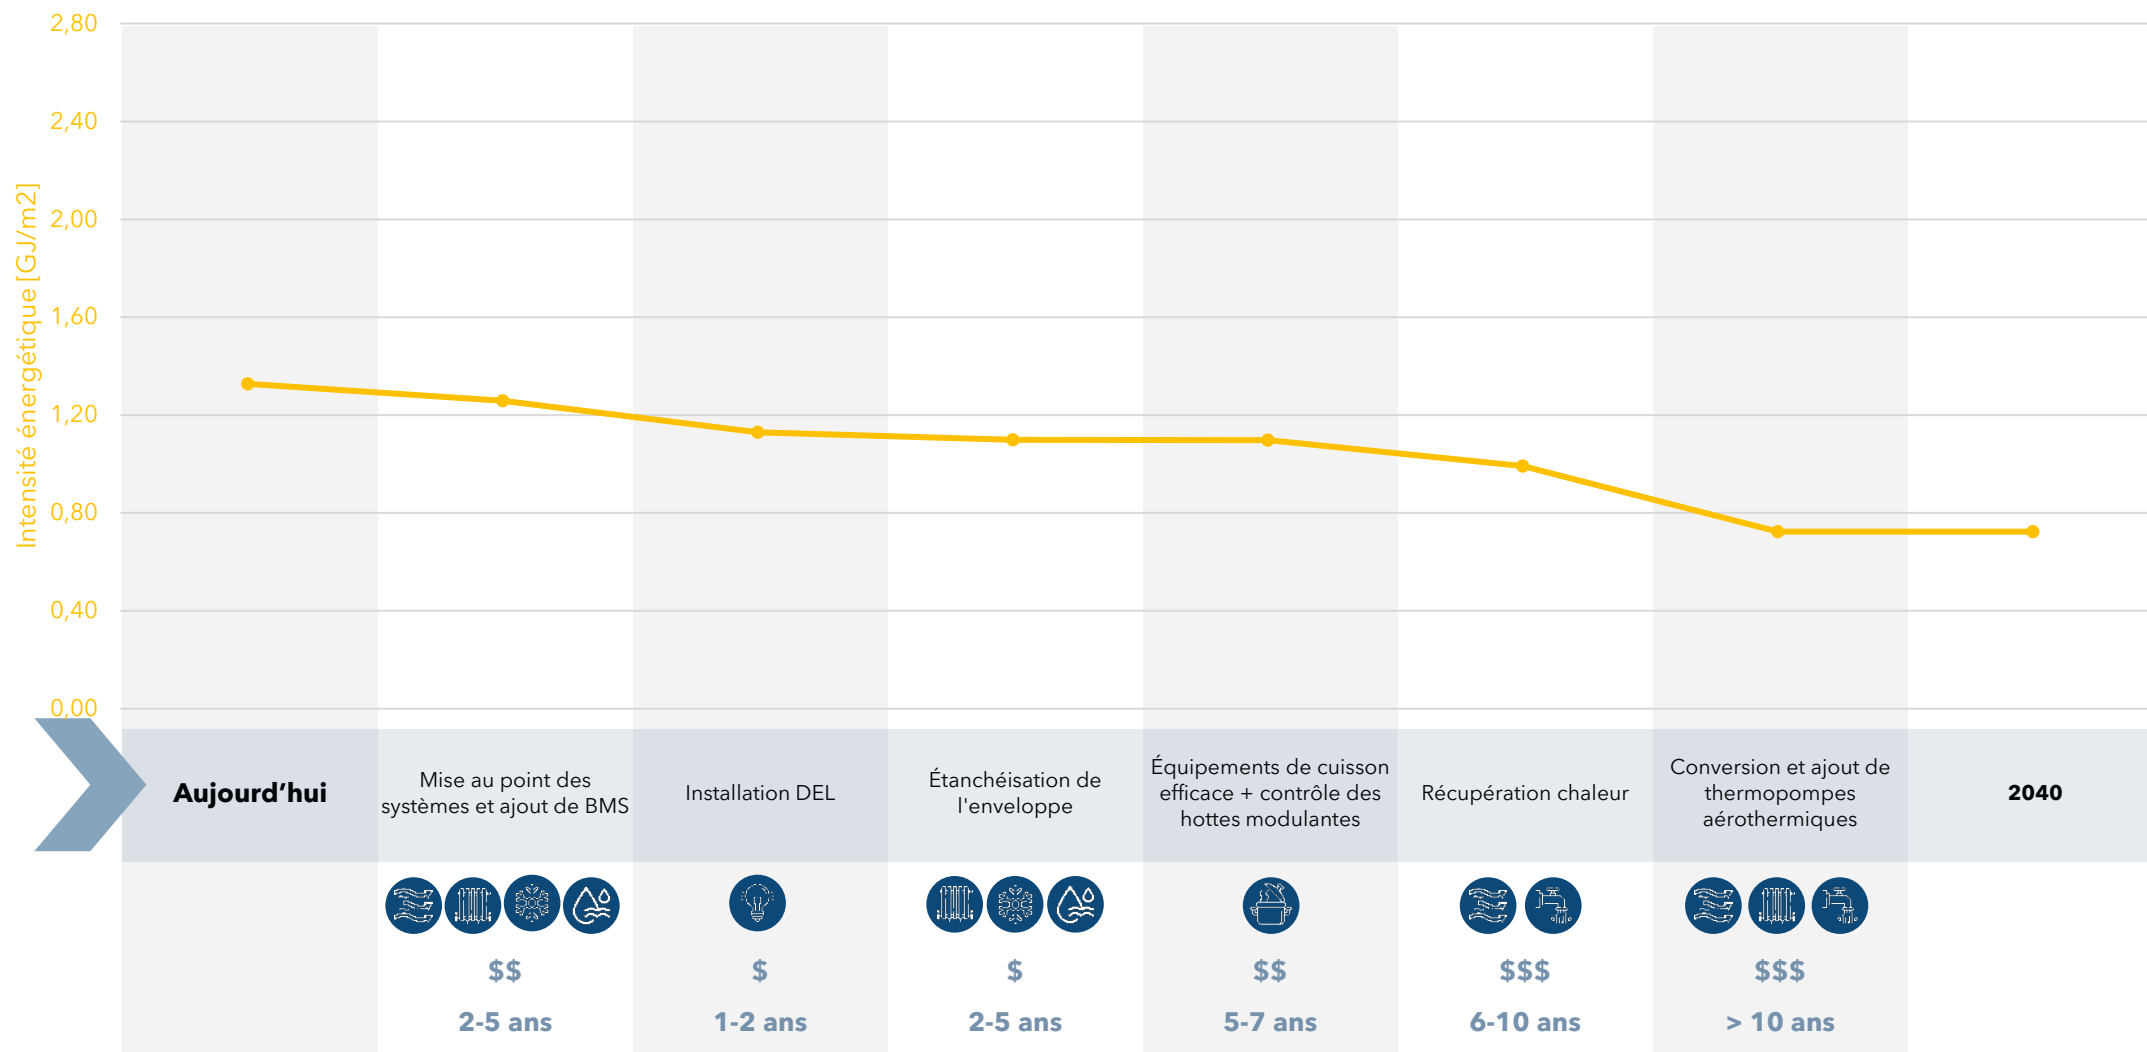

Grand CHSLD avec accès au gaz

Cet archétype représente un grand CHSLD de 15 000 m² datant des années 1980. Pour chauffer les espaces et l'air frais, des radiateurs et serpentins sont alimentés en vapeur produite par une chaudière à gaz naturel. L'eau domestique est chauffée au gaz naturel. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8. La climatisation est assurée par un refroidisseur. L'air est humidifié par des humidificateurs à vapeur. Les appareils de cuisson fonctionnent au gaz naturel. L'archétype n'inclut pas de procédés de désinfection.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs vapeur. + chaudière au gaz	86	1 722
Chauffage de l'air	Serpentin vapeur + chaudière au gaz	172	3 444
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau central au gaz	144	2 882
Climatisation	Refroidisseurs	0,5	940
Éclairage	Éclairage mixte	1,8	3 094
Humidification	Humidificateurs à vapeur	84	1 684
Cuisson	Appareils à gaz	39	786
Désinfection	Aucun	-	-

Description de la trajectoire de décarbonation efficace:

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est implanté d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, l'éclairage est converti complètement à la DEL et l'enveloppe du CHSLD est étanchéisée. Des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué et les eaux grises. Finalement, les hottes de cuisines sont munies de contrôles pour le débit d'air évacué.

Gestion de la pointe: La chaudière au gaz est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système. Le contrôle des systèmes centralisés sur le BMS ainsi qu'un accumulateur thermique central (ATC) permettent de diminuer la demande pour ventilation lors de la pointe en préchauffant le bâtiment et en diminuant la consigne par la suite.

Décarbonation: Afin de permettre une conversion aux thermopompes, un réseau hydronique est implanté graduellement pour remplacer le réseau de vapeur. Les chaudières à vapeur sont conservées et continuent de fournir de la vapeur pour l'humidification toute l'année, tout en étant équipées d'échangeurs pour faciliter leur intégration au réseau hydronique. Des thermopompes géothermiques en cascade sont installées afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique. Finalement, des équipements électriques efficaces de cuisson sont installés pour remplacer les appareils à gaz existants. La chaudière est approvisionnée en gaz naturel renouvelable pour compléter la décarbonation.

Grand CHSLD avec accès au gaz



Grand CHSLD sans accès au gaz

Cet archétype représente un grand CHSLD de 15 000 m² datant des années 1980. Pour chauffer les espaces et l'air frais, des radiateurs et serpentins sont alimentés en vapeur produite par une chaudière au mazout. L'eau domestique est chauffée à l'électricité. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8. La climatisation est assurée par un refroidisseur. L'air est humidifié par des humidificateurs à vapeur. Les appareils de cuisson fonctionnent à l'électricité. L'archétype n'inclut pas de procédés de désinfection.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs vapeur. + chaudière au mazout	127	1 722
Chauffage de l'air	Serpentin vapeur + chaudière au mazout	255	3 444
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau électrique central avec stockage	1,6	2 882
Climatisation	Refroidisseur	0,5	940
Éclairage	Éclairage mixte	1,8	3 094
Humidification	Humidificateurs à vapeur	125	1 684
Cuisson	Résistances électriques	0,5	786
Désinfection	Aucun	-	-


Description de la trajectoire de décarbonation efficiente:

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est implanté d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, l'éclairage est converti complètement à la DEL et l'enveloppe du CHSLD est étanchéisée. Des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué, les eaux grises et les refroidisseurs. Finalement, les hottes de cuisines sont munies de contrôles pour le débit d'air évacué.

Gestion de la pointe: La chaudière au mazout est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système. Le contrôle des systèmes centralisés sur le BMS ainsi qu'un accumulateur thermique central (ATC) permettent de diminuer la demande pour ventilation lors de la pointe en préchauffant le bâtiment et en diminuant la consigne par la suite.

Décarbonation: Afin de permettre une conversion aux thermopompes, un réseau hydronique est implanté graduellement pour remplacer la vapeur. Les chaudières à vapeur sont conservées et continuent de fournir de la vapeur pour l'humidification toute l'année, tout en étant équipées d'échangeurs pour faciliter leur intégration au réseau hydronique. Des thermopompes géothermiques en cascade sont installées afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique.

Grand CHSLD sans accès au gaz

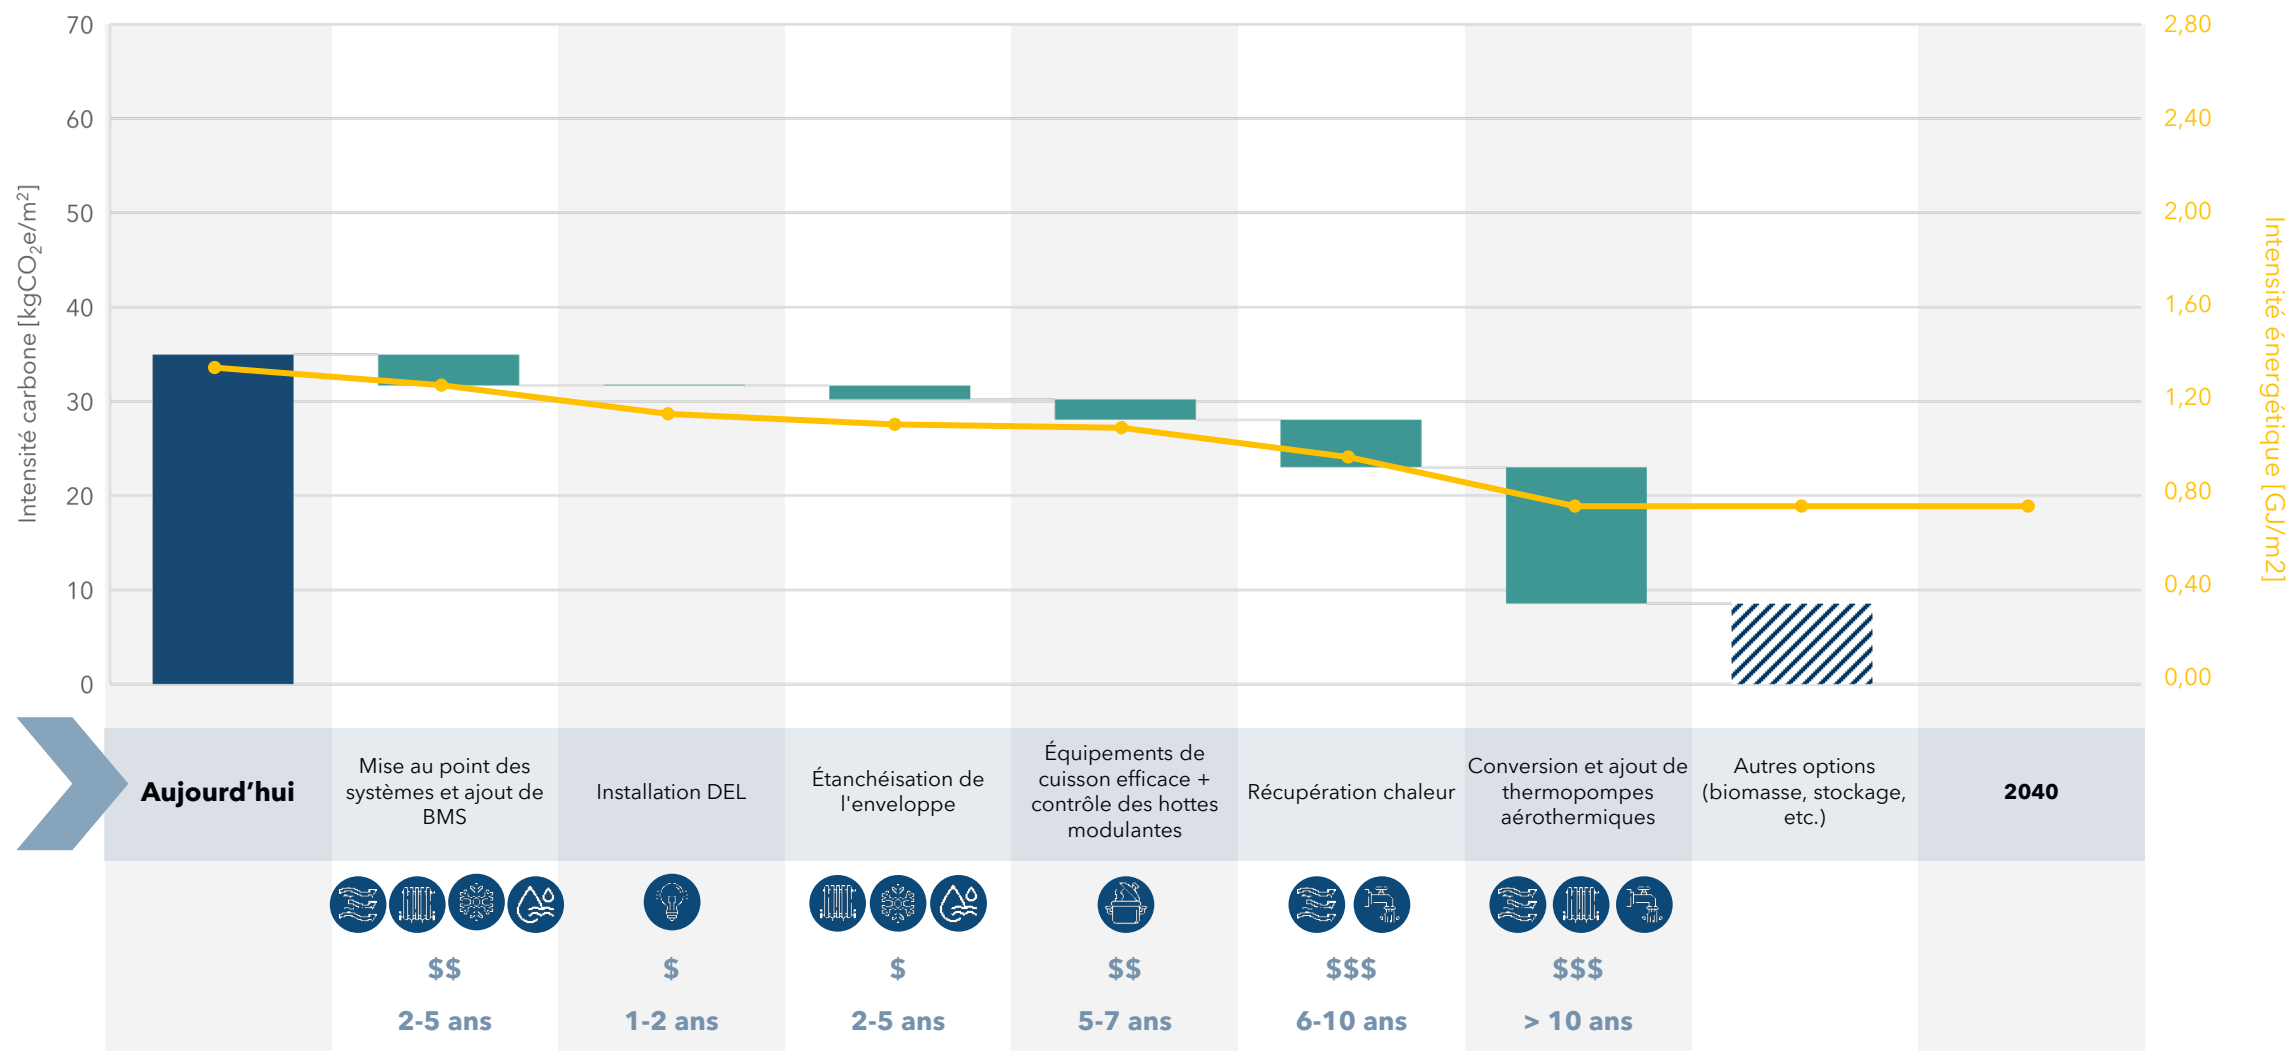

Annexe 3

| Trajectoires education et enseignement supérieur



Index des archétypes

Type	Taille	Énergie principale	Ventilation	Page
Primaire	< 3 000 m ²	Gaz naturel	Non	73
		Mazout	Non	75
	> 3 000 m ²	Gaz naturel	Non	77
		Mazout	Non	79
Secondaire	< 10 000 m ²	Gaz naturel	Non	81
		Électricité	Non	83
	> 10 000 m ²	Gaz naturel	Oui	85
		Électricité	Oui	87
CEGEP/Université	< 100 000 m ²	Gaz naturel	Oui	89
		Électricité	Oui	91
	> 100 000 m ²	Gaz naturel	Oui	93

Petite école primaire avec accès au gaz

Cet archétype représente une école primaire de 1800 m² datant des années 1960. Elle n'est pas ventilée ou climatisée. Pour chauffer les espaces, des radiateurs hydroniques sont alimentés en eau chaude par une chaudière au gaz naturel. L'eau domestique est également chauffée par gaz. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière gaz	30,0	600
Chauffage de l'air	Sans ventilation	-	-
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau central au gaz	4,2	85
Climatisation	Sans climatisation	-	-
Éclairage	Éclairage mixte	0,1	220

Une trajectoire pour ajouter du confort tout en réduisant ses émissions


En premier lieu, l'école intègre un système de ventilation (incluant climatisation et chauffage de l'air neuf par une thermopompe aérothermique avec brûleurs au gaz naturel en appoint, pour répondre aux normes gouvernementales. Bien que cela améliore le confort, cela entraîne une augmentation de la consommation énergétique en été et en hiver.

Efficacité: Des systèmes de contrôle centralisés sont implantés d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, des variateurs de vitesse sont installés, des variateurs de vitesse sont installés, l'éclairage est optimisé avec l'ajout de détecteurs de présence et l'installation de luminaires DEL, l'enveloppe de l'école est étanchéisée, des appareils à faible débit sont installés pour l'eau chaude domestique, et des systèmes de récupération de chaleur de l'air évacué sont ajoutés au nouveau système de ventilation.

Gestion de la pointe: La chaudière et les brûleurs au gaz naturel pour la ventilation sont utilisés uniquement pendant les périodes de pointe hivernales afin d'atténuer l'impact sur le réseau électrique, en coordination avec des accumulateurs thermiques centraux.

Décarbonation: Afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces et de l'eau domestique, des thermopompes aérothermiques sont installées, tout en préservant le réseau hydronique et la chaudière au gaz naturel. La chaudière est approvisionnée en gaz naturel renouvelable pour compléter la décarbonation de l'école.

Petite école primaire avec accès au gaz

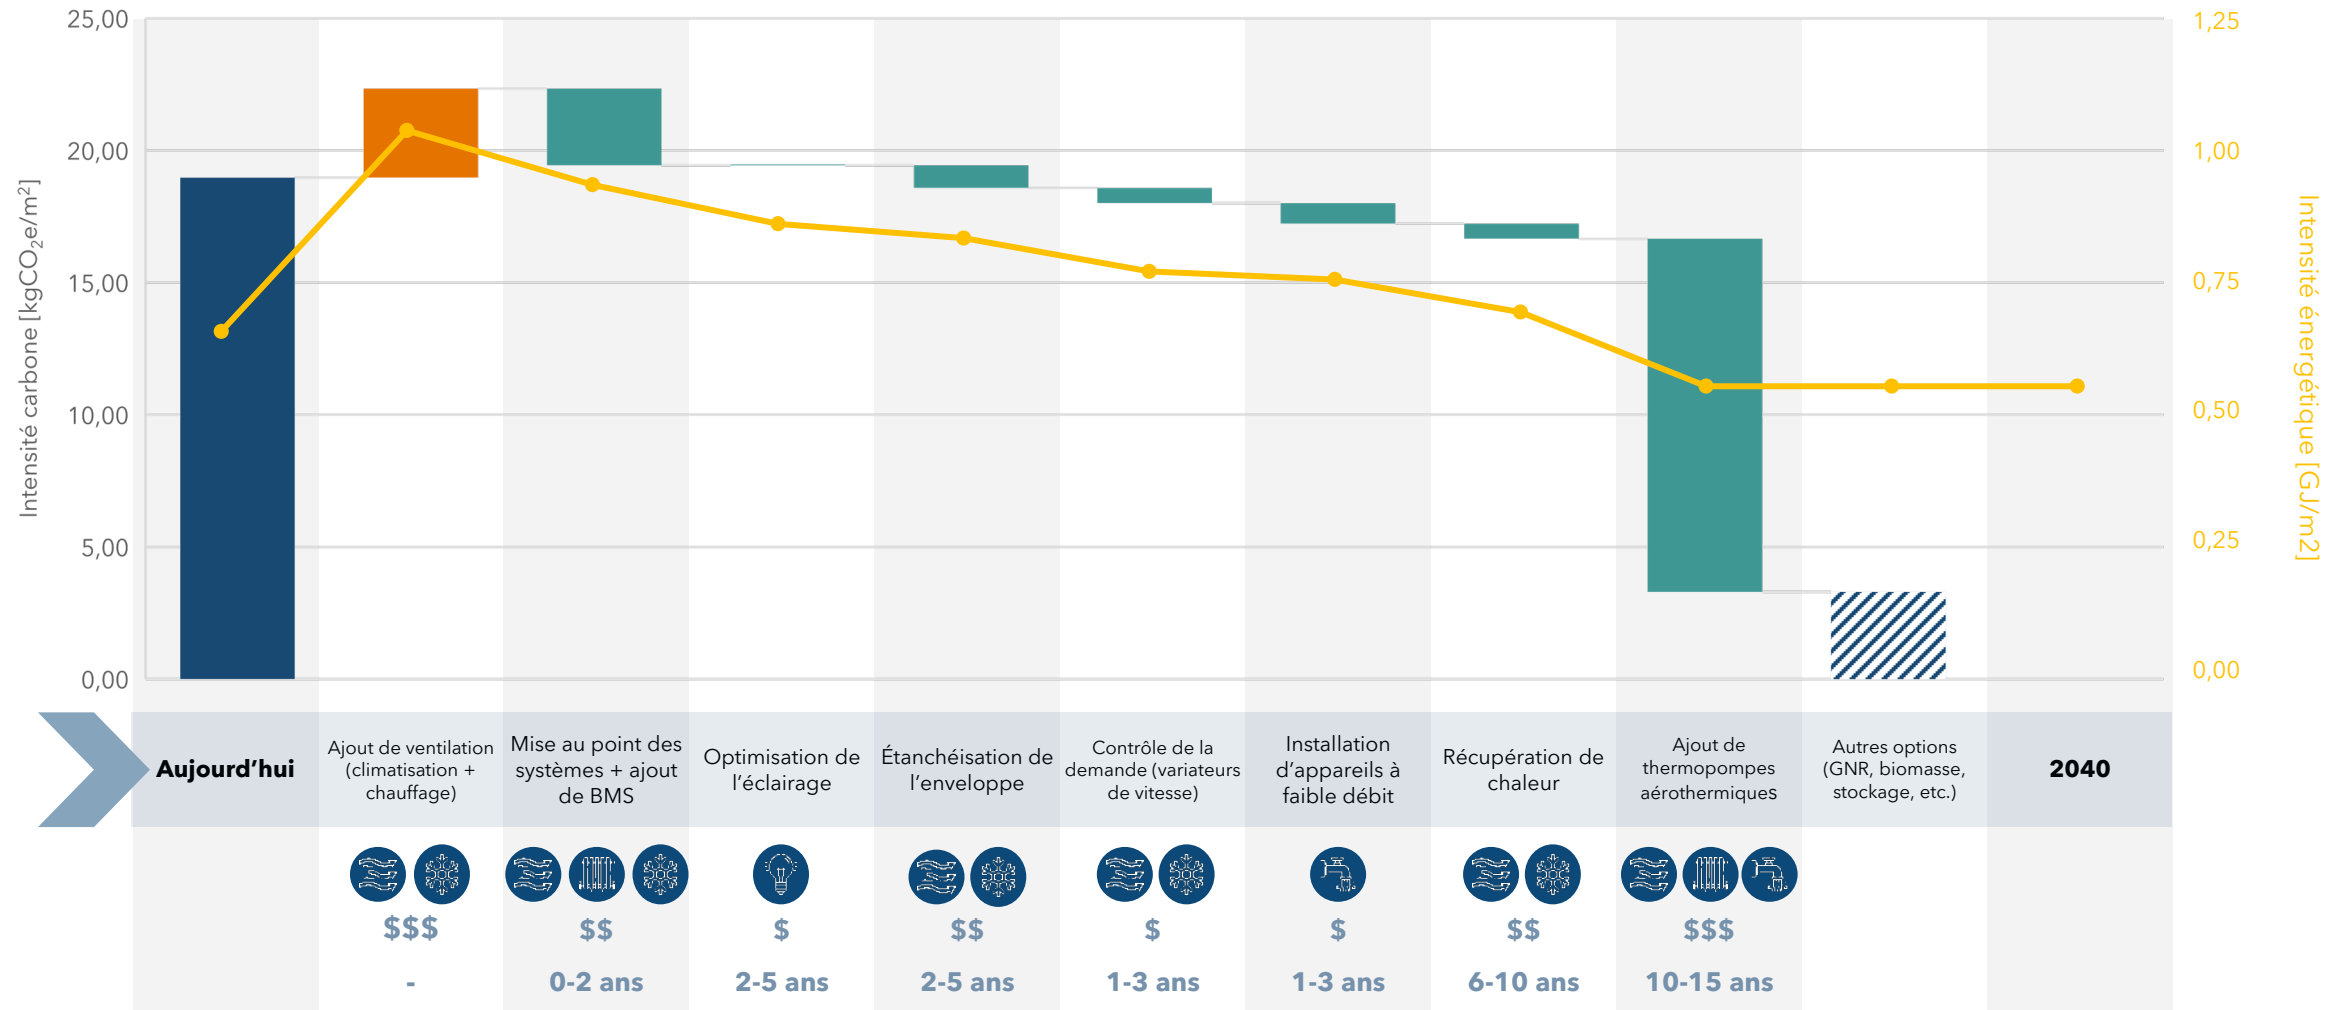

Petite école primaire sans accès au gaz

Cet archétype représente une école primaire de 1 800 m² datant des années 1960. Elle n'est pas ventilée ou climatisée. Pour chauffer les espaces, des radiateurs hydroniques sont alimentés en eau chaude par une chaudière au mazout. L'eau domestique est chauffée par électricité. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière mazout	39,2	530
Chauffage de l'air	Sans ventilation	-	-
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau électrique	-	75
Climatisation	Sans climatisation	-	-
Éclairage	Éclairage mixte	0,1	195

Une trajectoire pour ajouter du confort tout en réduisant ses émissions


En premier lieu, l'école intègre un système de ventilation (incluant climatisation et chauffage de l'air neuf par une thermopompe géothermique avec résistance électrique en appoint) pour répondre aux normes gouvernementales de qualité de l'air intérieure. Bien que cela améliore le confort, cela entraîne une augmentation de la consommation énergétique en été et en hiver.

Efficacité: Premièrement, des systèmes de contrôle centralisés sont implantés pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, des variateurs de vitesse sont installés, l'éclairage est optimisé avec l'ajout de détecteurs de présence et l'installation de luminaires DEL, l'enveloppe de l'école est étanchéisée, des appareils à faible débit sont installés pour l'eau chaude domestique, et des systèmes de récupération de chaleur de l'air évacué sont ajoutés au nouveau système de ventilation.

Gestion de la pointe: La chaudière au mazout est conservée pour le reste de sa vie utile, maintenant utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour chauffer les espaces. Le contrôle des systèmes centralisés sur le BMS ainsi qu'un accumulateur thermique centrale permet de diminuer la demande pour ventilation lors de la pointe en préchauffant le bâtiment et en diminuant la consigne par la suite.

Décarbonation: Finalement, maintenant que les besoins sont minimisés, des thermopompes géothermiques sont installées, produisant de la chaleur efficacement et sans émissions pour le chauffage des espaces et de l'eau chaude domestique.

Petite école primaire sans accès au gaz

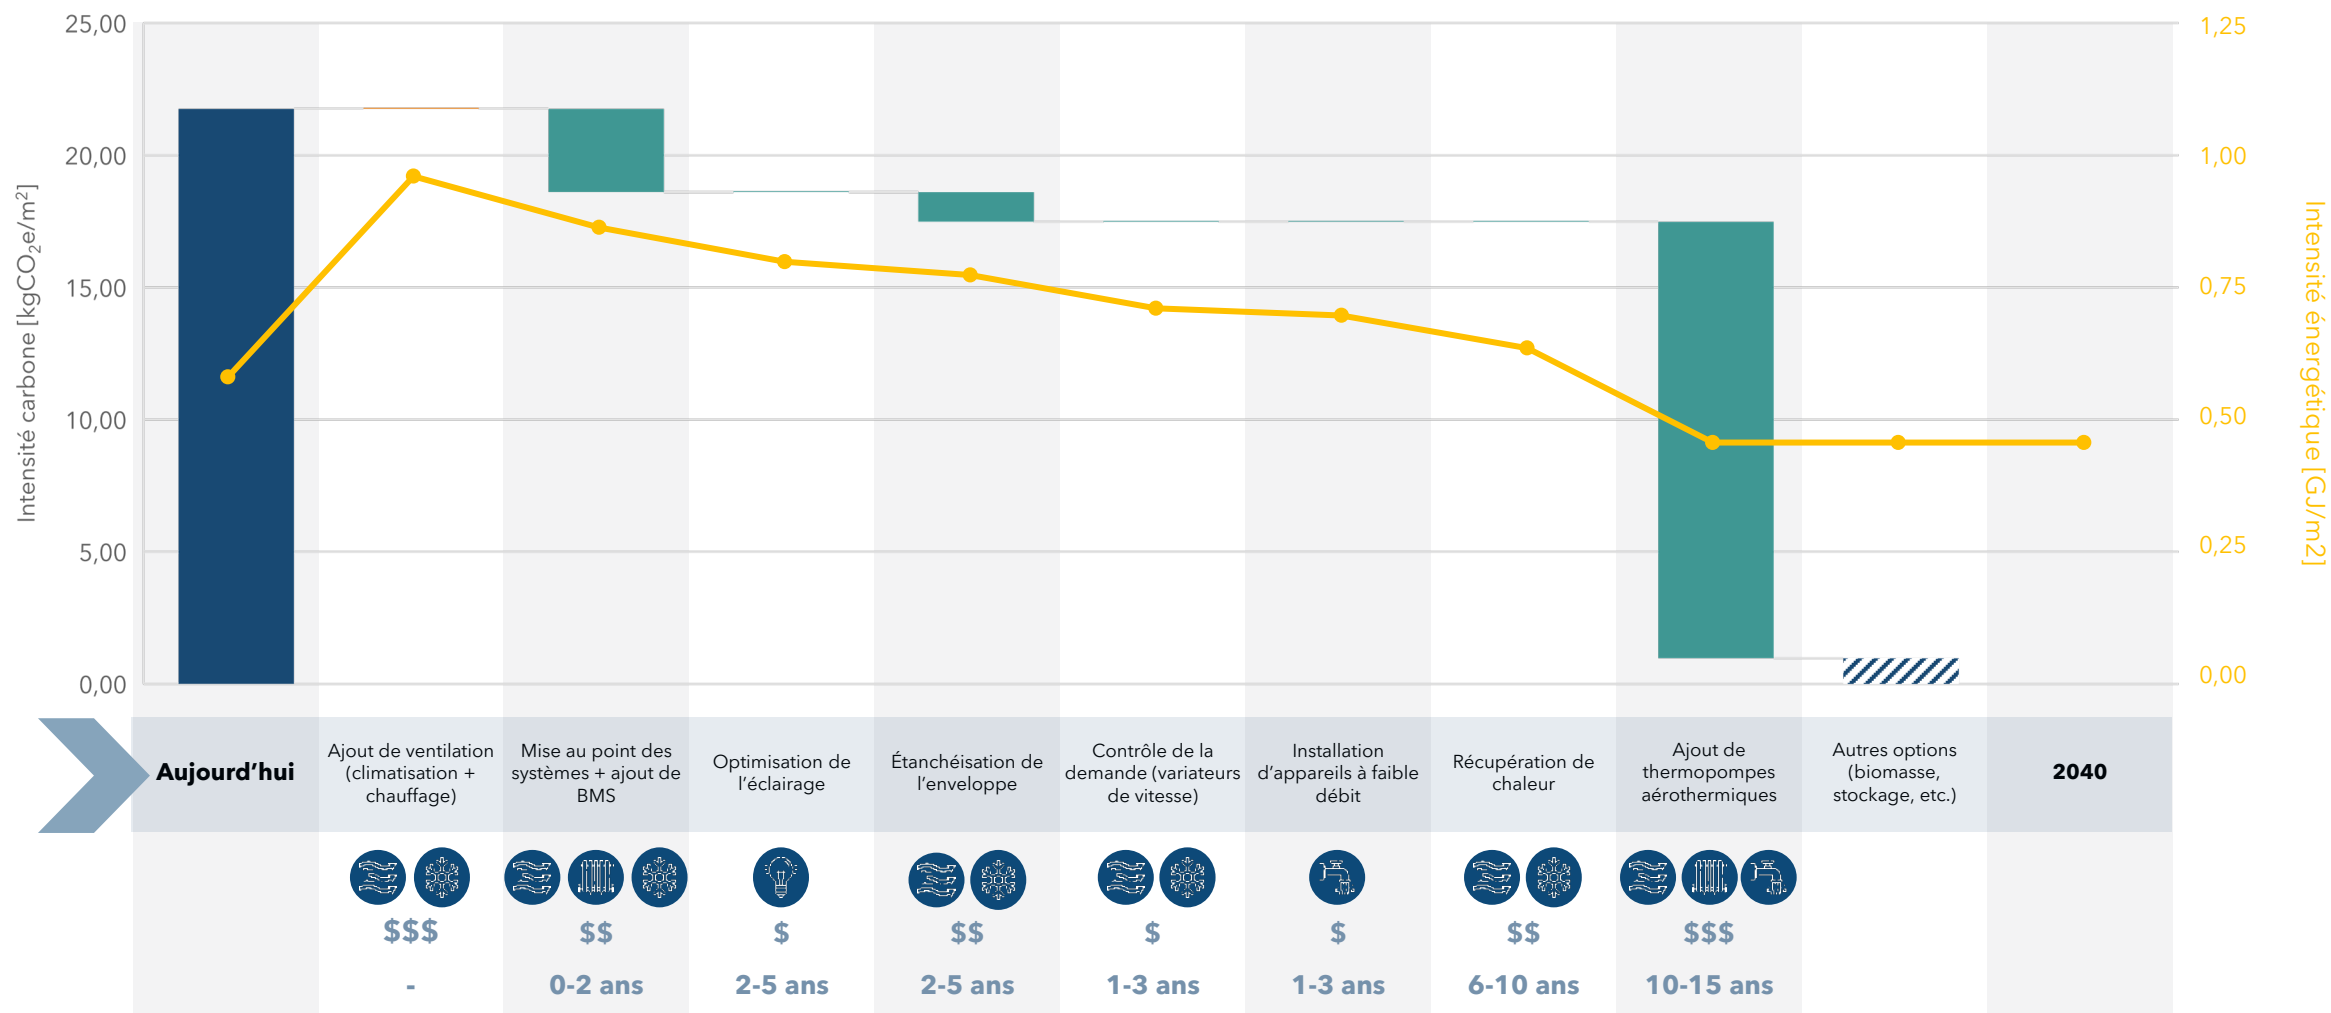

Grande école primaire avec accès au gaz

Cet archétype représente une école primaire de 5 000 m² datant des années 1960. Elle n'est pas ventilée ou climatisée. Pour chauffer les espaces, des radiateurs hydroniques sont alimentés en eau chaude par une chaudière au gaz naturel. L'eau domestique est également chauffée par gaz. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière gaz	83,2	1 670
Chauffage de l'air	Sans ventilation	-	-
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau central au gaz	11,6	235
Climatisation	Sans climatisation	-	-
Éclairage	Éclairage mixte	0,3	610

Une trajectoire pour ajouter du confort tout en réduisant ses émissions


En premier lieu, l'école primaire intègre un système de ventilation (incluant climatisation et chauffage de l'air neuf par une thermopompe aérothermique avec brûleurs au gaz naturel en appoint) pour répondre aux normes gouvernementales. Bien que cela améliore le confort, cela entraîne une augmentation de la consommation énergétique en été et en hiver.

Efficacité: Des systèmes de contrôle centralisés sont implantés d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, des variateurs de vitesse sont installés, l'éclairage est optimisé avec l'ajout de détecteurs de présence et l'installation de luminaires DEL, l'enveloppe de l'école est étanchéisée, des appareils à faible débit sont installés pour l'eau chaude domestique, et des systèmes de récupération de chaleur de l'air évacué sont ajoutés au nouveau système de ventilation.

Gestion de la pointe: La chaudière et les brûleurs au gaz naturel pour ventilation sont utilisés pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique, en coordination avec un accumulateur thermique centrale.

Décarbonation: Afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces et de l'eau domestique, des thermopompes aérothermiques sont installées, tout en préservant le réseau hydronique et la chaudière au gaz. La chaudière est approvisionnée en gaz naturel renouvelable pour compléter la décarbonation de l'école.

Grande école primaire avec accès au gaz

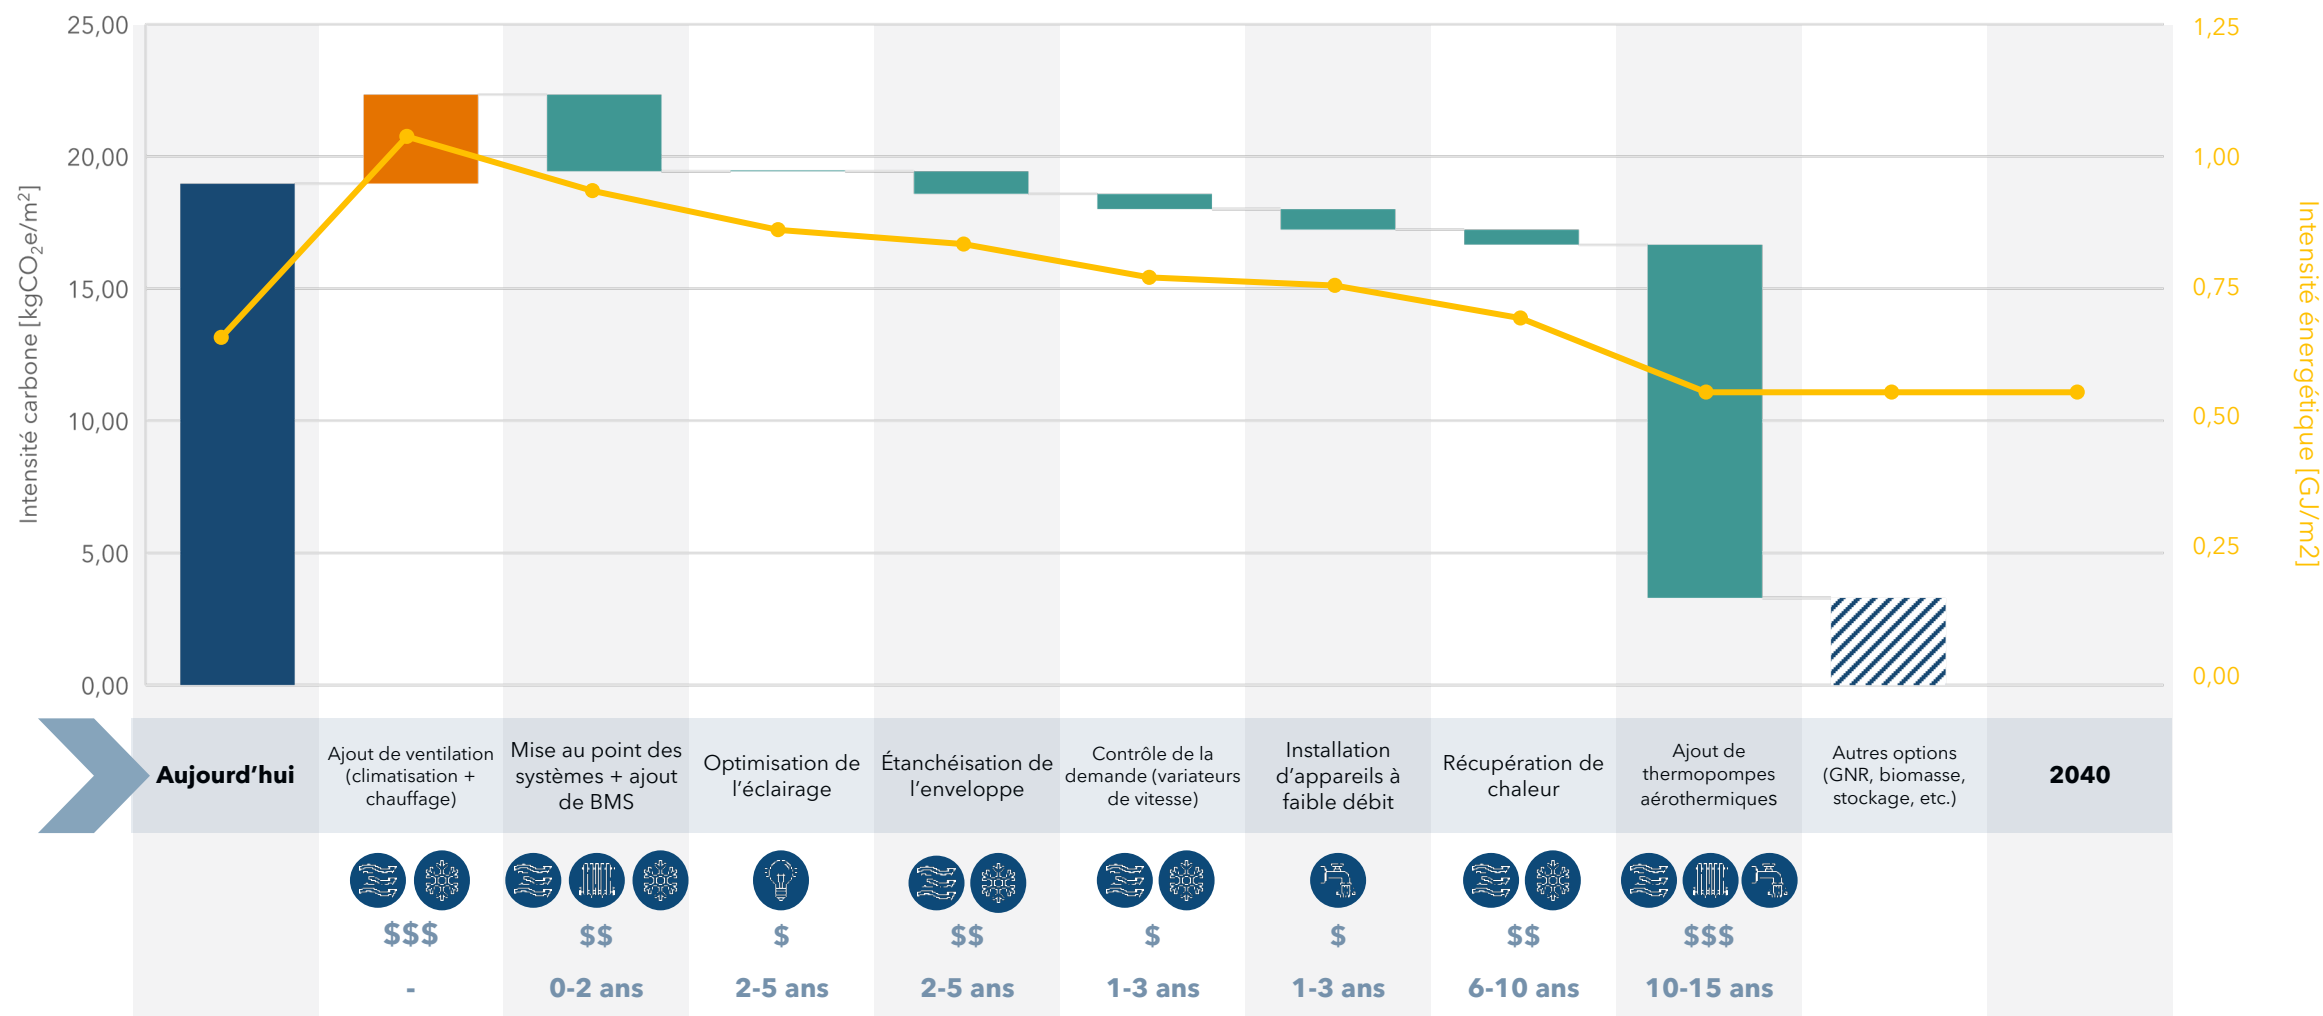

Grande école primaire sans accès au gaz

Cet archétype représente une école primaire de 5 000 m² datant des années 1960. Elle n'est pas ventilée ou climatisée. Pour chauffer les espaces, des radiateurs hydroniques sont alimentés en eau chaude par une chaudière au mazout. L'eau domestique est chauffée par résistance électrique. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière mazout	110	1 470
Chauffage de l'air	Sans ventilation	-	-
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau électrique	0,1	205
Climatisation	Sans climatisation	-	-
Éclairage	Éclairage mixte	0,3	540

Une trajectoire pour ajouter du confort tout en réduisant ses émissions


En premier lieu, l'école intègre un système de ventilation (incluant climatisation et chauffage de l'air neuf par une thermopompe géothermique avec résistance électrique en appoint) pour répondre aux normes gouvernementales de qualité de l'air intérieure. Bien que cela améliore le confort, cela entraîne une augmentation de la consommation énergétique en été et en hiver.

Efficacité: Premièrement, des systèmes de contrôle centralisés sont implantés pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, des variateurs de vitesse sont installés, l'éclairage est optimisé avec l'ajout de détecteurs de présence et l'installation de luminaires DEL, l'enveloppe de l'école est étanchéisée, des appareils à faible débit sont installés pour l'eau chaude domestique, et des systèmes de récupération de chaleur de l'air évacué sont ajoutés au nouveau système de ventilation.

Gestion de la pointe: La chaudière au mazout est conservée, maintenant utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour chauffer les espaces. Le contrôle des systèmes centralisés sur le BMS ainsi qu'un accumulateur thermique centrale permet de diminuer la demande pour ventilation lors de la pointe en préchauffant le bâtiment et en diminuant la consigne par la suite.

Décarbonation: Finalement, maintenant que les besoins sont minimisés, des thermopompes géothermiques sont installées, produisant de la chaleur efficacement et sans émissions pour le chauffage des espaces et de l'eau chaude domestique.

Grande école primaire sans accès au gaz

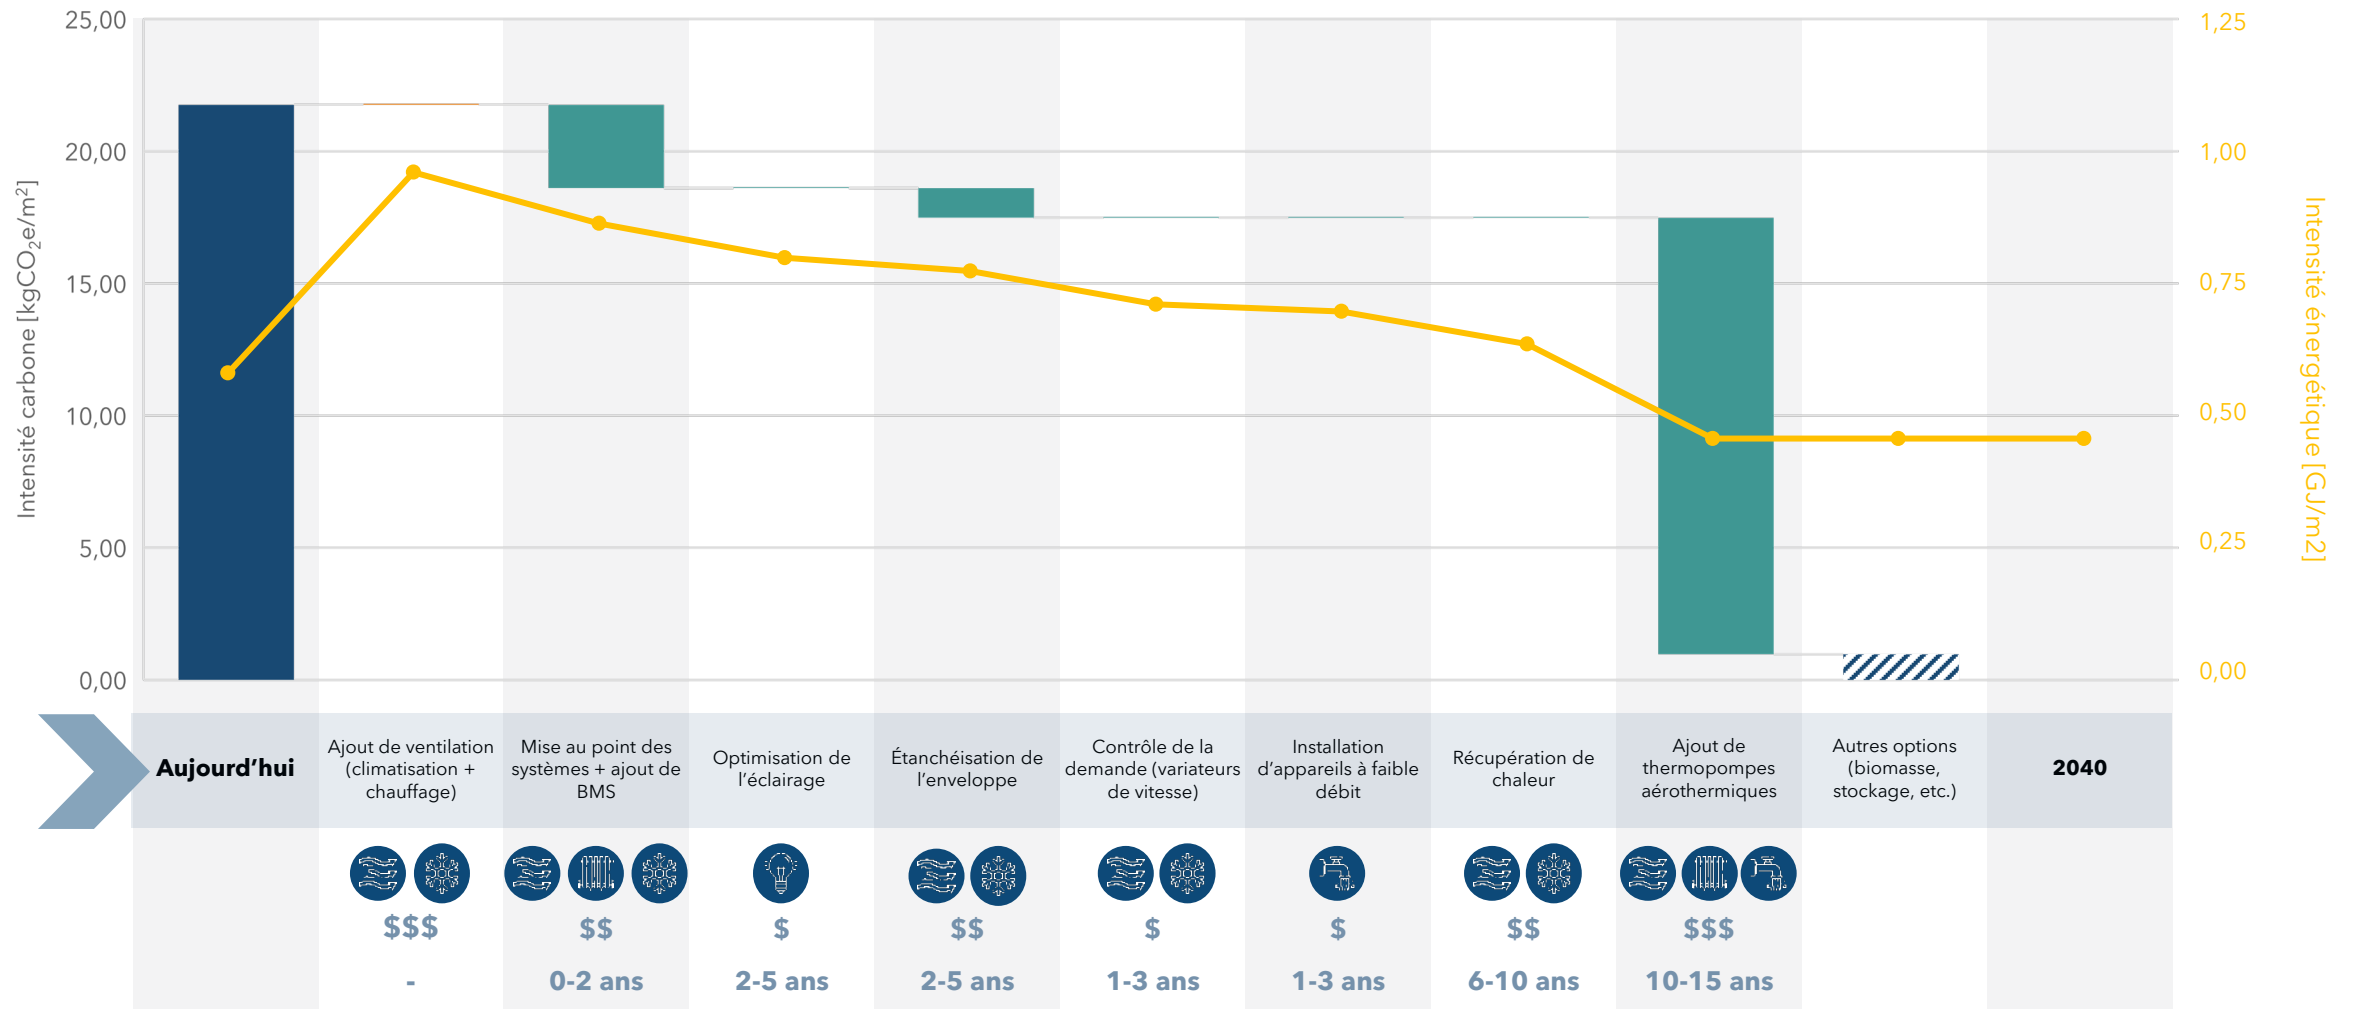

Petite école secondaire avec accès au gaz

Cet archétype représente une école secondaire de 5 000m² datant des années 1960. Elle n'est pas ventilée ou climatisée. Pour chauffer les espaces, des radiateurs hydroniques sont alimentés en eau chaude par une chaudière au gaz naturel. L'eau domestique est également chauffée par gaz. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière gaz	83,2	1 670
Chauffage de l'air	Sans ventilation	-	-
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau central au gaz	11,6	235
Climatisation	Sans climatisation	-	-
Éclairage	Éclairage mixte	0,3	610

Une trajectoire pour ajouter du confort tout en réduisant ses émissions


En premier lieu, l'école intègre un système de ventilation (incluant climatisation et chauffage de l'air neuf par une thermopompe aérothermique avec brûleurs au gaz naturel en appoint) pour répondre aux normes gouvernementales. Bien que cela améliore le confort, cela entraîne une augmentation de la consommation énergétique en été et en hiver.

Efficacité: Des systèmes de contrôle centralisés sont implantés d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, des variateurs de vitesse sont installés, l'éclairage est optimisé avec l'ajout de détecteurs de présence et l'installation de luminaires DEL, l'enveloppe de l'école est étanchéisée, des appareils à faible débit sont installés pour l'eau chaude domestique, et des systèmes de récupération de chaleur de l'air évacué sont ajoutés au nouveau système de ventilation.

Gestion de la pointe: La chaudière et les brûleurs au gaz naturel pour ventilation sont utilisés pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique, en coordination avec un accumulateur thermique centrale.

Décarbonation: Afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces et de l'eau domestique, des thermopompes aérothermiques sont installées, tout en préservant le réseau hydronique et la chaudière au gaz. La chaudière est approvisionnée en gaz naturel renouvelable pour compléter la décarbonation de l'école.

Petite école secondaire avec accès au gaz

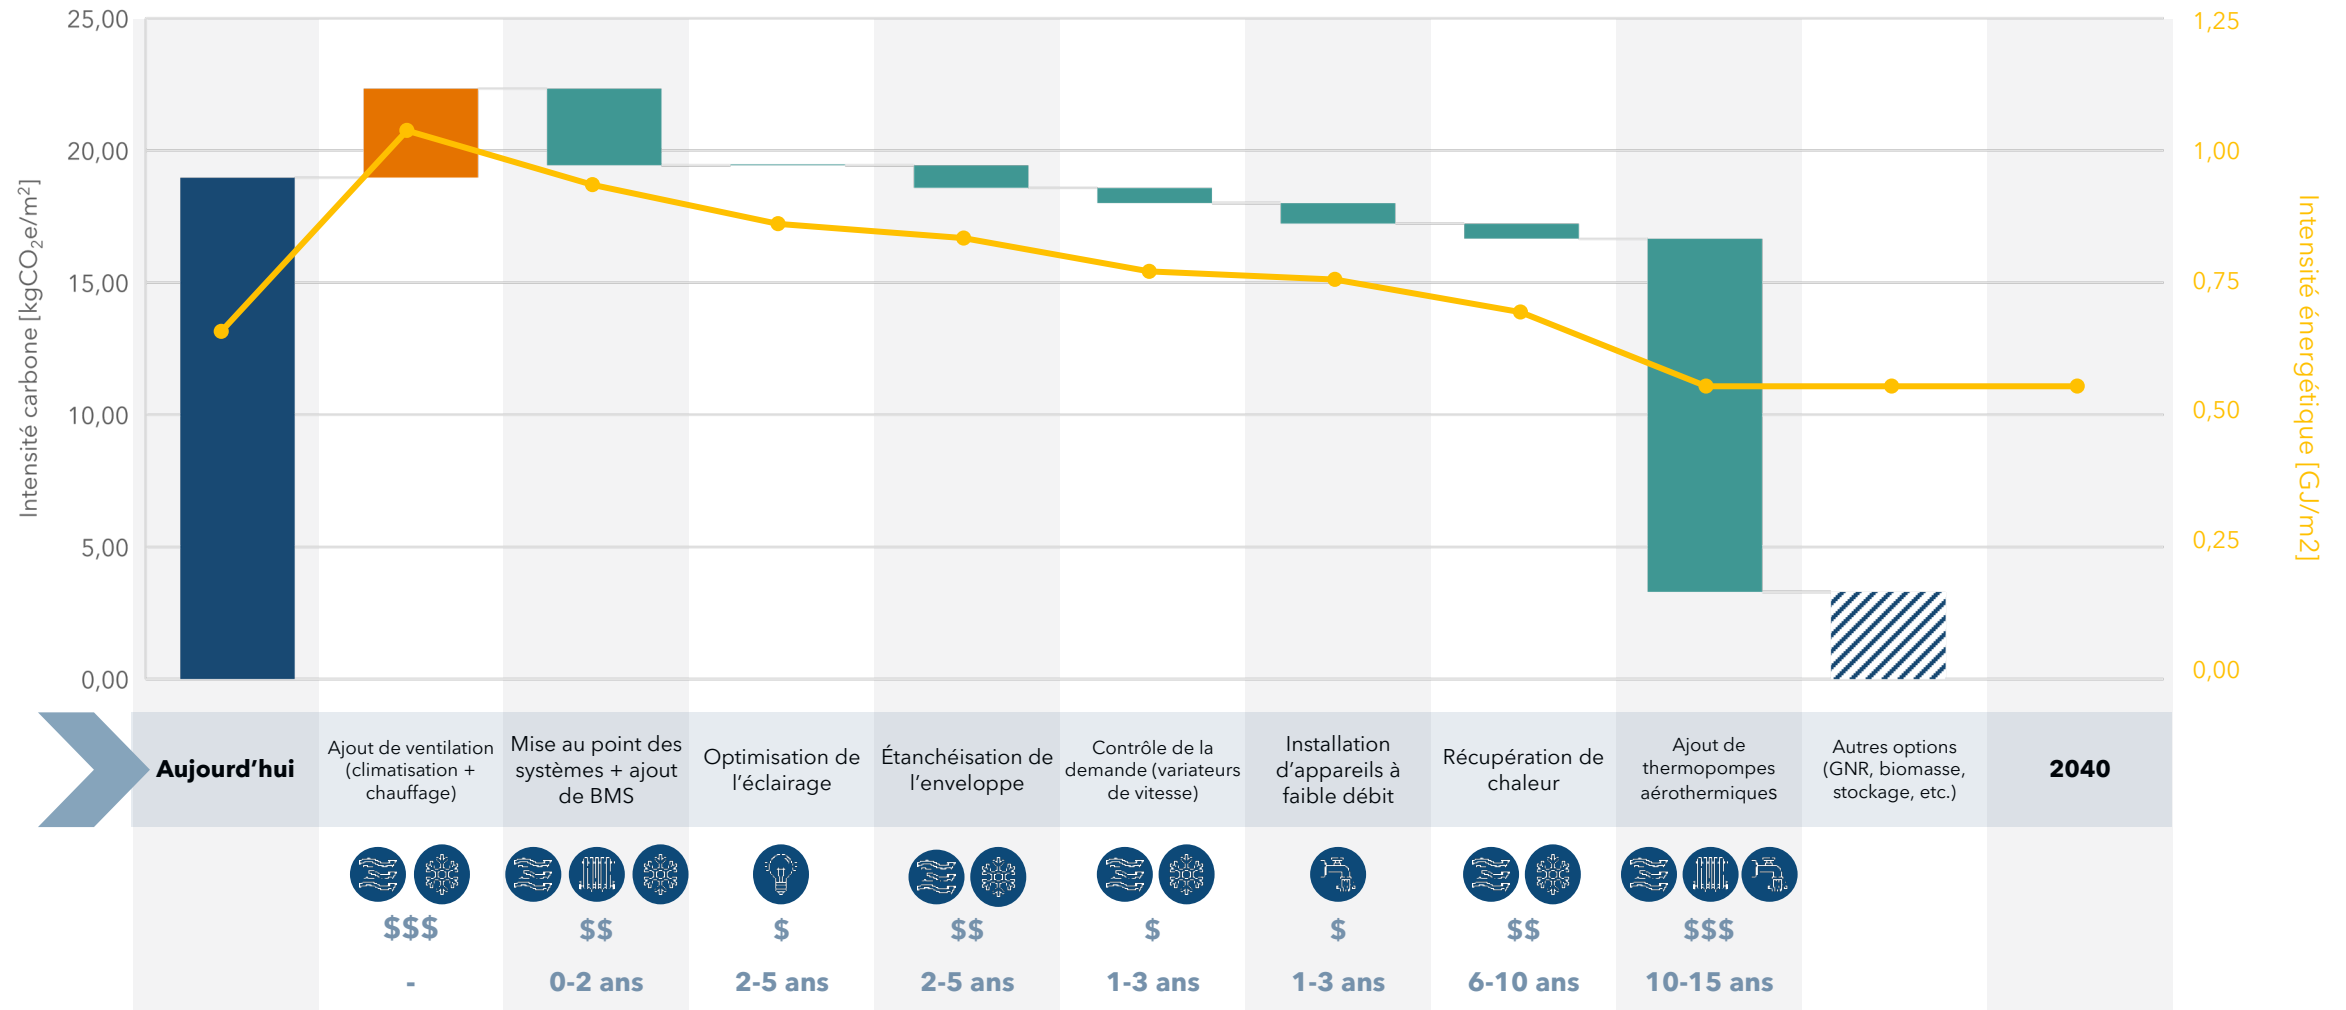

Petite école secondaire sans accès au gaz

Cet archétype représente une école secondaire de 5 000 m² datant des années 1960. Elle n'est pas ventilée ou climatisée. Des plinthes électriques chauffent les espaces. L'eau domestique est également chauffée par chauffe-eau électrique. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Plinthe électrique	0,7	1 295
Chauffage de l'air	Sans ventilation	-	-
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau électrique	0,1	180
Climatisation	Sans climatisation	-	-
Éclairage	Éclairage mixte	0,3	475

Une trajectoire pour ajouter du confort sans augmenter sa demande en électricité


En premier lieu, l'école secondaire intègre un système de ventilation (incluant climatisation et chauffage de l'air neuf par une thermopompe géothermique avec résistance électrique en appoint) pour répondre aux normes gouvernementales de qualité de l'air intérieure. Bien que cela améliore le confort, cela entraîne une augmentation de la consommation énergétique en été et en hiver.

Efficacité: Des systèmes de contrôle centralisés sont implantés pour suivre la consommation. Ensuite les systèmes sont remis au point, des variateurs de vitesse sont installés, l'éclairage est optimisé avec l'ajout de détecteurs de présence et l'installation de luminaires DEL, l'enveloppe de l'école est étanchéisée, des appareils à faible débit sont installés pour l'eau chaude domestique, et des systèmes de récupération de chaleur de l'air évacué sont ajoutés au nouveau système de ventilation.

Gestion de la pointe: Le contrôle des systèmes centralisés permet de maintenant de préchauffer le bâtiment et diminuer la consigne lors des pointes hivernales, en coordination avec un accumulateur thermique centrale.

Décarbonation: Le bâtiment étant déjà décarboné, cette étape a comme but de diminuer au maximum ses besoins électriques pour permettre aux autres usagers d'en profiter pour se décarboner. Suite à l'optimisation de la consommation par l'efficacité, des thermopompes géothermiques sont installées, produisant de la chaleur efficacement pour le chauffage de l'eau chaude domestique. Puisqu'il n'y a pas de réseau hydronique, les espaces continuent à être chauffés par plinthes.

Petite école secondaire sans accès au gaz

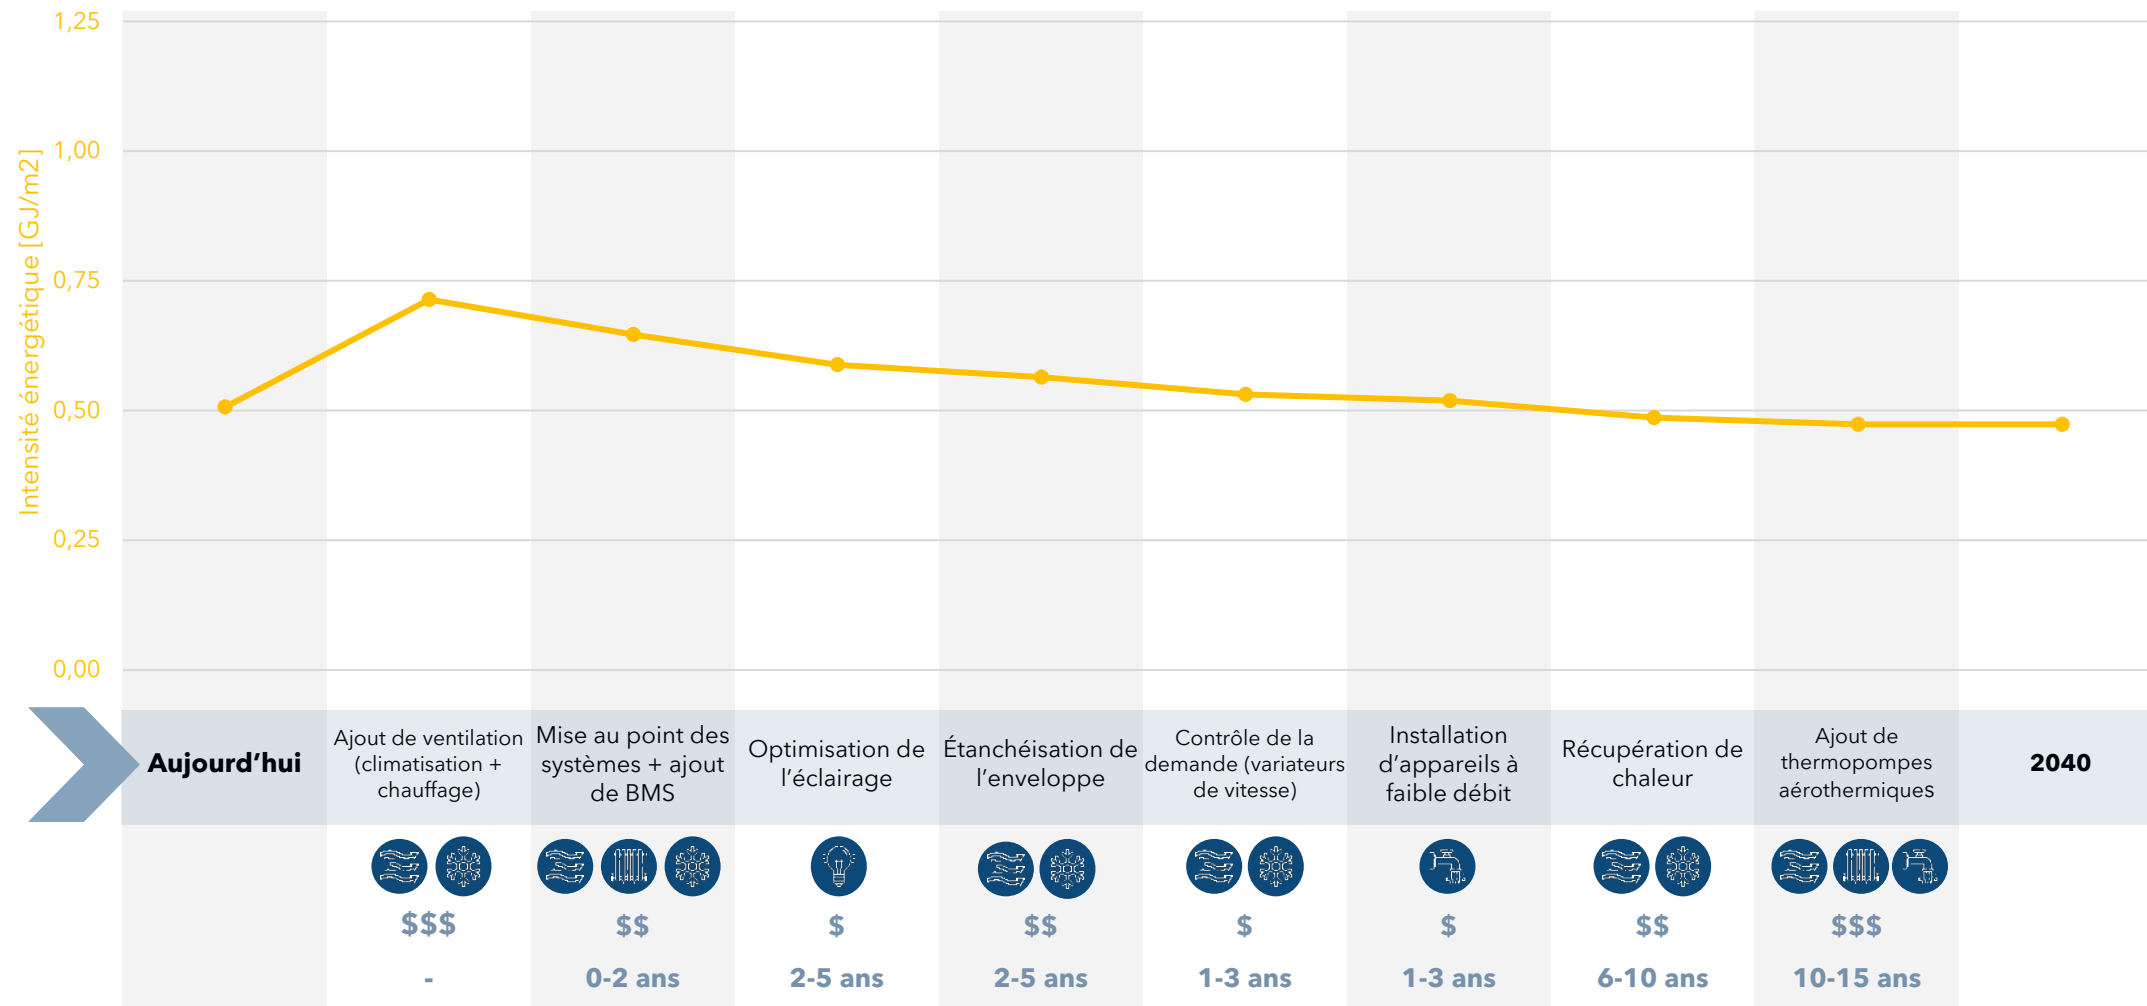

Grande école secondaire avec accès au gaz

Cet archétype représente une école secondaire de 20 000 m² datant des années 1960. Pour chauffer les espaces, des radiateurs hydroniques sont alimentés en eau chaude par une chaudière au gaz naturel. L'eau domestique est également chauffée par gaz. L'air frais est chauffé par un brûleur au gaz naturel. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8. La climatisation est faite par refroidisseur.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière gaz	191	3 830
Chauffage de l'air	Unités au gaz	191	3 830
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau central au gaz	53,4	1 070
Climatisation	Refroidisseur	0,6	985
Éclairage	Éclairage mixte	1,6	2 810


Une trajectoire pour décarboner efficacement

Efficacité: Des systèmes de contrôle centralisés sont implantés d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, des variateurs de vitesse sont installés, l'éclairage est optimisé avec l'ajout de détecteurs de présence et l'installation de luminaires DEL, l'enveloppe de l'école est étanchéisée, des appareils à faible débit sont installés pour l'eau chaude domestique, et des systèmes de récupération de chaleur de l'air évacué sont ajoutés au système de ventilation.

Gestion de la pointe: La chaudière et les brûleurs au gaz naturel pour ventilation sont conservés et utilisés pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique, en coordination avec un accumulateur thermique centrale.

Décarbonation: Afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique, des thermopompes aérothermiques sont installées, tout en préservant le réseau hydronique et la chaudière au gaz. Exploiter la complémentarité des sources atténue l'impact du chauffage des espaces et de l'air pendant les pointes hivernales. La chaudière est approvisionnée en gaz naturel renouvelable pour compléter la décarbonation de l'école.

Grande école secondaire avec accès au gaz

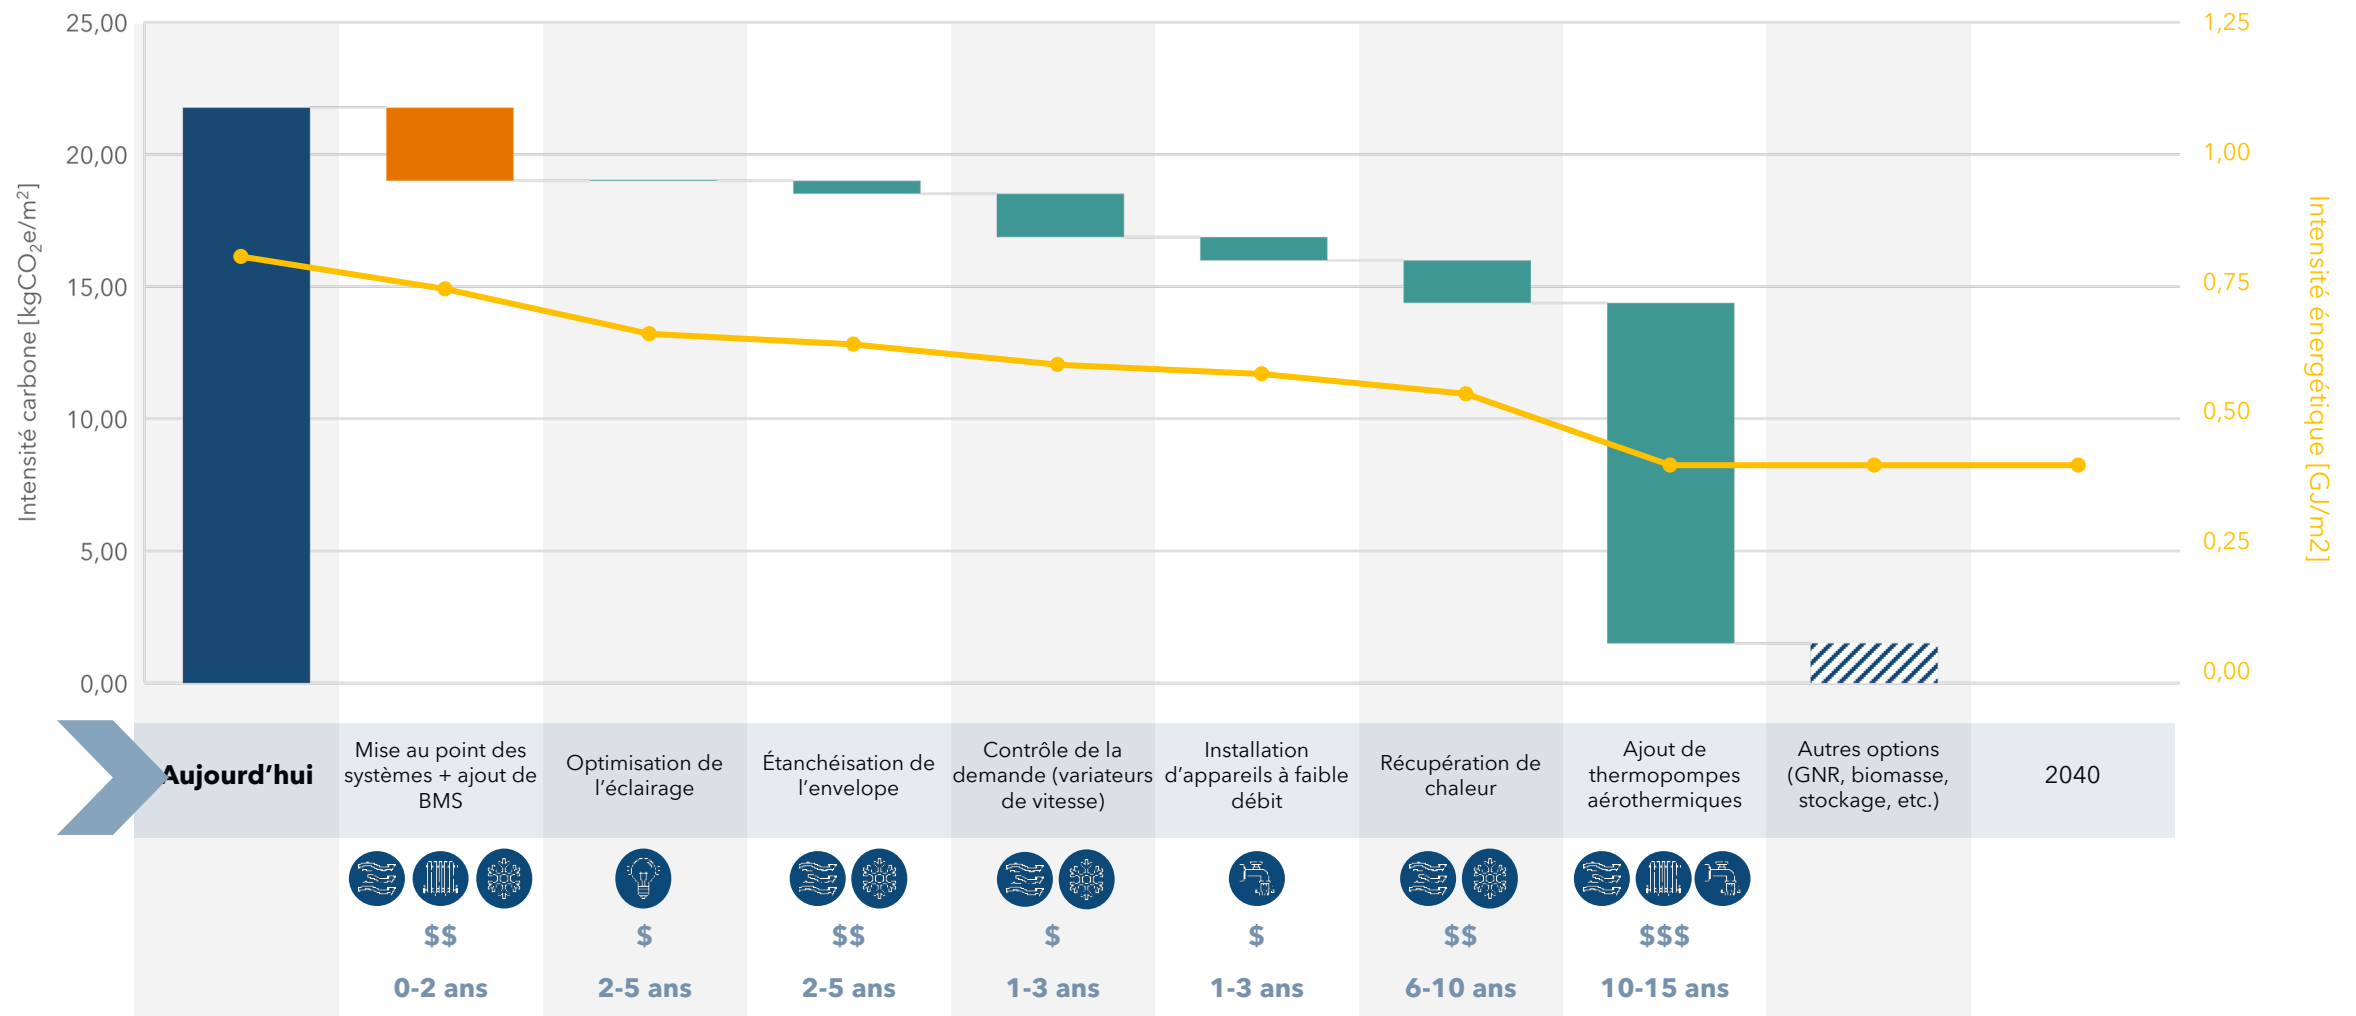

Grande école secondaire sans accès au gaz

Cet archétype représente une école secondaire de 20 000 m² datant des années 1960. L'air frais est chauffé par résistance électrique, les plinthes électriques chauffent les espaces. L'eau domestique est également chauffée par chauffe-eau électrique. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Plinthe électrique	1,4	2 520
Chauffage de l'air	RTU électrique	1,4	2 520
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau électrique	0,4	705
Climatisation	Refroidisseur	0,4	650
Éclairage	Éclairage mixte	1,0	1 850


Une trajectoire pour décarboner efficacement

Efficacité: Des systèmes de contrôle centralisés sont implantés d'abord pour suivre la consommation. Ensuite les systèmes sont remis au point, des variateurs de vitesse sont installés, l'éclairage est optimisé avec l'ajout de détecteurs de présence et l'installation de luminaires DEL, l'enveloppe de l'école est étanchéisée, des appareils à faible débit sont installés pour l'eau chaude domestique, et des systèmes de récupération de chaleur de l'air évacué sont ajoutés au système de ventilation.

Gestion de la pointe: Le contrôle des systèmes centralisés permet de maintenant de préchauffer le bâtiment et diminuer la consigne lors des pointes hivernales, en coordination avec un accumulateur thermique centrale.

Décarbonation: Le bâtiment étant déjà décarboné, cette étape a comme but de diminuer au maximum ses besoins électriques pour permettre aux autres usagers d'en profiter pour se décarboner. Suite à l'optimisation de la consommation par l'efficacité, des thermopompes géothermiques sont installées, produisant de la chaleur efficacement pour le chauffage de l'air frais et de l'eau chaude domestique. Puisqu'il n'y a pas de réseau hydronique, les espaces continuent à être chauffés par plinthes.

Grande école secondaire sans accès au gaz

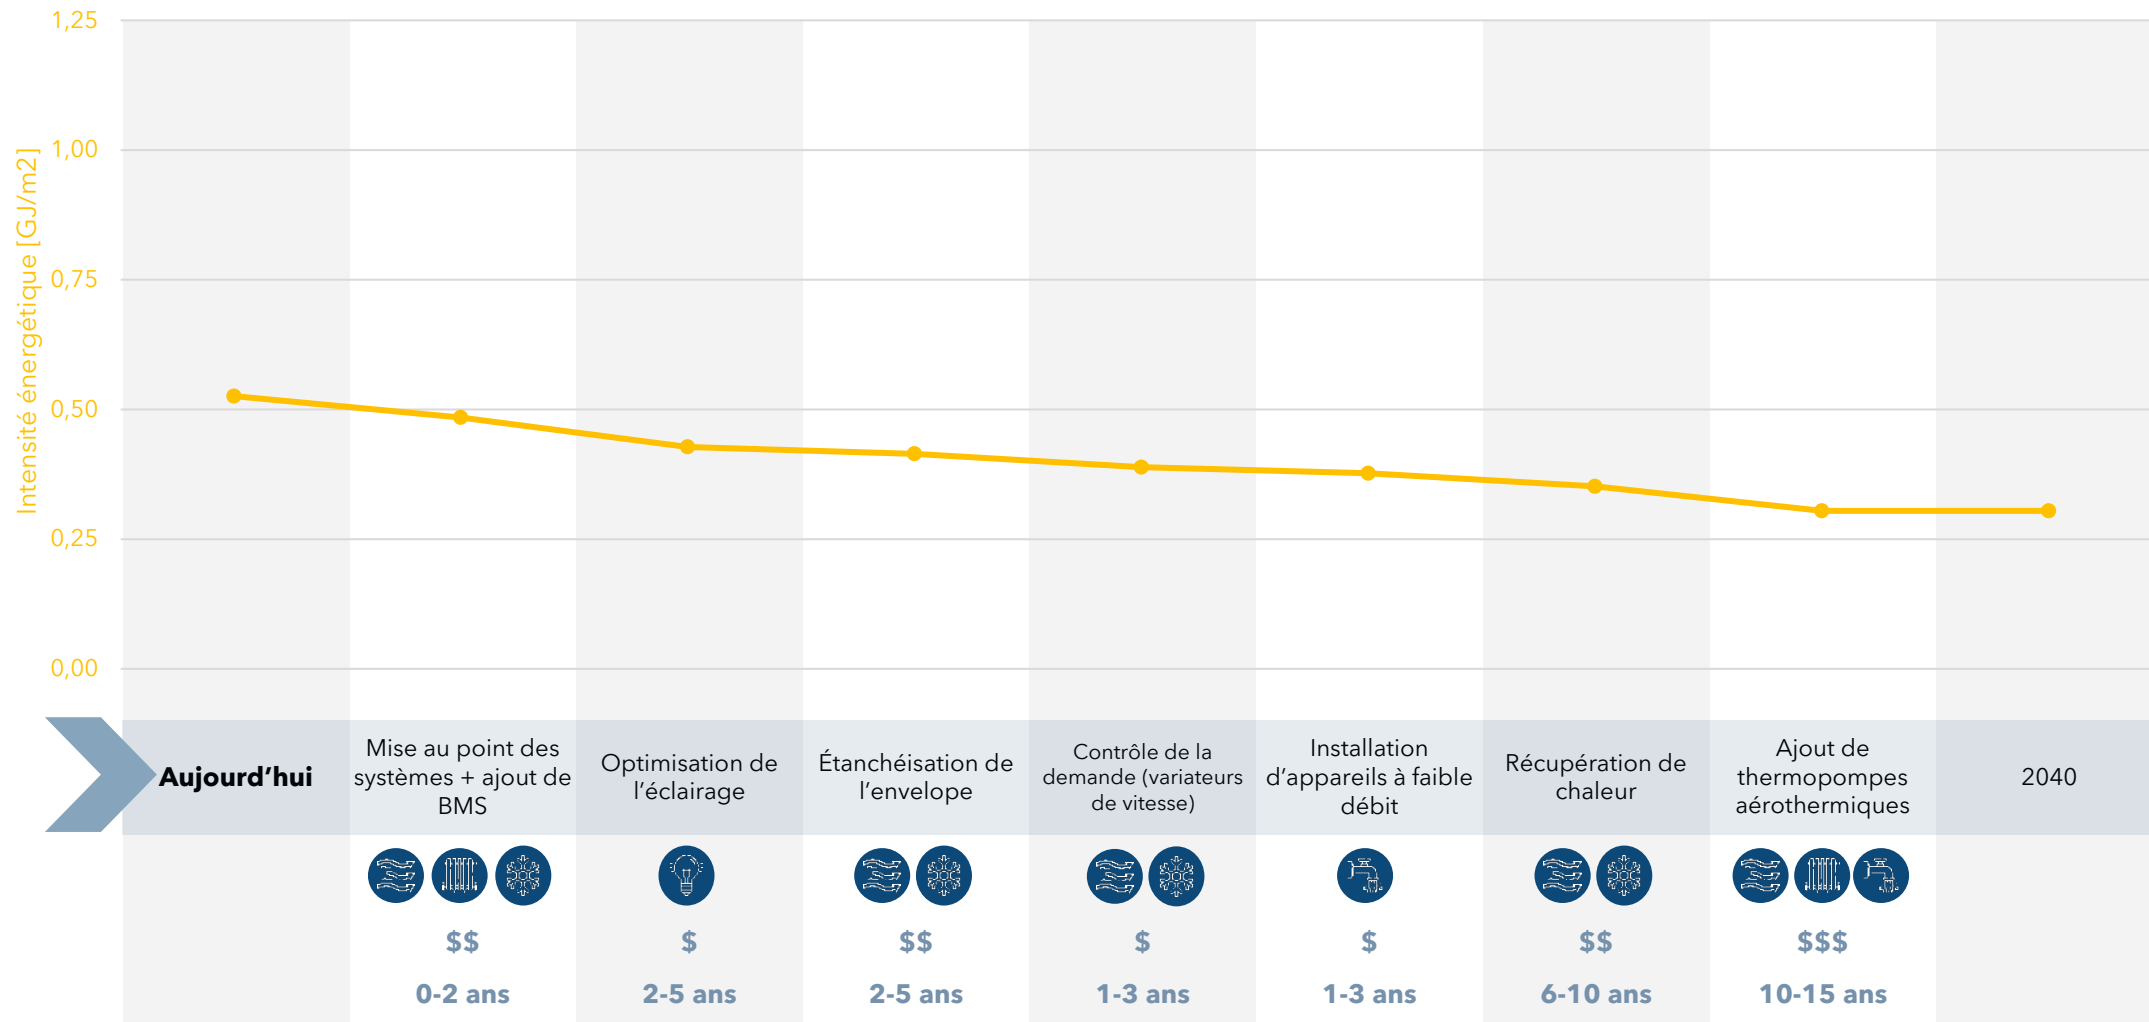

CEGEP ou petite université avec accès au gaz

Cet archétype représente une université de 55 000 m² datant des années 1960. Pour chauffer les espaces et l'air frais, des radiateurs et serpentins hydroniques sont alimentés en eau chaude par une chaudière au gaz naturel. L'eau domestique est également chauffée par gaz. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8. La climatisation est faite par refroidisseur.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière gaz	525	10 535
Chauffage de l'air	Serpentins hydr. + chaudière gaz	525	10 535
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau central au gaz	145	2 945
Climatisation	Refroidisseur	1,5	2 710
Éclairage	Éclairage mixte	4,4	7 730


Une trajectoire pour décarboner efficacement

Efficacité: Des systèmes de contrôle centralisés sont implantés d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, des variateurs de vitesse sont installés, l'éclairage est optimisé avec l'ajout de détecteurs de présence et l'installation de luminaires DEL, l'enveloppe est étanchéisée et des appareils à faible débit sont installés pour l'eau chaude domestique. Des systèmes de récupération de chaleur sont ajoutés au système de ventilation et des refroidisseurs.

Gestion de la pointe: La chaudière et les brûleurs au gaz naturel pour ventilation sont conservés et utilisés pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique, en coordination avec un accumulateur thermique centrale.

Décarbonation: Afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique, des thermopompes géothermiques sont installées, tout en préservant le réseau hydronique et la chaudière au gaz. Exploiter la complémentarité des sources atténue l'impact du chauffage des espaces et de l'air pendant les pointes hivernales. La chaudière est approvisionnée en gaz naturel renouvelable pour compléter la décarbonation.

CEGEP ou petite université avec accès au gaz

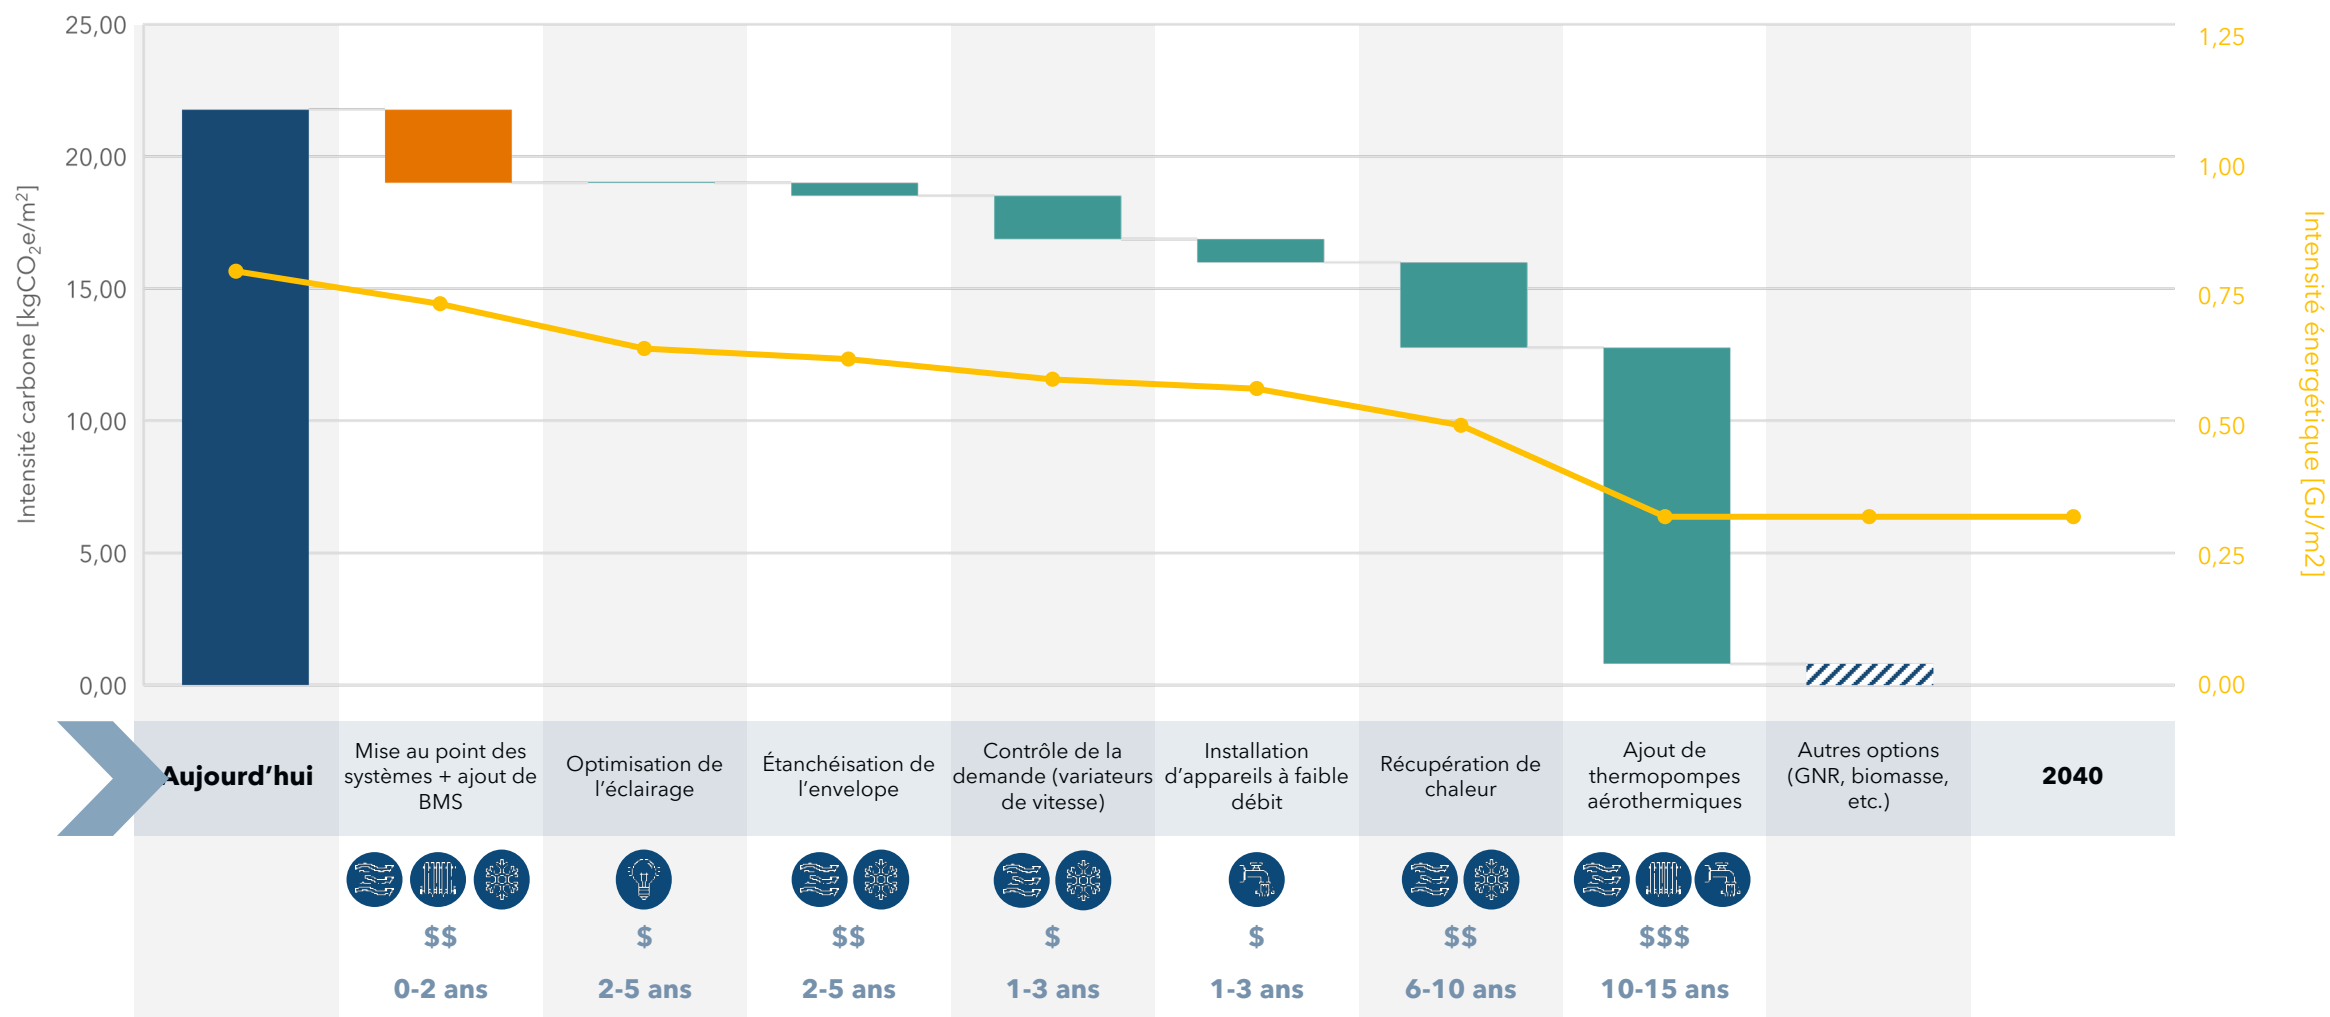

CEGEP ou petite université sans accès au gaz

Cet archétype représente une université de 55 000 m² datant des années 1960. Pour chauffer les espaces et l'air frais, des radiateurs et serpentins hydroniques sont alimentés en eau chaude par une chaudière électrique. L'eau domestique est également chauffée par chauffe-eau électrique. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8. La climatisation est faite par refroidisseur.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière électrique	3,9	6 925
Chauffage de l'air	Distribué: chaudière électrique	3,9	6 925
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau électrique	1,1	1 935
Climatisation	Refroidisseur	1,0	1 785
Éclairage	Éclairage mixte	2,9	5 080


Une trajectoire pour décarboner efficacement

Efficacité: Des systèmes de contrôle centralisés sont implantés d'abord pour suivre la consommation. Ensuite les systèmes sont remis au point, des variateurs de vitesse sont installés, l'éclairage est optimisé avec l'ajout de détecteurs de présence et l'installation de luminaires DEL, l'enveloppe est étanchéisée, et des appareils à faible débit sont installés pour l'eau chaude domestique. Des systèmes de récupération de chaleur sont ajoutés au système de ventilation et des refroidisseurs.

Gestion de la pointe: Le contrôle des systèmes centralisés et l'installation d'accumulateurs thermiques centraux permettent maintenant du préchauffage pour ensuite réduire la demande électrique en période de pointe.

Décarbonation: Le bâtiment étant déjà décarboné, cette étape a comme but de diminuer au maximum ses besoins électriques pour permettre aux autres usagers d'en profiter pour se décarboner. Suite à l'optimisation de la consommation par l'efficacité, des thermopompes géothermiques sont installées, produisant de la chaleur efficacement pour le chauffage de l'air frais, des espaces et de l'eau chaude domestique.

CEGEP ou petite université sans accès au gaz

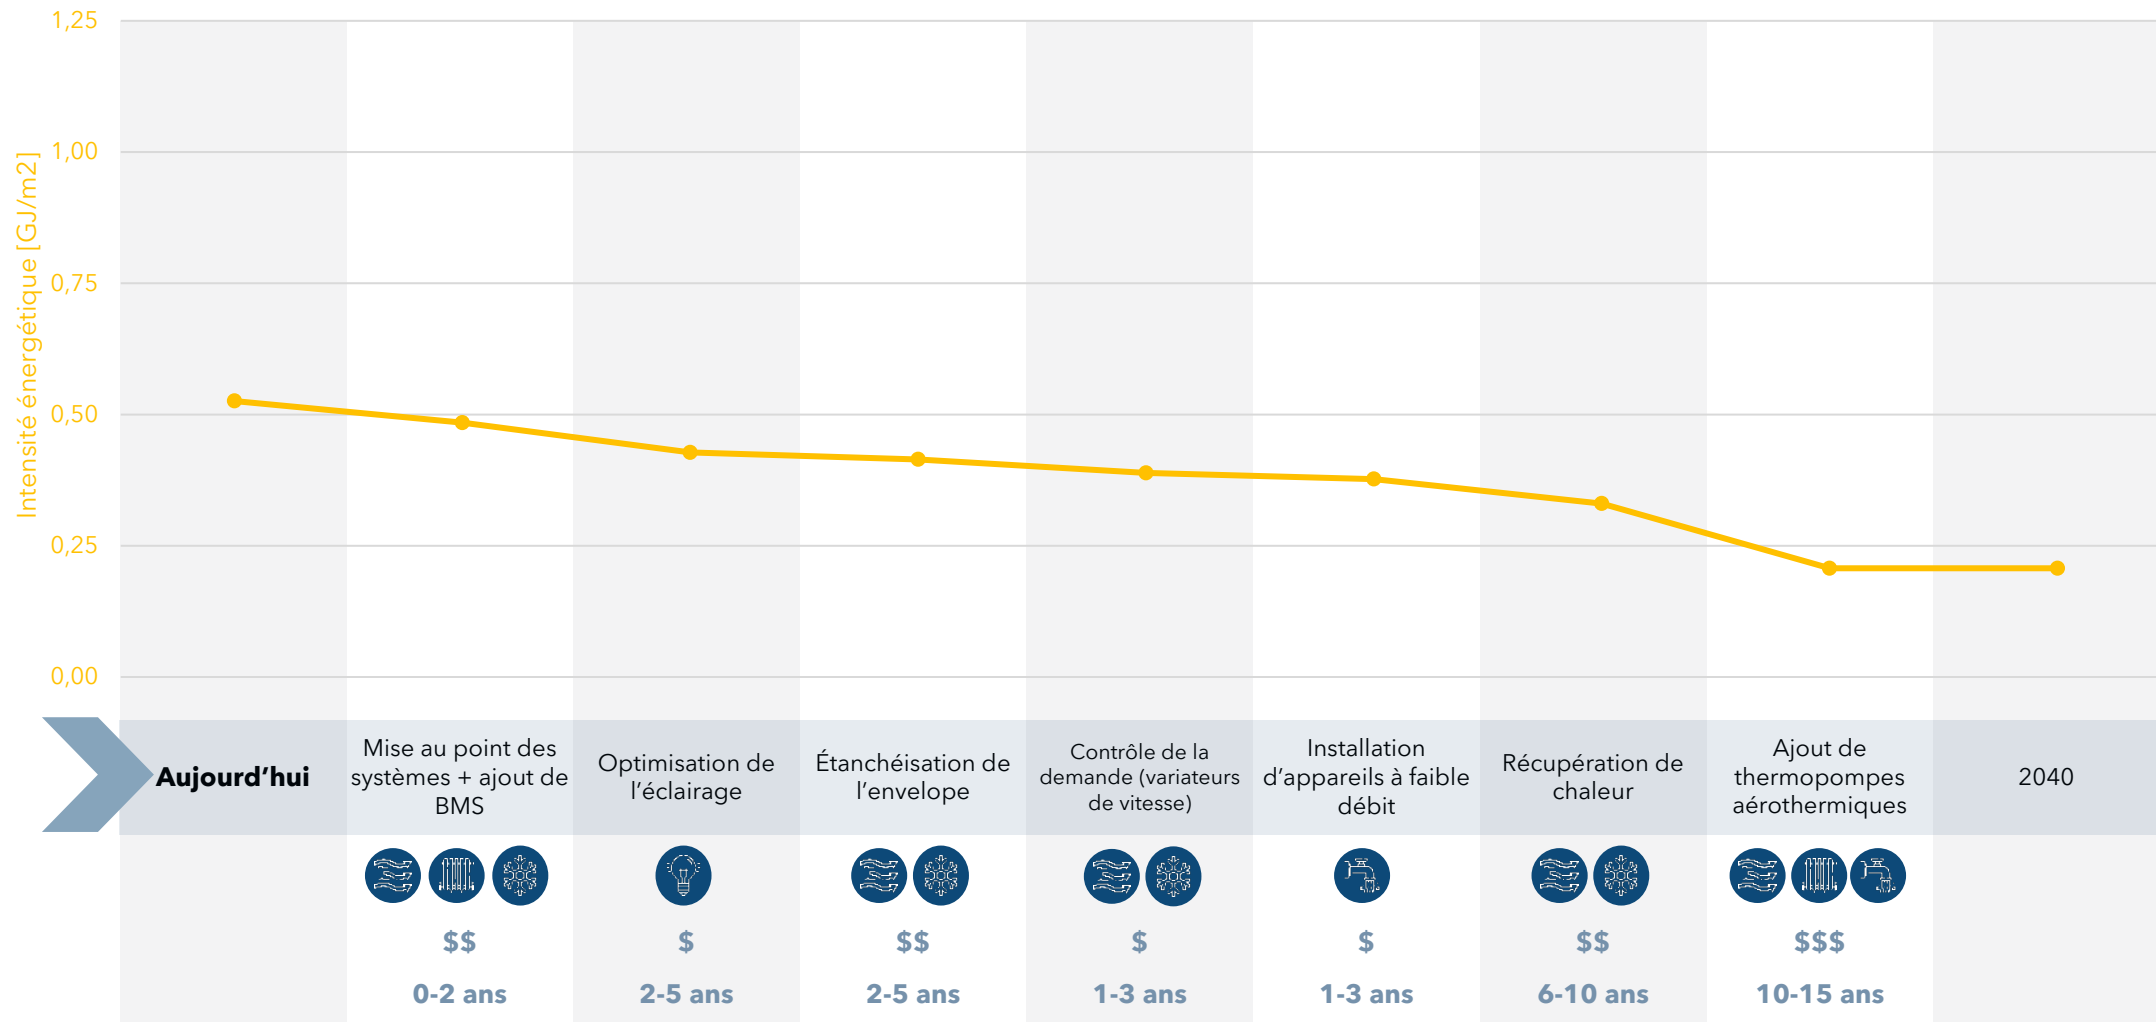

Grande université avec accès au gaz

Cet archétype représente un campus université de 500 000 m² datant des années 1960. Pour chauffer les espaces et l'air frais, des radiateurs et serpentins à vapeur sont alimentés en eau chaude par des chaudières au gaz naturel. L'eau domestique est également chauffée par gaz. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8. La climatisation est faite par refroidisseur.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs à vapeur + chaudières au gaz	4 780	95 775
Chauffage de l'air	Serpentins à vapeur + chaudières au gaz	4 780	95 775
Chauffage de l'eau	Chauffes-eau centrales au gaz	1 335	26 765
Climatisation	Refroidisseurs	14	24 660
Éclairage	Éclairage mixte	40	70 270


Une trajectoire pour décarboner efficacement

Efficacité: Des systèmes de contrôle centralisés sont implantés d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, des variateurs de vitesse sont installés, l'éclairage est optimisé avec l'ajout de détecteurs de présence et l'installation de luminaires DEL, les enveloppes sont étanchéisées et des appareils à faible débit sont installés pour l'eau chaude domestique. Des systèmes de récupération de chaleur sont ajoutés aux systèmes de ventilation et des refroidisseurs.

Gestion de la pointe: Les chaudières au gaz naturel sont conservées (avec échangeurs pour transférer la chaleur dans le réseau hydronique) et elles sont utilisées pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique.

Décarbonation: Afin de décarboner les systèmes, le réseau de vapeur doit être converti en réseau hydronique. Ensuite, des thermopompes géothermiques en cascades sont installées pour fournir le chauffage des espaces et de l'air, tout en préservant les chaudières au gaz. Exploiter la complémentarité des sources atténue l'impact du chauffage des espaces et de l'air pendant les pointes hivernales. Les chaudières sont approvisionnées en gaz naturel renouvelable pour compléter la décarbonation de l'université.

Grande université avec accès au gaz

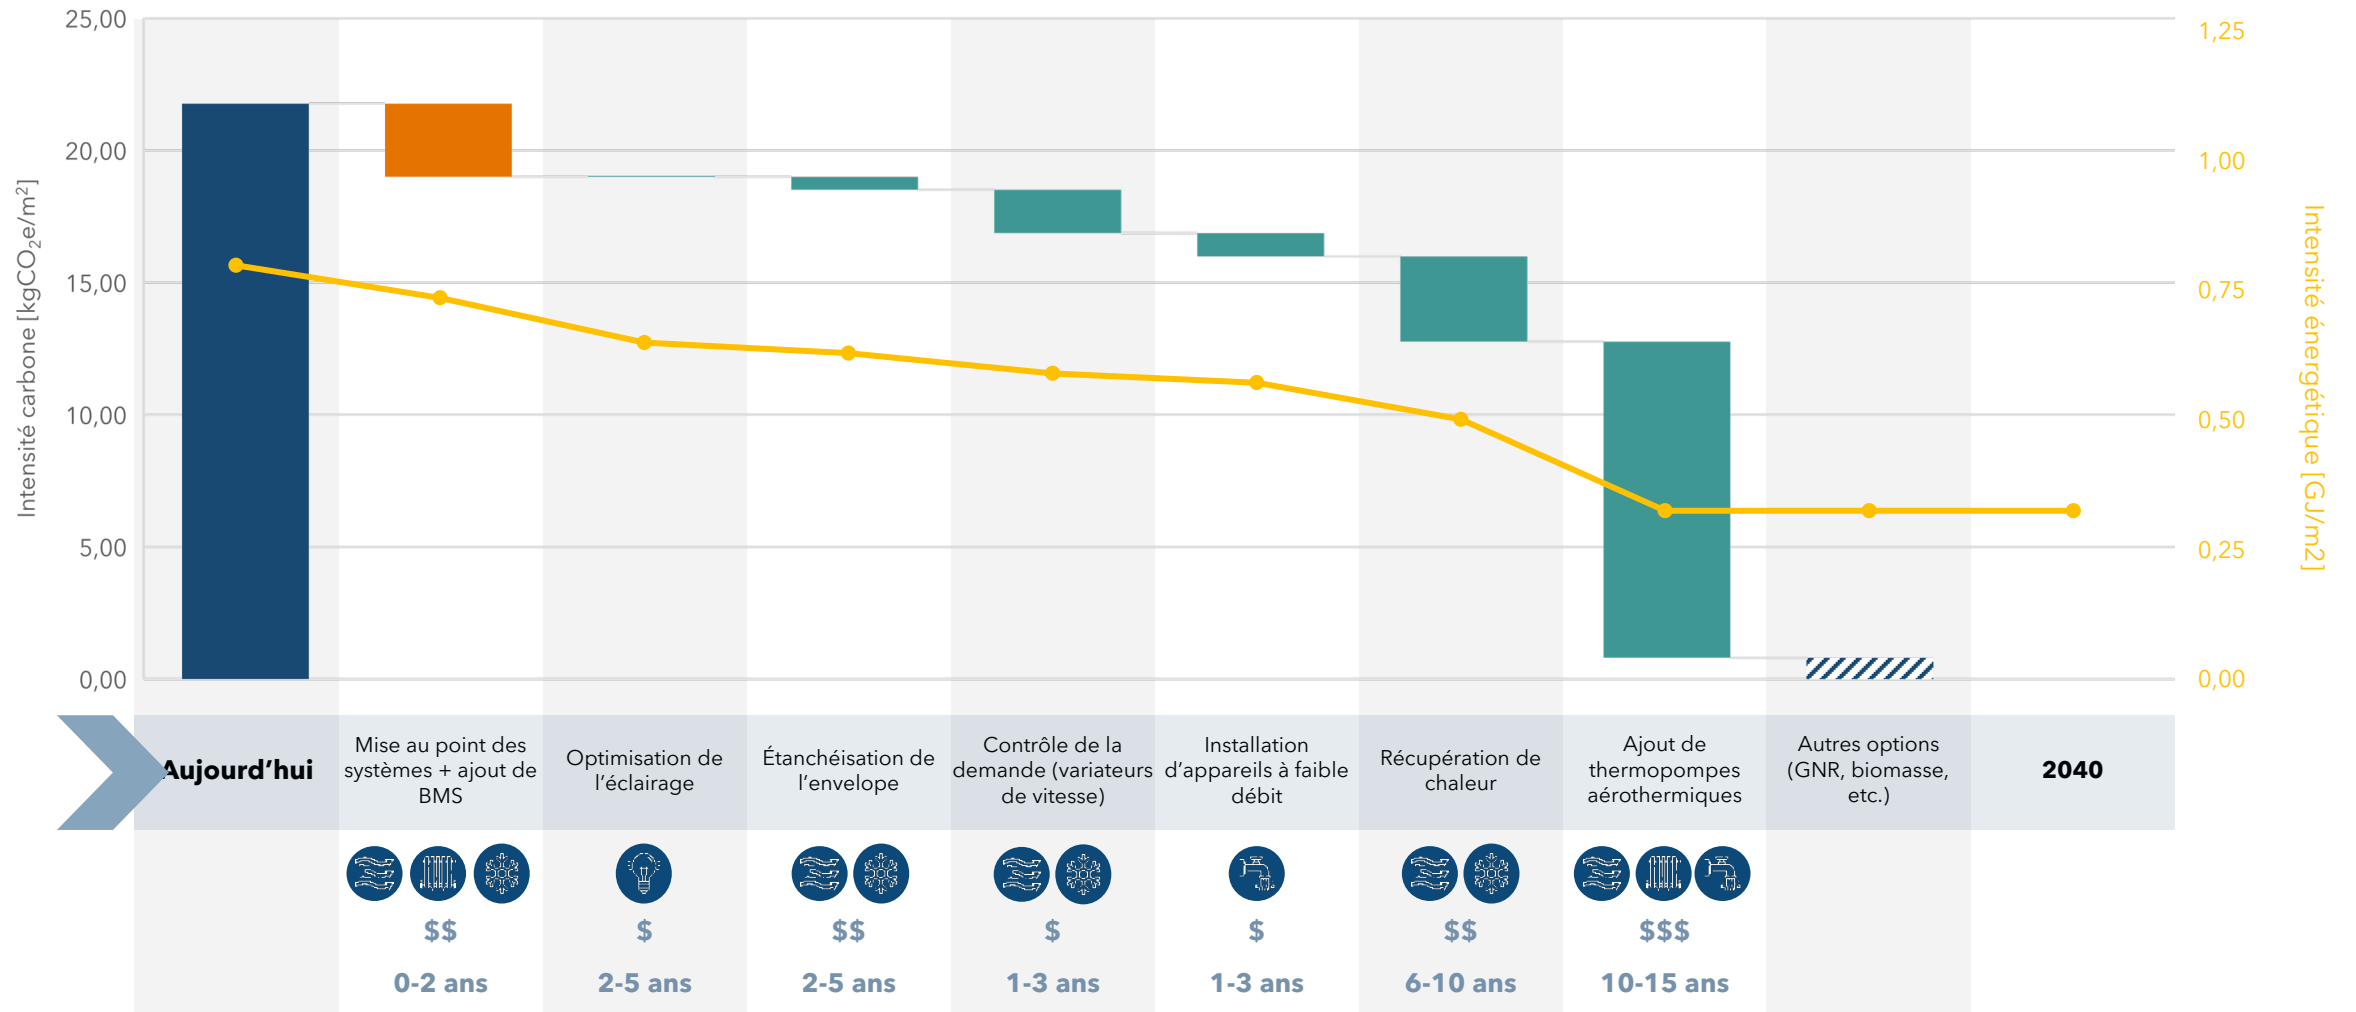

Annexe 4

Trajectoires administration publique

Type	Taille	Énergie principale	Ventilation	Page
Édifices à Bureaux	< 5 000 m ²	Gaz naturel	Oui	97
		Électricité	Oui	99
	> 5 000 m ²	Gaz naturel	Oui	101
		Mazout	Oui	103
Pénitenciers	< 10 000 m ²	Gaz naturel	Oui	105
		Électricité	Oui	107
	> 10 000 m ²	Gaz naturel	Oui	109
		Mazout	Oui	111
Immeubles à logement (SHQ)	< 1 000 m ²	Gaz naturel	Non	113
		Électricité	Non	115
	> 1 000 m ²	Gaz naturel	Oui	117
		Mazout	Oui	119

Petit édifice à bureaux avec accès au gaz

Cet archétype représente un édifice à bureaux de 1 000 m² datant des années 1960. Pour chauffer les espaces, des radiateurs hydroniques sont alimentés en eau chaude produite par une chaudière à gaz naturel. L'air est chauffé par une unité de toit munie d'un brûleur à gaz naturel. La climatisation est également assurée par l'unité de toit. L'eau domestique est chauffée au gaz. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière gaz	11	216
Chauffage de l'air	Unité de toit à gaz naturel	11	216
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau central au gaz	1	26
Climatisation	Unité de toit	0	65
Éclairage	Éclairage mixte	0,1	217


Une trajectoire pour décarboner efficacement

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est d'abord implanté pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, l'éclairage est optimisé avec l'ajout de détecteurs de présence et l'installation de luminaires DEL, l'enveloppe du bureau est étanchéisée, le système de ventilation à volume constant est converti à un système à volume variable (VAV) et des variateurs de vitesse (VFD) sont installés pour contrôler la demande de ventilation. Finalement, des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué.

Gestion de la pointe: La chaudière à gaz est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système, en coordination avec un accumulateur thermique centrale.

Décarbonation: Afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces et de l'air, le réseau hydronique est d'abord converti à un réseau basse température et des thermopompes aérothermiques sont installées en mode hybride avec la chaudière à gaz. Enfin, le chauffage de l'eau est assuré par un chauffe-eau électrique.

Petit édifice à bureaux avec accès au gaz

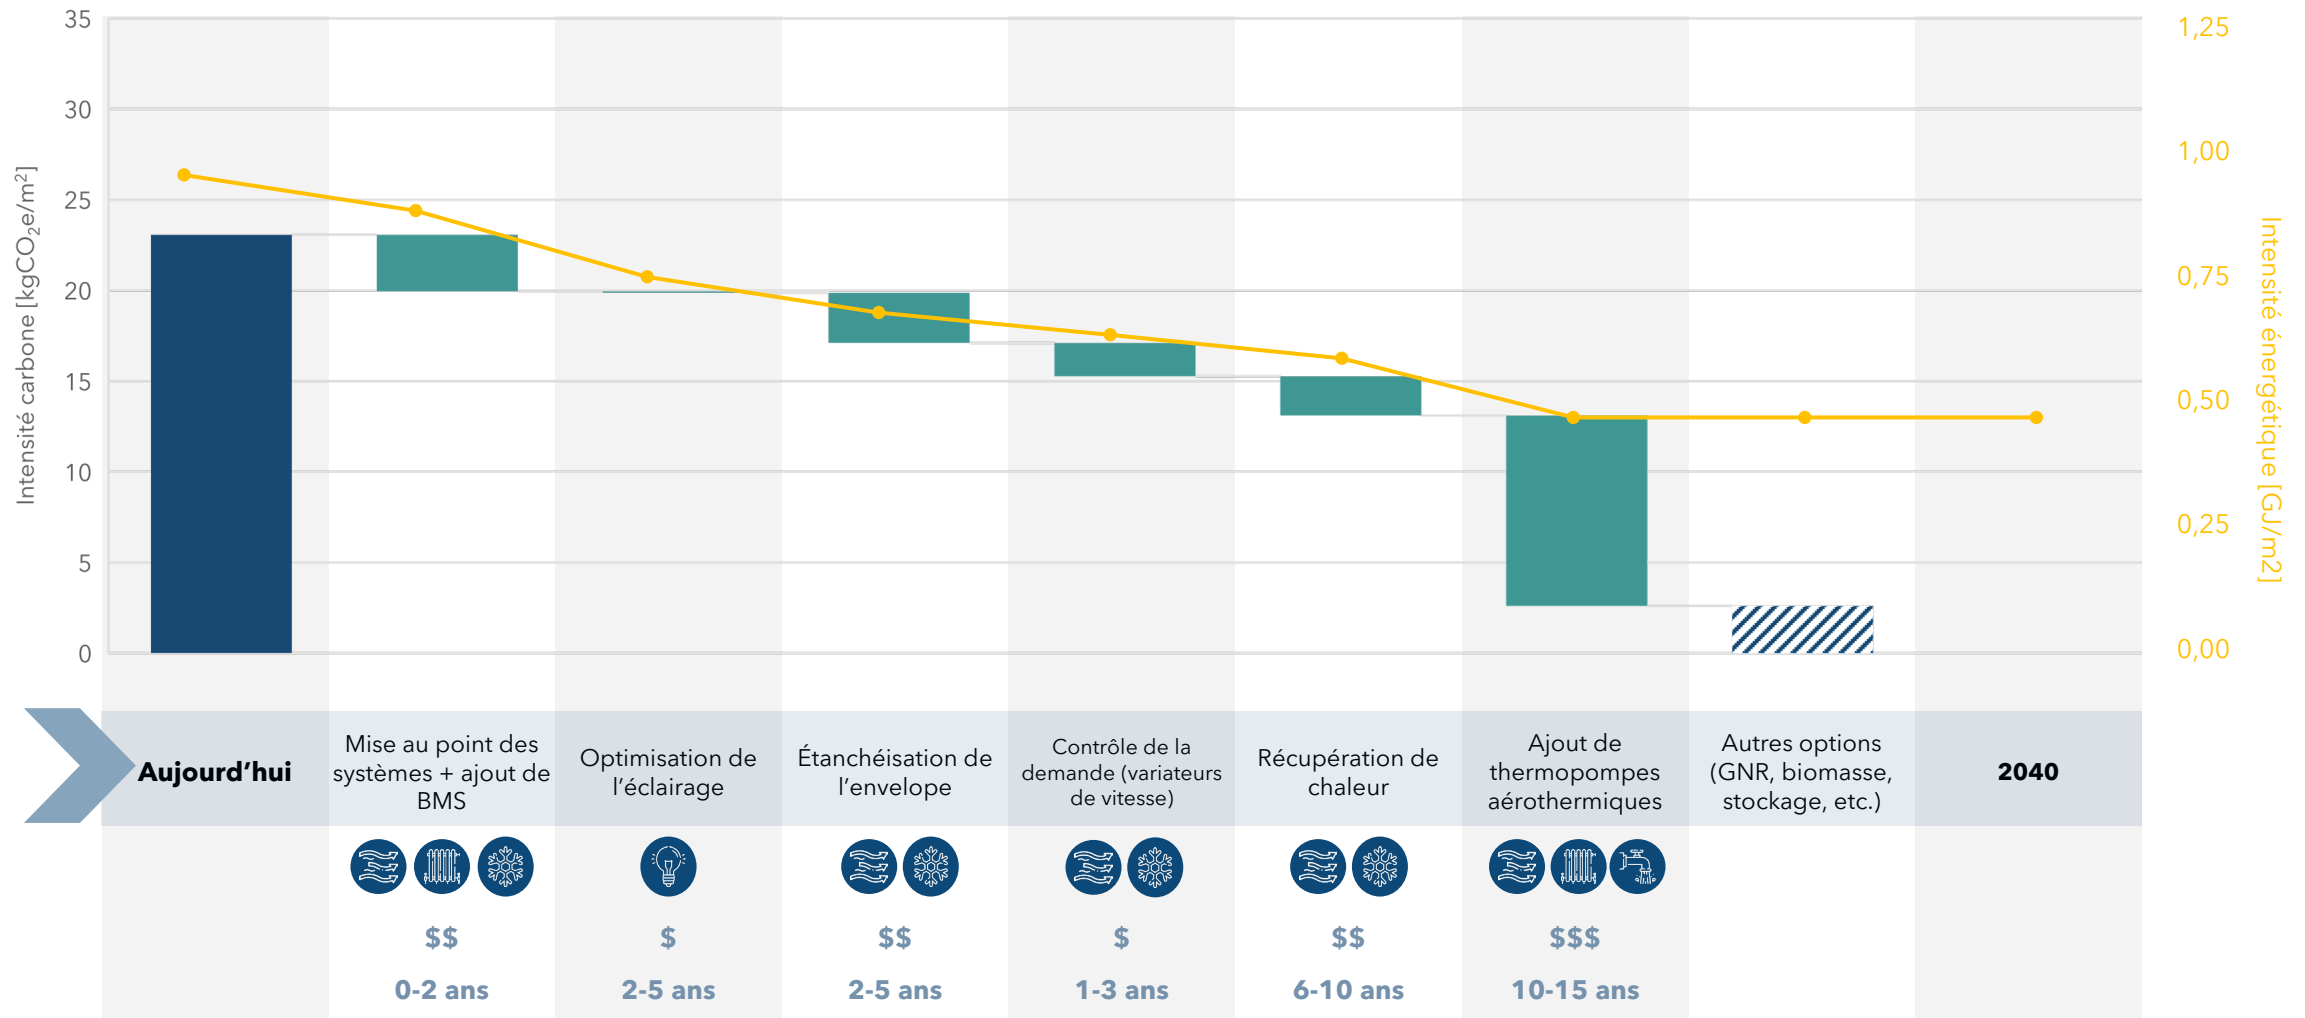

Petit édifice à bureaux sans accès au gaz

Cet archétype représente un édifice à bureaux de 1 000 m² datant des années 1960. Le chauffage des espaces est assuré par des plinthes électriques. L'air est chauffé par une unité de toit avec un serpentin électrique. La climatisation est assurée par l'unité de toit. L'eau domestique est chauffée à l'électricité. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8.

Une trajectoire pour décarboner efficacement


Efficacité: Un système de contrôle centralisé est d'abord implanté pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, l'éclairage est optimisé avec l'ajout de détecteurs de présence et l'installation de luminaires DEL, l'enveloppe du bureau est étanchéisée, le système de ventilation à volume constant est converti à un système à volume variable (VAV) et des variateurs de vitesse (VFD) sont installés pour contrôler la demande de ventilation. Finalement, des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué

Gestion de la pointe: Des accumulateurs thermiques locaux (ATL) sont installés, utilisés pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique. De plus, une surchauffe du bâtiment avant le début de la période de pointe permet de limiter le recours au chauffage par résistances électriques et d'améliorer la résilience du système.

Décarbonation: Le bâtiment étant déjà décarboné, cette étape a comme but de diminuer au maximum ses besoins électriques pour permettre aux autres usagers d'en profiter pour se décarboner. Suite à l'optimisation de la consommation par l'efficacité, des thermopompes aérothermiques sont ajoutées en remplacement de l'unité de toit (RTU) à résistances électriques. Puisqu'il n'y a pas de réseau hydronique, les espaces continuent à être chauffés par les plinthes et les ATL. Finalement le chauffage de l'eau continue à être assuré par un chauffe-eau électrique.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Plinthes électriques	0,1	216
Chauffage de l'air	Unité de toit à serpentin électrique	0,1	216
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau électrique	0,01	26
Climatisation	Unité de toit	0,04	65
Éclairage	Éclairage mixte	0,1	217

Petit édifice à bureaux sans accès au gaz

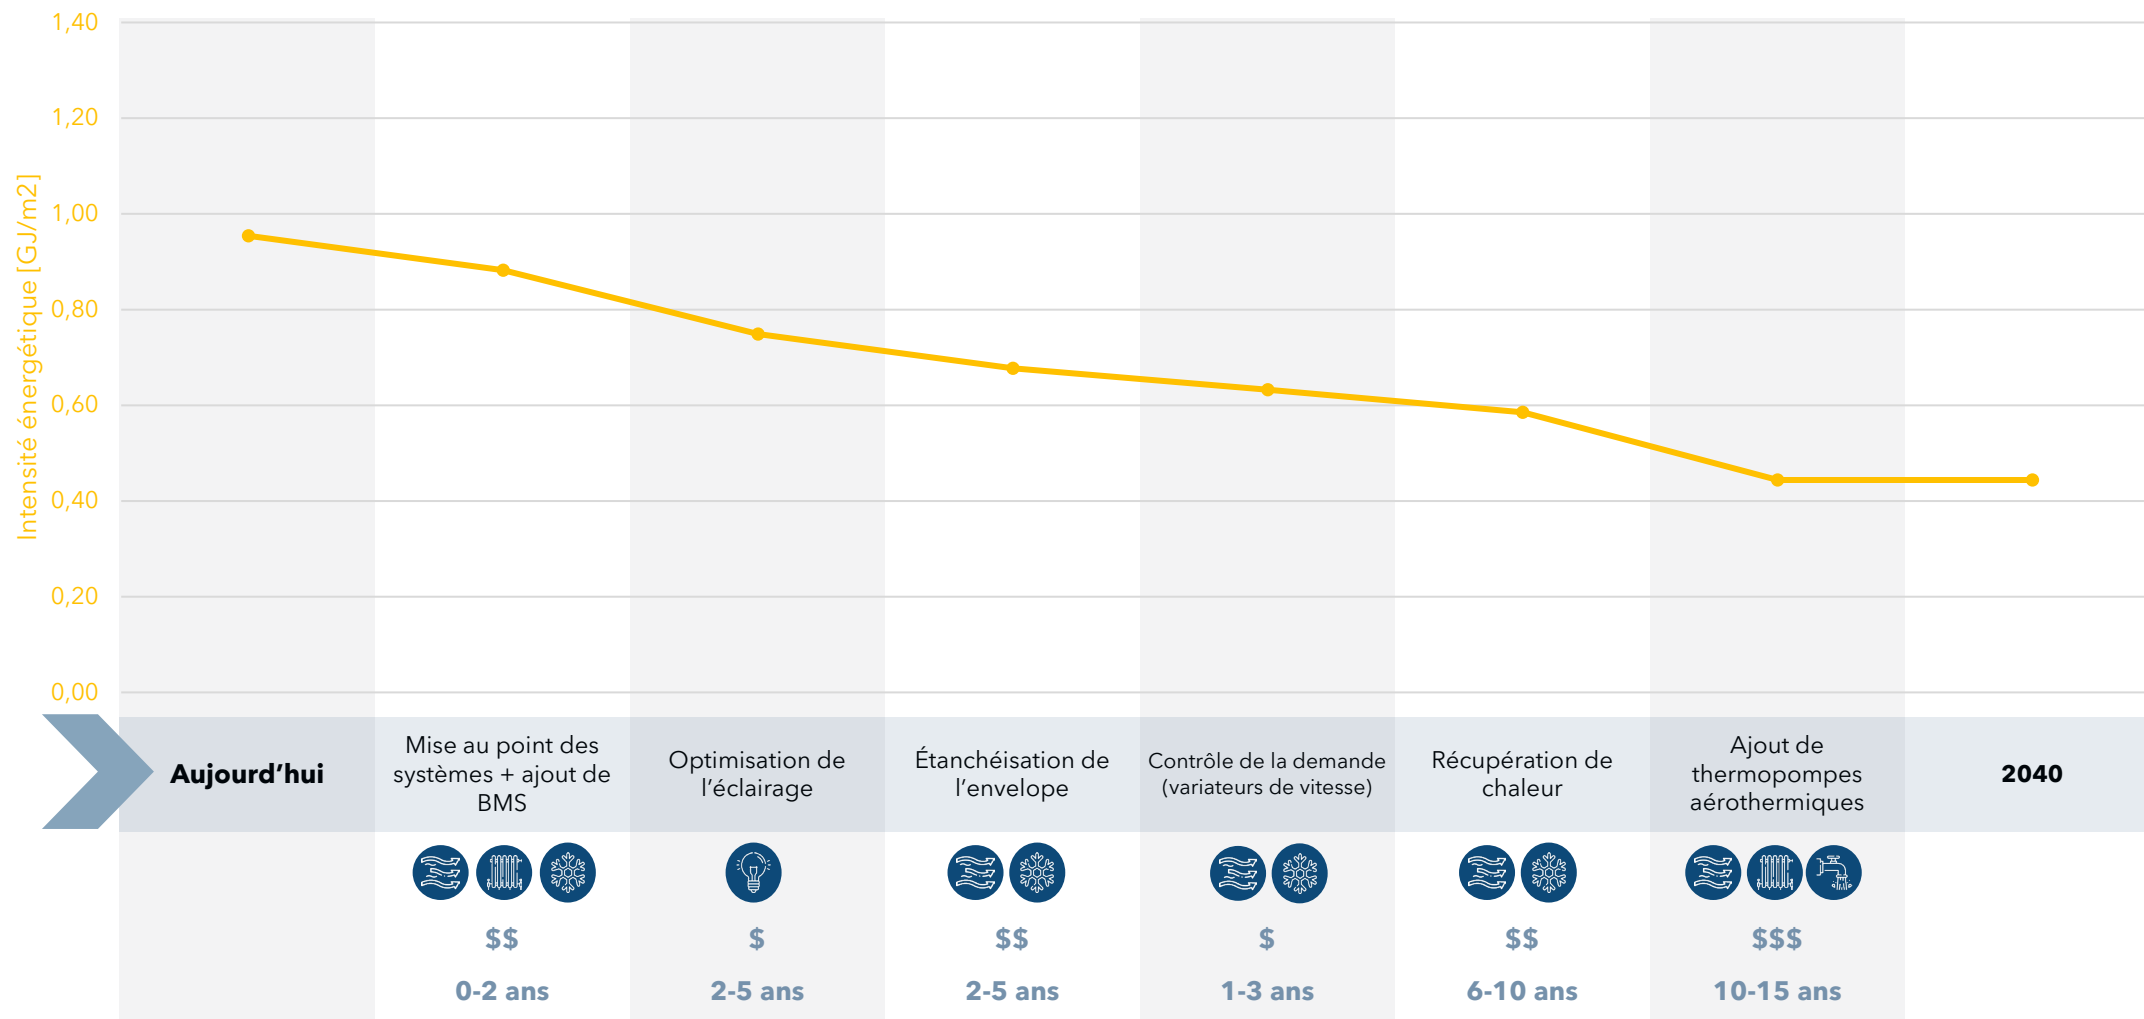

Grand édifice à bureaux avec accès au gaz

Cet archétype représente un édifice à bureaux de 13 000 m² datant des années 1960. Le chauffage des espaces est assuré par des radiateurs hydroniques alimentés en eau chaude par une chaudière à gaz. L'air est chauffé par une unité de toit munie d'un brûleur à gaz naturel. La climatisation est assurée par l'unité de toit. L'eau domestique est chauffée au gaz. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière gaz	140	2 802
Chauffage de l'air	Unité de toit à gaz naturel	140	2 802
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau central au gaz	17	336
Climatisation	Unité de toit	0,5	841
Éclairage	Éclairage mixte	1,6	2 823


Une trajectoire pour décarboner efficacement

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est d'abord implanté pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, l'éclairage est optimisé avec l'ajout de détecteurs de présence et l'installation de luminaires DEL, l'enveloppe du bureau est étanchéisée, le système de ventilation à volume constant est converti à un système à volume variable (VAV) et des variateurs de vitesse (VFD) sont installés pour contrôler la demande de ventilation. Finalement, des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué.

Gestion de la pointe: La chaudière à gaz est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système en coordination avec un accumulateur thermique centrale.

Décarbonation: Afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau, une thermopompe géothermique est installée en mode hybride avec la chaudière à gaz. Le réseau hydronique est alors conservé et converti à un réseau basse température permettant l'ajout des thermopompes.

Grand édifice à bureaux avec accès au gaz

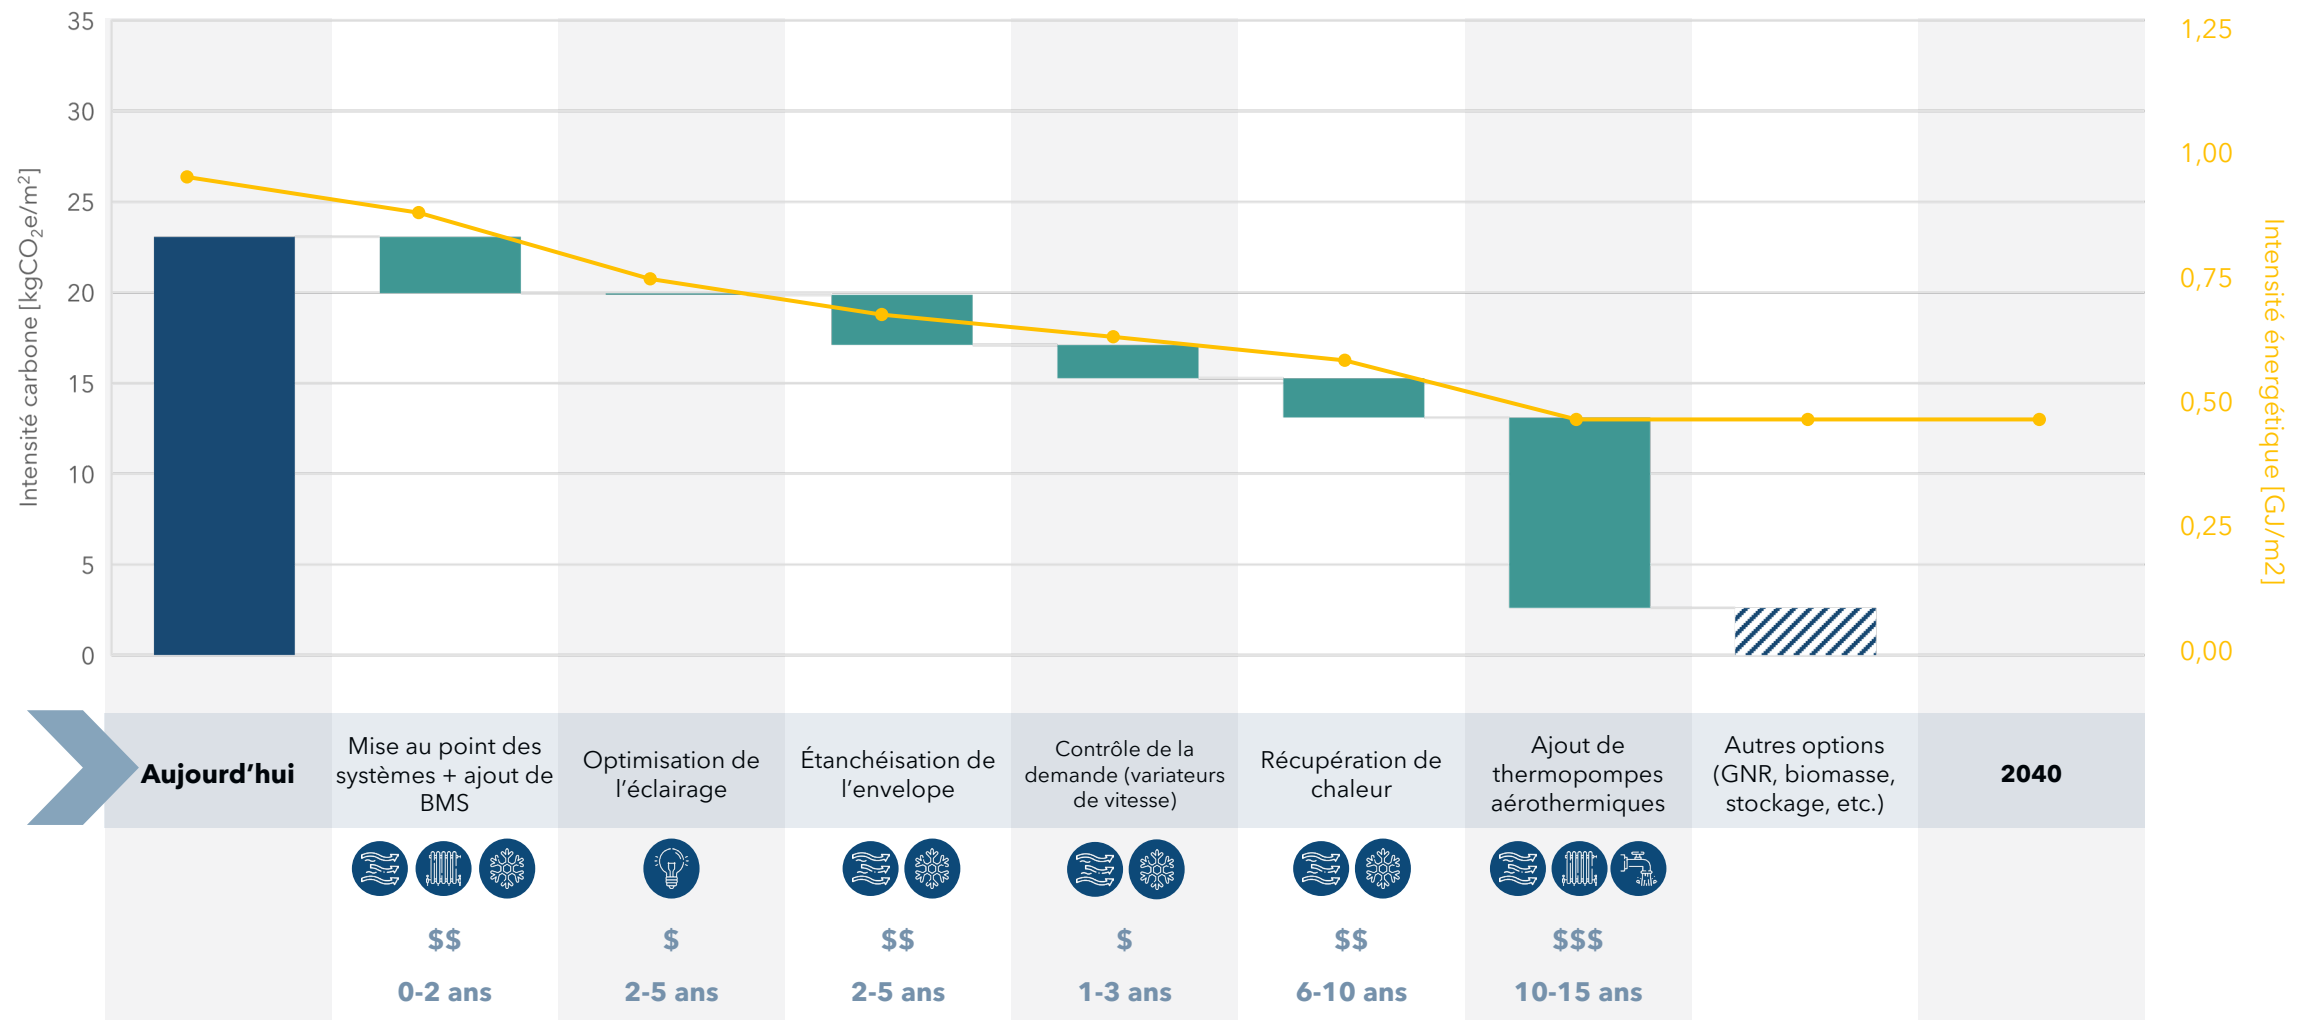

Grand édifice à bureaux sans accès au gaz

Cet archétype représente un édifice à bureaux de 13 000 m² datant des années 1960. Le chauffage des espaces et de l'air est assuré par des radiateurs hydroniques et des serpentins alimentés en eau chaude par une chaudière à mazout. La climatisation est assurée par une unité de toit. L'eau domestique est chauffée à l'électricité. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière gaz	207	2 802
Chauffage de l'air	Unité de toit à gaz naturel	207	2 802
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau central au gaz	0.2	336
Climatisation	Unité de toit	0.5	841
Éclairage	Éclairage mixte	1.6	2 823

Une trajectoire pour décarboner efficacement

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est d'abord implanté pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point, l'éclairage est optimisé avec l'ajout de détecteurs de présence et l'installation de luminaires DEL, l'enveloppe du bureau est étanchéisée, le système de ventilation à volume constant est converti à un système à volume variable (VAV) et des variateurs de vitesse (VFD) sont installés pour contrôler la demande de ventilation. Finalement, des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué.

Gestion de la pointe: La chaudière à mazout est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système en coordination avec un accumulateur thermique centrale. .

Décarbonation: Afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau , une thermopompe géothermique est installée en mode hybride avec la chaudière à mazout. Le réseau hydronique est alors conservé et converti à un réseau basse température permettant l'ajout des thermopompes.

Grand édifice à bureaux sans accès au gaz



Petit pénitencier avec accès au gaz

Cet archétype représente un pénitencier de 7 000 m² datant des années 1990. Pour le chauffage de l'air et des espaces, des radiateurs et des serpentins hydroniques sont alimentés en eau chaude par une chaudière au gaz naturel. L'eau domestique est également chauffée au gaz. La climatisation est assurée par des refroidisseurs. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière gaz	55	1 108
Chauffage de l'air	Serpentins hydr. + chaudière gaz	55	1 108
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau central au gaz	101	2 033
Climatisation	Refroidisseurs	0,9	1 478
Éclairage	Éclairage mixte	0,5	924


Une trajectoire pour décarboner efficacement

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est d'abord implanté pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite l'éclairage est converti complètement à la DEL, l'enveloppe du pénitencier est étanchéisée les systèmes mécaniques sont remis au point. Le système de ventilation à volume constant est converti à un système à volume variable (VAV), des variateurs de vitesse (VFD) sont installés pour contrôler la demande de ventilation, et des appareils à faible débit sont installés pour l'eau chaude domestique. Des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué, les refroidisseurs et les eaux grises.

Gestion de la pointe: La chaudière à gaz est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système en coordination avec un accumulateur thermique centrale.

Décarbonation: Des thermopompes géothermiques sont installées en mode hybride (avec la chaudière à gaz) afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique.

Petit pénitencier avec accès au gaz

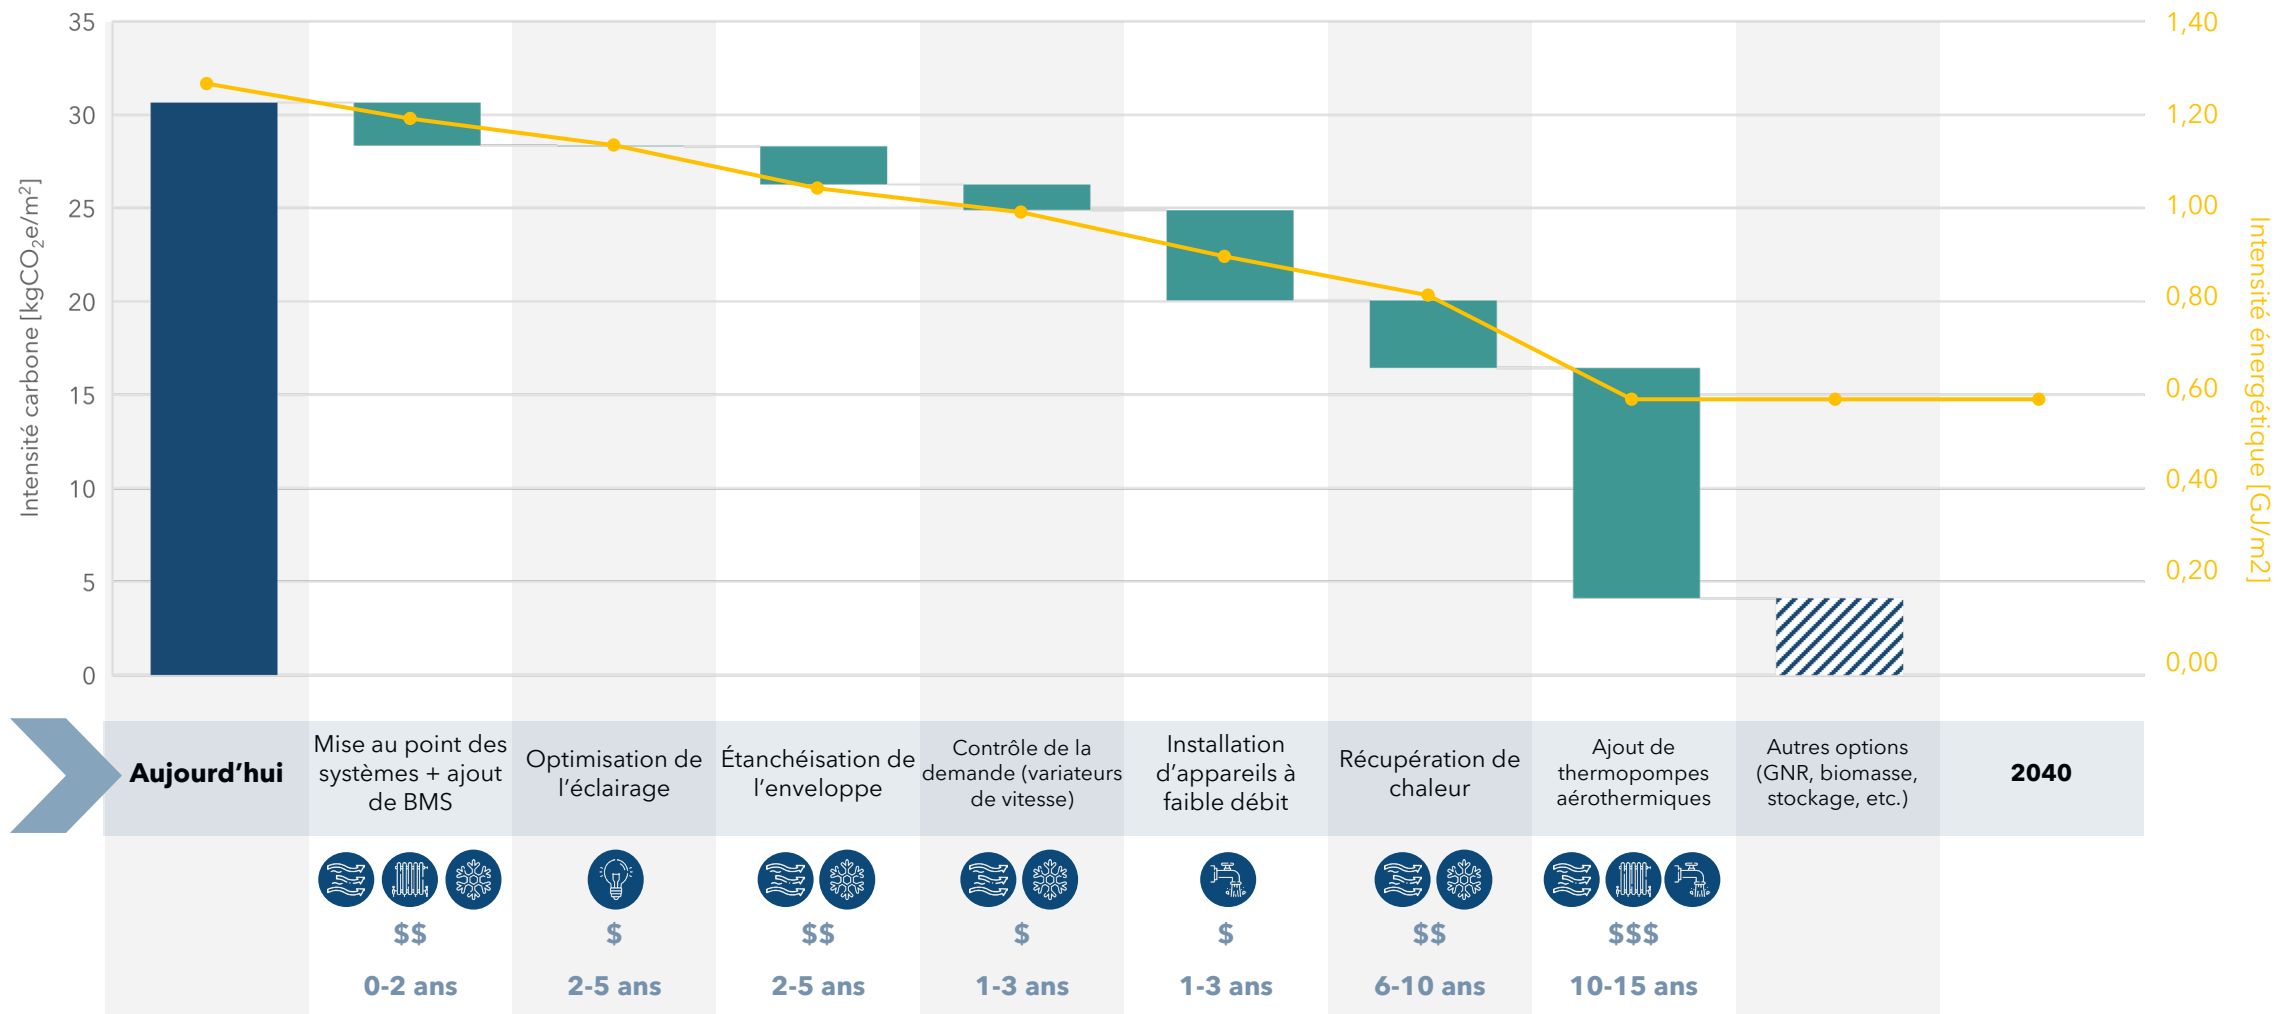

Petit pénitencier sans accès au gaz

Cet archétype représente un pénitencier de 7 000 m² datant des années 1990. Pour le chauffage de l'air et des espaces, des radiateurs et des serpentins hydroniques sont alimentés en eau chaude par une chaudière au mazout. L'eau domestique est chauffée au gaz. La climatisation est assurée par des refroidisseurs. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière mazout	82	1 108
Chauffage de l'air	Serpentins hydr. + chaudière mazout	82	1 108
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau électrique central	1,2	2 033
Climatisation	Refroidisseurs	0,9	1 478
Éclairage	Éclairage mixte	0,5	924


Une trajectoire pour ajouter du confort tout en réduisant ses émissions

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est d'abord implanté pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite l'éclairage est converti complètement à la DEL, l'enveloppe du pénitencier est étanchéisée les systèmes mécaniques sont remis au point. Le système de ventilation à volume constant est converti à un système à volume variable (VAV), des variateurs de vitesse (VFD) sont installés pour contrôler la demande de ventilation, et des appareils à faible débit sont installés pour l'eau chaude domestique. Des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué, les refroidisseurs et les eaux grises.

Gestion de la pointe: La chaudière à mazout est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système en coordination avec un accumulateur thermique centrale.

Décarbonation: Des thermopompes géothermiques sont installées en mode hybride (avec la chaudière à mazout) afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique.

Petit pénitencier sans accès au gaz

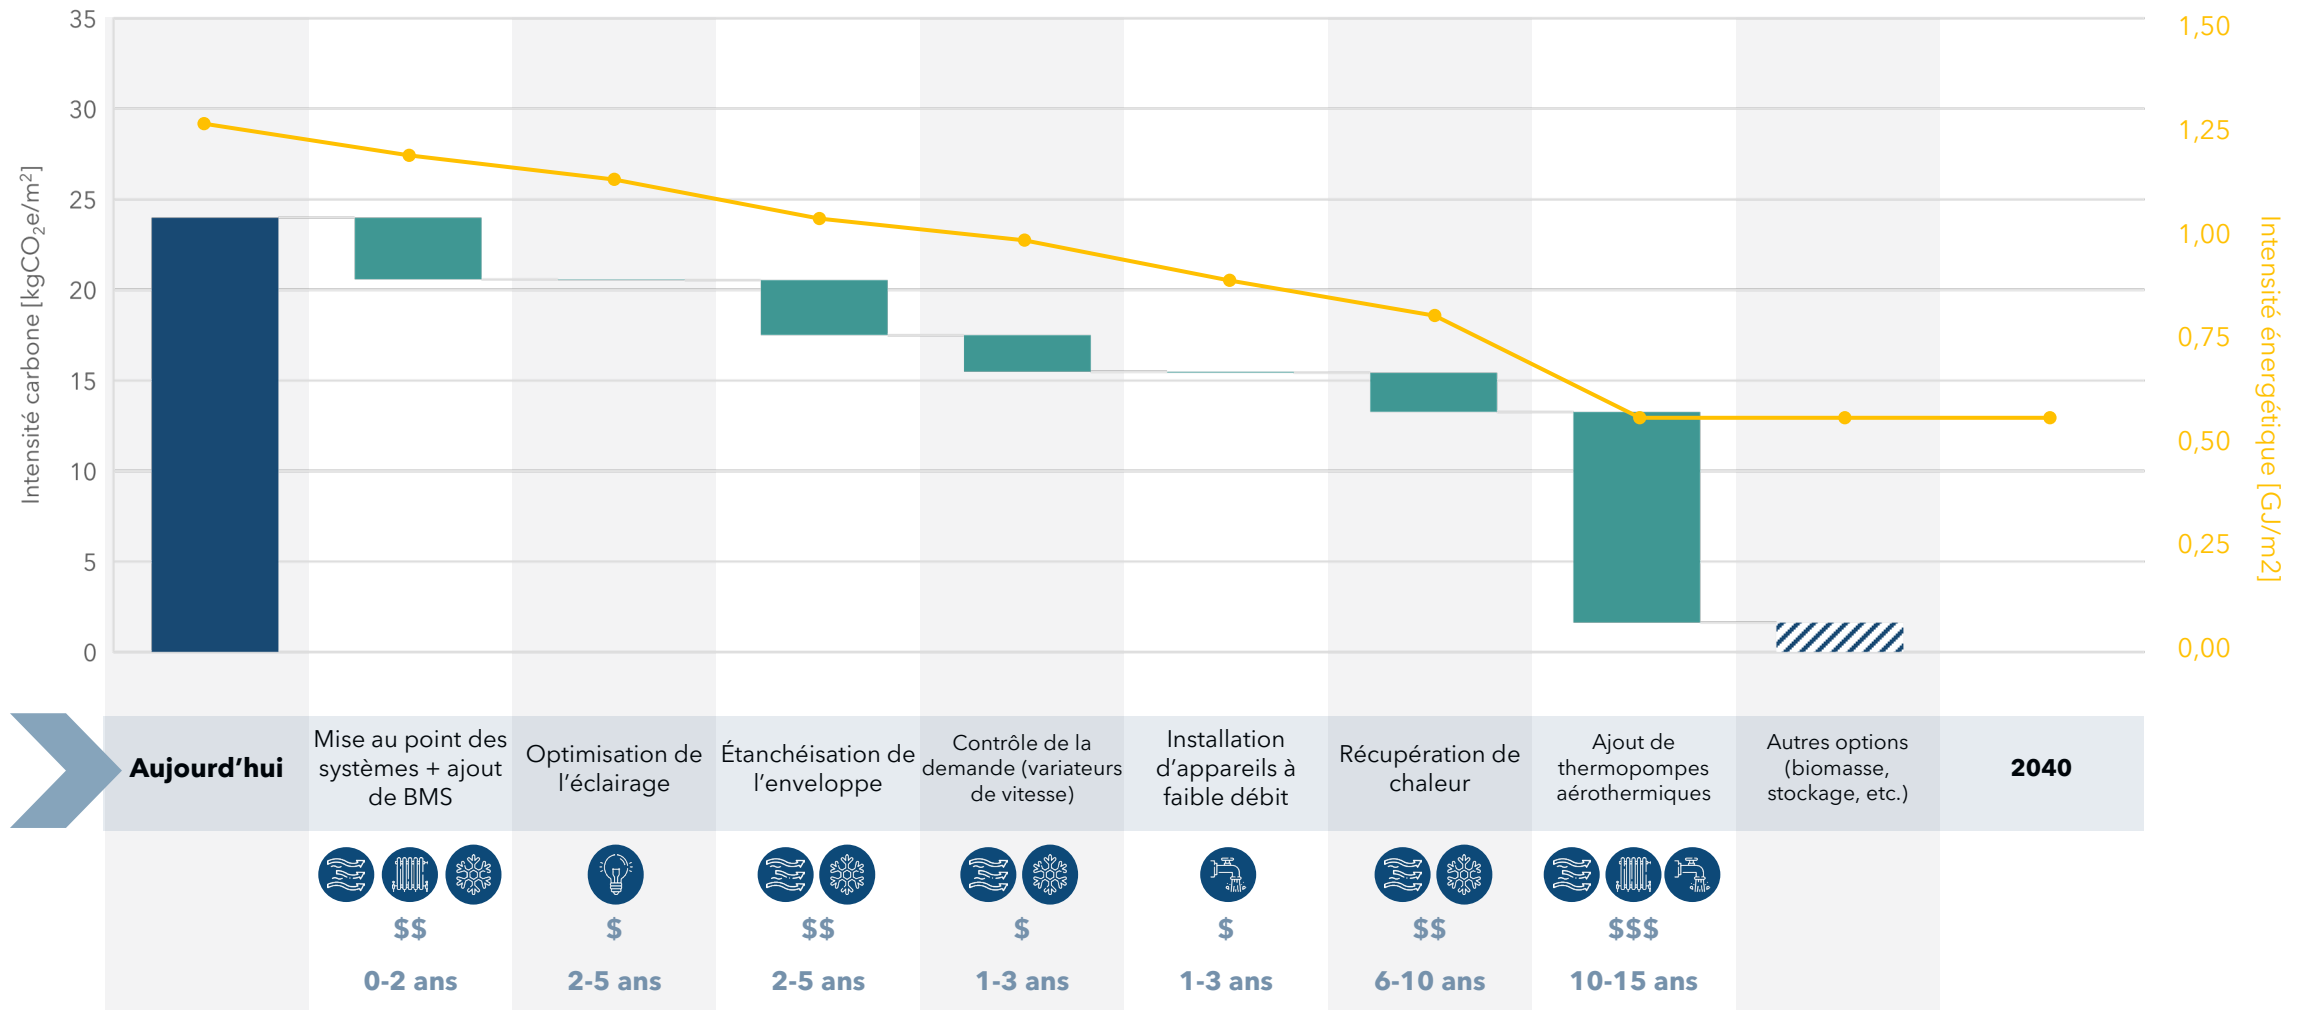

Grand pénitencier avec accès au gaz

Cet archétype représente un pénitencier de 18 000 m² datant des années 1990. Pour le chauffage de l'air et des espaces, des radiateurs et des serpentins hydroniques sont alimentés en eau chaude par une chaudière à gaz. L'eau domestique est chauffée au gaz. La climatisation est assurée par des refroidisseurs. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière à gaz	142	2 851
Chauffage de l'air	Serpentins hydr. + chaudière à gaz	142	2 851
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau à gaz	261	5 227
Climatisation	Refroidisseurs	2,2	3 800
Éclairage	Éclairage mixte	1,4	2 376


Une trajectoire pour décarboner efficacement

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est d'abord implanté pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite l'éclairage est converti complètement à la DEL, l'enveloppe du pénitencier est étanchéisée les systèmes mécaniques sont remis au point. Le système de ventilation à volume constant est converti à un système à volume variable (VAV), des variateurs de vitesse (VFD) sont installés pour contrôler la demande de ventilation, et des appareils à faible débit sont installés pour l'eau chaude domestique. Des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué, les refroidisseurs et les eaux grises.

Gestion de la pointe: La chaudière à gaz est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système en coordination avec un accumulateur thermique centrale.

Décarbonation: Des thermopompes géothermiques sont installées en mode hybride (avec la chaudière à gaz) afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique.

Grand pénitencier avec accès au gaz

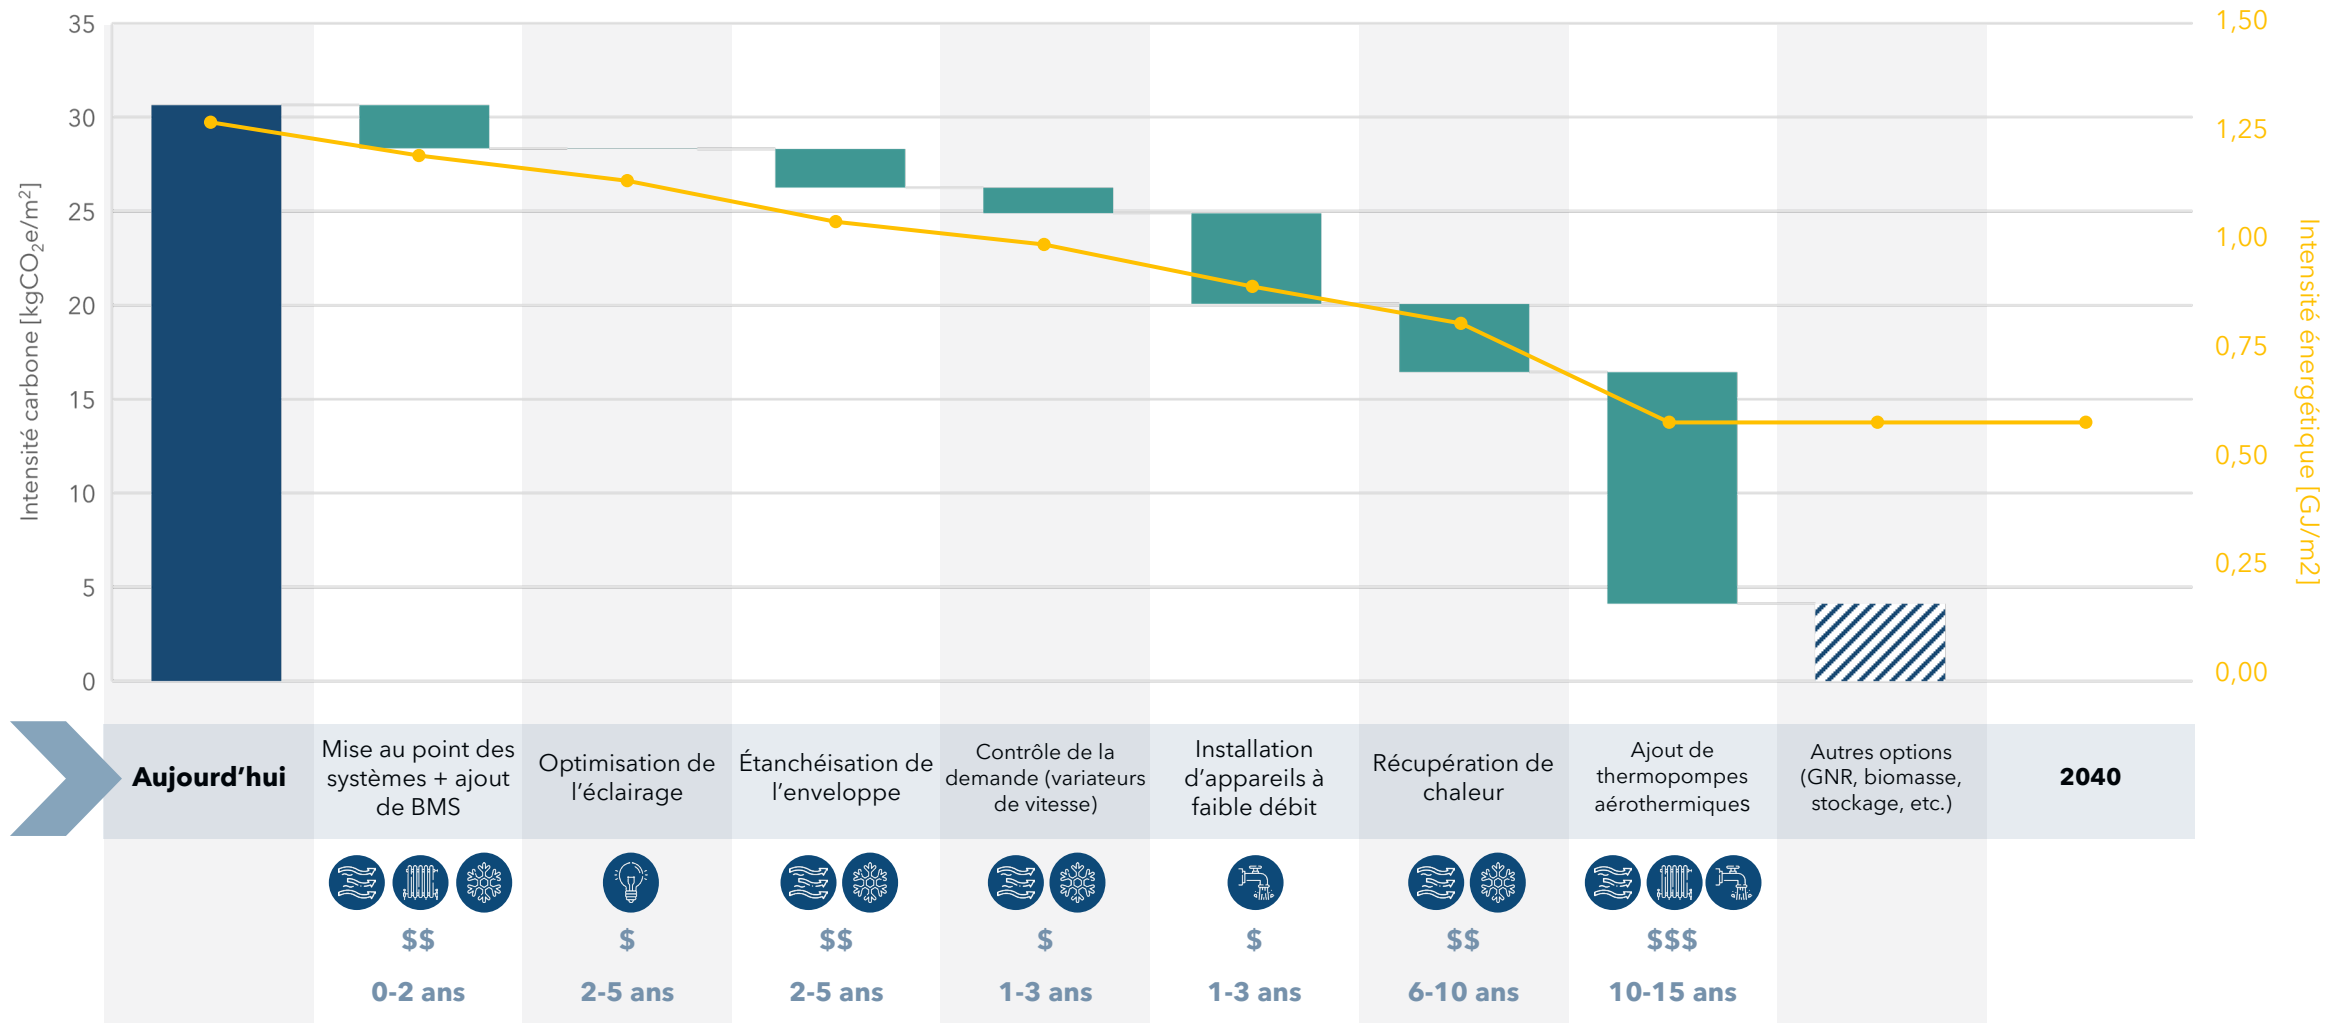

Grand pénitencier sans accès au gaz

Cet archétype représente un pénitencier de 18 000 m² datant des années 1990. Pour le chauffage de l'air et des espaces, des radiateurs et des serpentins hydroniques sont alimentés en eau chaude par une chaudière à mazout. L'eau domestique est chauffée à l'électricité. La climatisation est assurée par des refroidisseurs. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière mazout	211	2 851
Chauffage de l'air	Serpentins hydr. + chaudière mazout	211	2 851
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau électrique central	3	5 227
Climatisation	Refroidisseurs	2,2	3 800
Éclairage	Éclairage mixte	1,4	2 376


Une trajectoire pour décarboner efficacement

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est d'abord implanté pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite l'éclairage est converti complètement à la DEL, l'enveloppe du pénitencier est étanchéisée les systèmes mécaniques sont remis au point. Le système de ventilation à volume constant est converti à un système à volume variable (VAV), des variateurs de vitesse (VFD) sont installés pour contrôler la demande de ventilation, et des appareils à faible débit sont installés pour l'eau chaude domestique. Des systèmes de récupération de chaleur sont implantés sur l'air évacué, les refroidisseurs et les eaux grises.

Gestion de la pointe: La chaudière à mazout est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système en coordination avec un accumulateur thermique centrale.

Décarbonation: Des thermopompes géothermiques sont installées en mode hybride (avec la chaudière à mazout) afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique.

Grand pénitencier sans accès au gaz

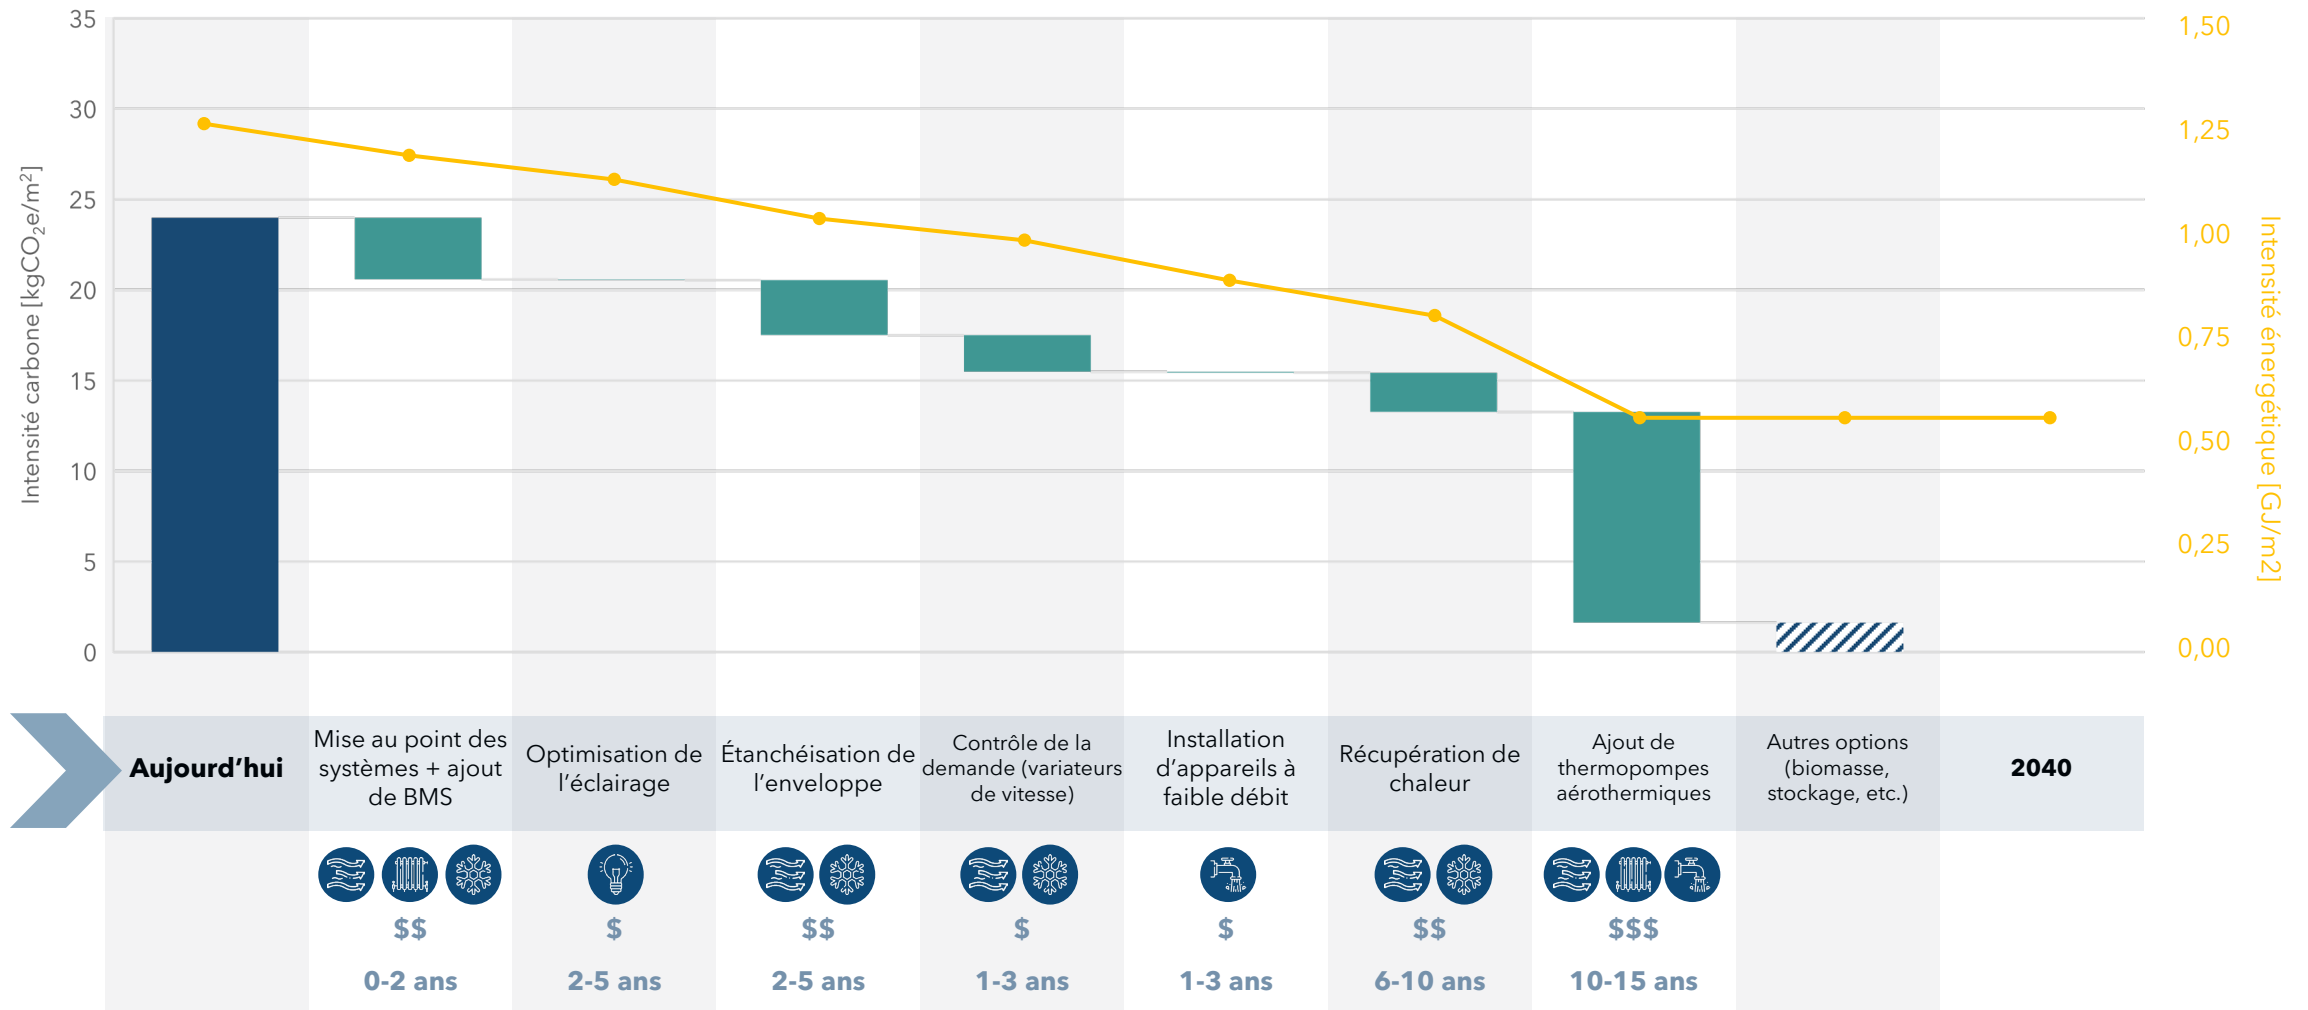

Petit immeuble à logement avec accès au gaz

Cet archétype représente un immeuble à logement de 600 m² datant des années 1980. Pour le chauffage des espaces, des radiateurs hydroniques sont alimentés en eau chaude par une chaudière à gaz. Le bâtiment n'est pas ventilé et la climatisation est assurée par des unités de fenêtres. L'eau domestique est chauffée au gaz. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière gaz	14	283
Chauffage de l'air	Sans ventilation	-	-
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau central au gaz	4	80
Climatisation	Climatiseurs de fenêtre	0	4
Éclairage	Éclairage mixte	0,01	16

Une trajectoire pour décarboner efficacement

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est d'abord implanté pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point et l'éclairage est converti complètement à la DEL. Finalement, l'enveloppe du logement est étanchéisée et des appareils à faible débit sont installés pour l'eau chaude domestique.

Gestion de la pointe: La chaudière à gaz est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système en coordination avec un accumulateur thermique centrale.

Décarbonation: Des thermopompes aérothermiques sont installées en mode hybride (avec la chaudière à gaz) afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces et de l'eau domestique. Enfin, pour permettre l'ajout de thermopompes, le réseau hydronique est converti à un réseau basse température.

Petit immeuble à logement avec accès au gaz



Petit immeuble à logement sans accès au gaz

Cet archétype représente un immeuble à logement de 600 m² datant des années 1980. Le chauffage des espaces est assuré par des plinthes électriques. Le bâtiment n'est pas ventilé et la climatisation est assurée par des unités de fenêtres. L'eau domestique est chauffée à l'électricité. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Plinthes électriques	0,2	283
Chauffage de l'air	Sans ventilation	-	-
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau électrique central	0,05	80
Climatisation	Climatiseurs de fenêtre	0	4
Éclairage	Éclairage mixte	0,01	16


Une trajectoire pour décarboner efficacement

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est d'abord implanté pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point et l'éclairage est converti complètement à la DEL. Finalement, l'enveloppe du logement est étanchéisée et des appareils à faible débit sont installés pour l'eau chaude domestique.

Gestion de la pointe: Des accumulateurs thermiques locaux (ATL) sont installés, utilisés pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique. De plus, une surchauffe du bâtiment, via un signal aux locataires, avant le début de la période de pointe permet de limiter le recours au chauffage par résistances électriques et d'améliorer la résilience du système.

Décarbonation: Des thermopompes aérothermiques sont installées afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces et de l'eau domestique. Puisqu'il n'y a pas de réseau hydronique, les espaces continuent à être chauffés par les plinthes électriques et les ATL. Le chauffage de l'eau continue à être assuré par un chauffe-eau électrique servant d'appoint aux thermopompes.

Petit immeuble à logement sans accès au gaz

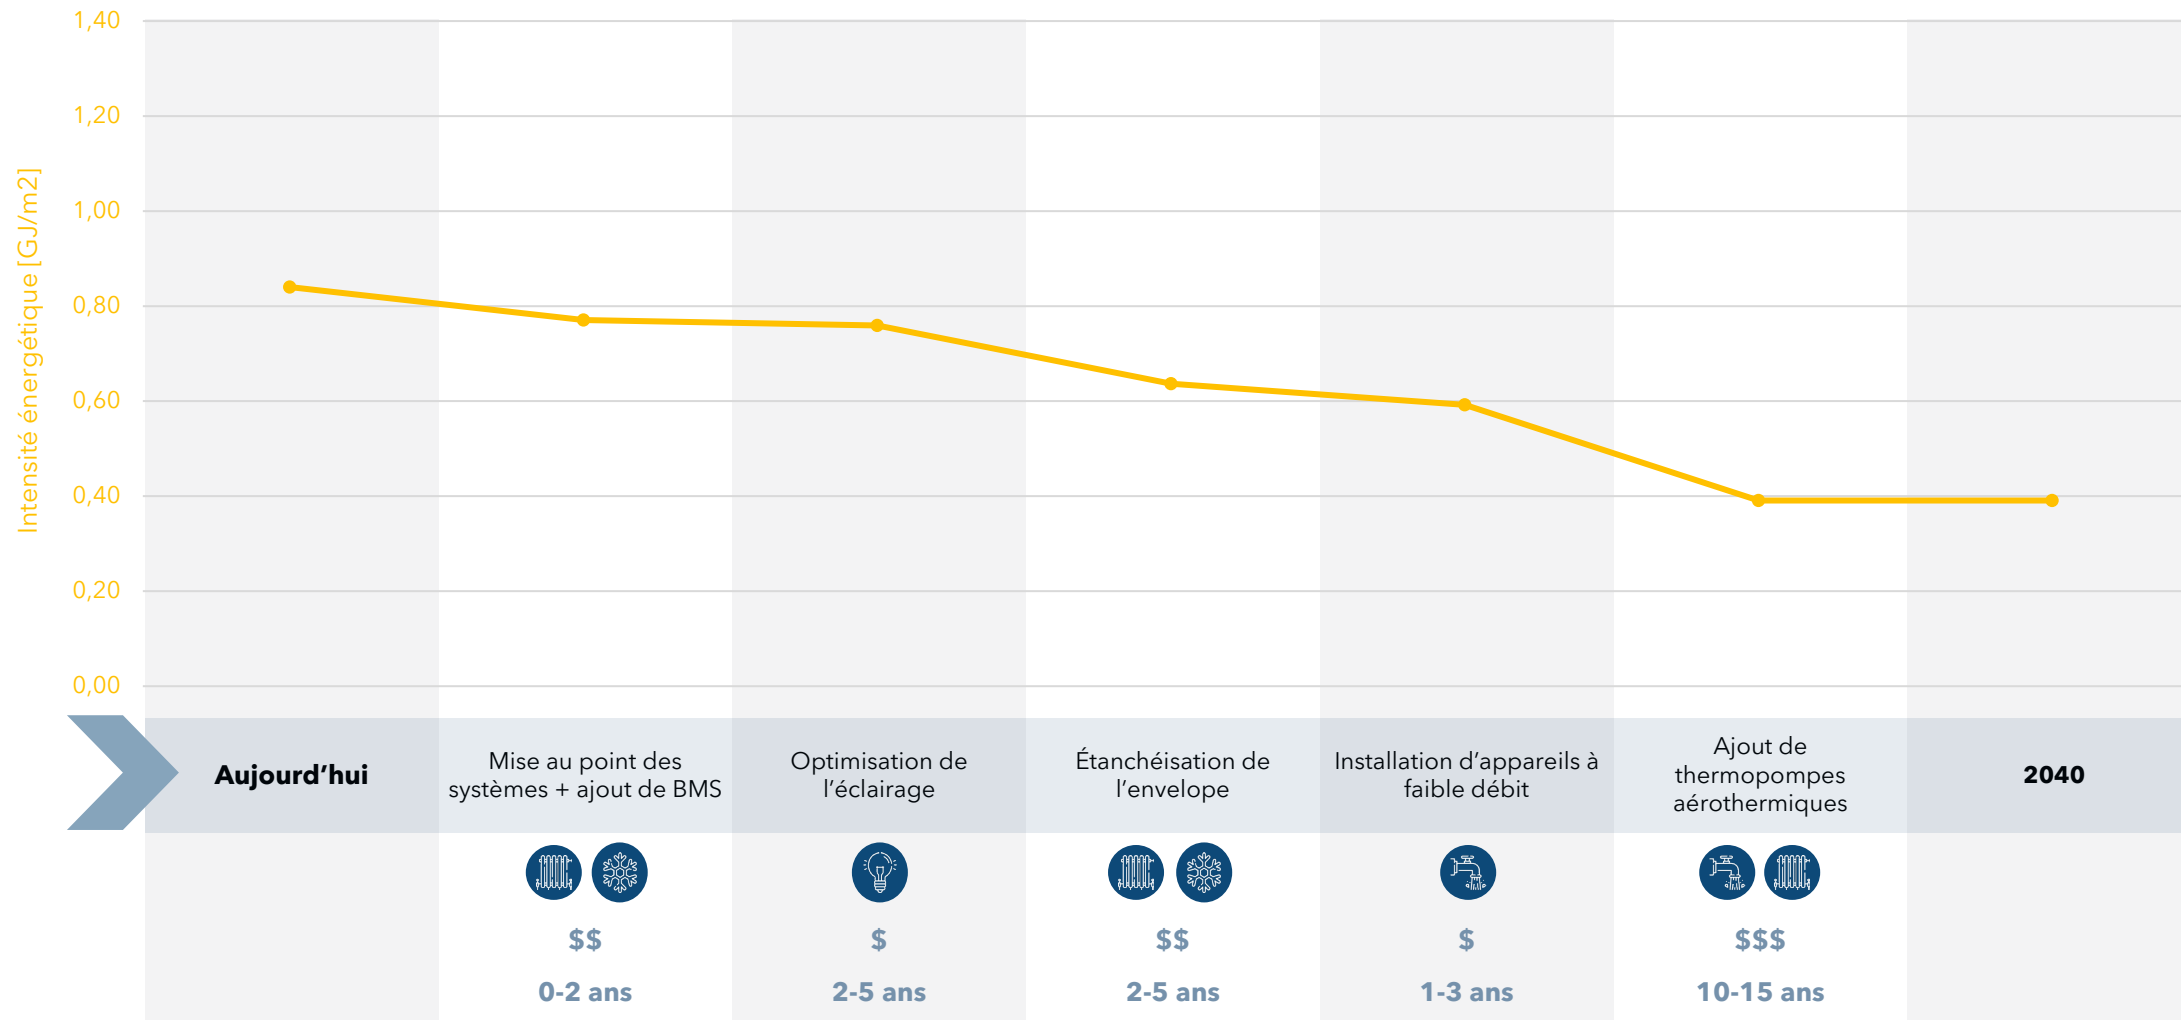

Grand immeuble à logement avec accès au gaz

Cet archétype représente un immeuble à logement de 2 000 m² datant des années 1980. Pour le chauffage des espaces, des radiateurs hydroniques sont alimentés en eau chaude par une chaudière à gaz. Le chauffage de l'air est assuré par une unité de toit munie d'un brûleur à gaz naturel. La climatisation est également assurée par l'unité de toit. L'eau domestique est chauffée au gaz. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière gaz	23,5	471
Chauffage de l'air	Unité de toit (RTU) + Brûleur à gaz naturel	23,5	471
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau central au gaz	13	267
Climatisation	Unité de toit (RTU)	0,01	13
Éclairage	Éclairage mixte	0,03	52

Une trajectoire pour décarboner efficacement

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est implanté d'abord pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point et l'éclairage est converti complètement à la DEL. Des variateurs de vitesse (VFD) sont ajoutés afin de contrôler la demande de ventilation. Finalement, des appareils à faible débit sont installés pour l'eau chaude domestique et l'enveloppe du logement est étanchéisée.

Gestion de la pointe: La chaudière à gaz est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système en coordination avec un accumulateur thermique centrale.

Décarbonation: Des thermopompes aérothermiques sont installées en mode hybride (avec la chaudière à gaz) afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique. Enfin, pour permettre l'ajout de thermopompes, le réseau hydronique est converti à un réseau basse température.

Grand immeuble à logement avec accès au gaz



Grand immeuble à logement sans accès au gaz

Cet archétype représente un immeuble à logement de 2 000 m² datant des années 1980. Pour le chauffage de l'air et des espaces, des radiateurs hydroniques sont alimentés en eau chaude par une chaudière à mazout. La climatisation est assurée par une unité de toit. L'eau domestique est chauffée à l'électricité. L'éclairage est fourni par une variété de technologies, dont des luminaires T8.

Une trajectoire pour décarboner efficacement

Efficacité: Un système de contrôle centralisé est d'abord implanté pour assurer le suivi de la décarbonation. Ensuite les systèmes mécaniques sont remis au point et l'éclairage est converti complètement à la DEL. Des variateurs de vitesse (VFD) sont ajoutés afin de contrôler la demande de ventilation. Finalement, des appareils à faible débit sont installés pour l'eau chaude domestique et l'enveloppe du logement est étanchéisée.

Gestion de la pointe: La chaudière à mazout est conservée, utilisée pendant les périodes de pointes hivernales pour atténuer l'impact sur le réseau électrique et pour améliorer la résilience du système en coordination avec un accumulateur thermique centrale.

Décarbonation: Des thermopompes aérothermiques sont installées en mode hybride (avec la chaudière à mazout) afin de réduire la consommation liée au chauffage des espaces, de l'air et de l'eau domestique. Enfin, pour permettre l'ajout de thermopompes, le réseau hydronique est converti à un réseau basse température.

Archétype			
Gisement	Technologie	GES (tCO ₂ e)	GJ
Chauffage des espaces	Radiateurs hydr. + chaudière mazout	35	471
Chauffage de l'air	Serpentin hydr. + chaudière mazout	35	471
Chauffage de l'eau	Chauffe-eau électrique central	0,2	267
Climatisation	Unité de toit (RTU)	0,01	13
Éclairage	Éclairage mixte	0,03	52

Grand immeuble à logement sans accès au gaz





NOUS NOUS ASSUMONS

Ce rapport a été préparé par Dunsky Énergie + Climat, une firme indépendante vouée à la transition énergétique qui s'engage à fournir des analyses et des conseils de qualité, intègres et impartiaux. Nos conclusions et recommandations sont basées sur les meilleures informations disponibles au moment où le travail a été effectué et sur le jugement professionnel de nos experts. **Dunsky est fière d'assumer son travail.**